

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ &  
ΧΩΡΩΝ Η/Μ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  
ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ  
ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**



ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φον Καραγιάννη 1-3, 50131 Κοζάνη  
τηλ 2461. 024022 fax 2461. 038628  
e-mail: anko@anko.gr



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 330/EPR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

## ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

### Υπολογισμός Ψυκτικών Φορτίων

**Εργοδότης** : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
:  
:  
:  
**Έργο** : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  
: ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ  
:  
:  
**Θέση** : ΓΡΕΒΕΝΑ  
:  
:  
**Ημερομηνία** : ΜΑΪΟΣ 2017  
**Μελετητές** : Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
: ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
:  
:  
**Παρατηρήσεις** :  
:  
:

Συνταχθηκε  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία Carrier, ακολουθώντας επίσης τις οδηγίες της 2425/86 TOTEE και χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) *Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik*

β) *VDI Kuehlstregeln, VDI 2078*

γ) *Carrier Handbook of Air Conditioning System Design*

δ) *Αερισμός και Κλιματισμός Κ. Λέφα*

## 2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ακολουθώντας πιστά την Carrier, το ψυκτικό φορτίο (ή θερμικό κέρδος) ενός χώρου προκύπτει από το άθροισμα των φορτίων που οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες:

### 1. Εξωτερικοί τοίχοι

$$Q_i = K \times A \times Dt_{ei}$$

όπου:

$Q_i$ : Το φορτίο κατά την ώρα  $i$

$i$ : Οι ώρες της ημέρας

$K$ : Θερμική αγωγιμότητα τοίχου

$A$ : Το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου

$Dt_{ei}$ : Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά για την ώρα  $i$

Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά παίρνεται από πίνακες ανάλογα με το βάρος του τοίχου και τον προσανατολισμό του. Οι τιμές του πίνακα 1 διορθώνονται σύμφωνα με συντελεστή διόρθωσης (υπολογίζεται από τον πίνακα 4 σύμφωνα με την ημερήσια διακύμανση και τη διαφορά της εξωτερικής θερμοκρασίας στις 3μμ του υπολογιζόμενου μήνα από τη θερμοκρασία χώρου) και το χρώμα του τοίχου.

για σκούρο χρώμα:

$$Dt_{ei} = (Dt_{emi} + D)$$

για ενδιάμεσο χρώμα:

$$Dt_{ei} = 0.78 \times (Dt_{emi} + D) + 0.22 \times (Dt_{esi} + D)$$

για ανοικτό χρώμα:

$$Dt_{ei} = 0.55 \times (Dt_{emi} + D) + 0.45 \times (Dt_{esi} + D)$$

όπου:

$D$ : Ο συντελεστής διόρθωσης τοίχων

$Dt_{emi}$ : Ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά ανάλογα με τον προσανατολισμό και το βάρος, για τοίχο εκτεθειμένο σε ήλιο

$Dt_{esi}$ : Ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά από πίνακα, ανάλογα με το βάρος, για τοίχο σκιασμένο (Βόρειος προσανατολισμός)

Αν ο τοίχος είναι σκιασμένος, τότε το σκιασμένο τμήμα του τοίχου υπολογίζεται με ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά ( $Dt_{esi} + D$ ) ενώ το υπόλοιπο τμήμα με την θερμοκρασιακή διαφορά που

αναφέρθηκε παραπάνω δηλαδή:

$$Q_i = (K \times D_{t_{e_i}} \times R_e) + (K \times (D_{t_{es_i}} + D) \times R_{es})$$

όπου:

$R_e$ : Επιφάνεια εκτεθειμένη στον ήλιο

$R_{es}$ : Σκιασμένη επιφάνεια

## 2. Οροφές

Ο υπολογισμός των φορτίων από οροφές είναι αντίστοιχος με τον υπολογισμό των εξωτερικών τοίχων, χρησιμοποιώντας διαφορετικό πίνακα ισοδύναμων θερμοκρασιακών διαφορών.

## 3. Εσωτερικοί τοίχοι

Ο υπολογισμός των φορτίων από εσωτερικούς τοίχους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της θερμικής αγωγιμότητας του τοίχου με το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου και με την ισοδύναμη διαφορά θερμοκρασίας για κάθε ώρα.

$$Q_i = K \times A \times D_t$$

όπου:

$Q_i$ : Το φορτίο κατά την ώρα  $i$

$i$ : Οι ώρες της ημέρας 8πμ-6μμ

$K$ : Θερμική αγωγιμότητα τοίχου

$A$ : Το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου

$D_t$ : Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά σε μη κλιματιζόμενους χώρους για την ώρα  $i$

## 4. Δάπεδα

Τα φορτία από τα δάπεδα υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

$$Q = K \times A \times D_t$$

όπου:

$Q$ : Το υπολογιζόμενο φορτίο

$K$ : Η θερμική αγωγιμότητα του δαπέδου

$A$ : Το εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου

$D_t$ : Η διαφορά της θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου χώρου από τη θερμοκρασία εδάφους (θεωρείται σταθερή)

## 5. Ανοίγματα

Τα φορτία από τα ανοίγματα προκύπτουν από το άθροισμα των φορτίων από θερμική αγωγιμότητα και των φορτίων από ακτινοβολία.

$$Q_i = Q_{ki} + Q_{ai}$$

όπου:

$Q_i$ : Το συνολικό φορτίο από τα ανοίγματα κατά την ώρα  $i$

$Q_{ki}$ : Το φορτίο λόγω θερμικής αγωγιμότητας κατά την ώρα  $i$

$Q_{ai}$ : Το φορτίο λόγω ακτινοβολίας κατά την ώρα  $i$

Το φορτίο λόγω θερμικής αγωγιμότητας ( $Q_{ki}$ ) δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$Q_{ki} = K \times A \times D_{ti}$$

όπου:

$i$ : Οι ώρες της ημέρας

$K$ : Η θερμική αγωγιμότητα του ανοίγματος

$A$ : Το εμβαδόν της επιφάνειας του ανοίγματος

$D_{ti}$ : Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά για αγωγιμότητα ανοιγμάτων κατά την ώρα  $i$ .

Ο υπολογισμός της ισοδύναμης θερμοκρασιακής διαφοράς για αγωγιμότητα ανοιγμάτων ( $D_{ti}$ ) αναφέρεται αναλυτικά στα γενικά στοιχεία της μελέτης.

Το φορτίο λόγω ακτινοβολίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας του ανοίγματος με το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό τζάμι διορθωμένο κατά τους απαραίτητους συντελεστές:

$$Q_{ai} = (A \times D_i \times ES_{out i} \times E_{Sin} \times S_1 \times S_2 \times (1 + (A_t \times 0.007 / 300))) \times (1 + ((19.5 - T_{adp}) \times 0.005 / 4))) + (A \times D_{esi} \times (1 - ES_{out i}) \times E_{Sin} \times S_1 \times S_2 \times (1 + (A_t \times 0.007 / 300))) \times (1 + ((19.5 - T_{adp}) \times 0.005 / 4)))$$

όπου:

$i$ : Οι ώρες της ημέρας 8πμ-6μμ

$A$ : Το εμβαδόν της επιφάνειας του ανοίγματος

$D_i$ : Το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό τζάμι, για τον δοθέντα προσανατολισμό

$D_{esi}$ : Το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό σκιασμένο τζάμι (βόρειος προσανατολισμός)

$E_{Sout i}$ : Ο συντελεστής εξωτερικής σκίασης

$E_{Sin}$ : Ο συνολικός συντελεστής για ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από τζάμια με ή χωρίς μηχανισμό σκίασης

$S_1$ : Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από το πλαίσιο του ανοίγματος. Έχει τιμή 1 για τζάμια με ξύλινο πλαίσιο και 1.17 για τζάμια χωρίς πλαίσιο ή μεταλλικό πλαίσιο

$S_2$ : Συντελεστής που εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι ομίχλης. Έχει τιμή 1 για περιοχή χωρίς ομίχλη και τιμή 0.90 για περιοχή με ομίχλη

$A_t$ : Το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο

$T_{adp}$ : Η τιμή του σημείου δρόσου

## 6. Φορτία φωτισμού

Τα θερμικά κέρδη λόγω φωτισμού υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

$$q_{tot} = q_{c,\theta} + q_{r,\theta} = (q_{t,\theta} \times C_p) + R_p \times (r_0 \times q_{r,\theta} + r_1 \times q_{r,\theta-1} + \dots + r_{23} \times q_{r,\theta-23})$$

όπου:

$q_{t,\theta}$ :  $q_\theta \times L_c \times H_{c,\theta}$

$q_{r,\theta}$ :  $q_{t,\theta} \times R_p$

$q_\theta$ : Φορτίο φωτισμού ανά ώρα  $\theta$

$L_c$ : Συντελεστής φωτισμού

$H_{c,\theta}$ : Ετεροχρονισμός ανά ώρα  $\theta$

$R_p, C_p$ : Ποσοστό ακτινοβολιών και μεταγωγικών θερμικών κερδών.

$r_0, r_1, \dots$ : Συντελεστές ακολουθίας ακτινοβολίας

Τα θερμικά κέρδη του προηγούμενου βήματος χωρίζονται σε δύο μέρη, το ακτινοβολιών και το μεταγωγικό κομμάτι. Ο διαχωρισμός γίνεται με χρήση του ενδεικτικού πίνακα της ASHRAE που ένα μέρος του φαίνεται και παρακάτω:

Ακτινοβολιών (%) $R_p$	Μεταγωγικό $C_p$ (%)
---------------------------	-------------------------

100	0	Εκπεμπόμενη ηλιακή ενέργεια χωρίς εσωτερική σκίαση
63	37	Ανοίγματα με εσωτερική σκίαση
63	37	Απορροφημένη ηλιακή ενέργεια (από εξωτερική σκίαση)
0	100	Προσαγωγή και απόρριψη αέρα
56	44	Άτομα καθισμένα σε θέατρο. Πολύ ελαφρά εργασία
52	48	Εργασία γραφείου, όρθιοι, ελαφρά εργασία, περπάτημα.
88	12	Υπολογιστής
63	37	Οθόνη
78	22	Αντιγραφικό

## 7. Υπολογισμός φορτίων ατόμων

Το θερμικό φορτίο από τα άτομα διακρίνεται σε αισθητό και λανθάνον. Οι σχέσεις υπολογισμού είναι οι παρακάτω:

$$Q_{ai} = \sum_{j=1}^k F_{aj} \times N_{ji}$$

$$Q_{li} = \sum_{j=1}^k F_{lj} \times N_{ji}$$

όπου:

$Q_{ai}$ : Το αισθητό φορτίο από τα άτομα την ώρα  $i$

$Q_{li}$ : Το λανθάνον φορτίο από τα άτομα την ώρα  $i$

$j$ : Ο τύπος βαθμού ενεργητικότητας των ατόμων σύμφωνα με τον πίνακα της Carrier.

$F_{aj}$ : Το αισθητό φορτίο ενός ατόμου βαθμού ενεργητικότητας  $j$  που εξαρτάται από την θερμοκρασία ξηρού βολβού του χώρου

$F_{lj}$ : Το λανθάνον φορτίο ενός ατόμου βαθμού ενεργητικότητας  $j$ . Εξαρτάται από την θερμοκρασία ξηρού βολβού του χώρου

$N_{ji}$ : Ο αριθμός των ατόμων βαθμού ενεργητικότητας  $j$  που βρίσκονται στο χώρο κατά την ώρα  $i$

Ειδικότερα, ανάλογα με τον βαθμό ενεργητικότητας και την εσωτερική θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου, τα λανθάνοντα και αισθητά φορτία λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ	Αισθητά και Λανθάνοντα Φορτία (σε Kcal/h) ανάλογα με εσωτερική θερμοκρασία χώρου									
	T=23.5		T=24.5		T=25.5		T=26.5		T=27.5	
	A	Λ	A	Λ	A	Λ	A	Λ	A	Λ
Καθισμένοι σε ακινησία	60	26	56	30	52	34	48	38	44	52
Καθισμένοι σε ελαφρά εργασία	64	39	59	44	55	48	50	53	46	57
Καθισμένοι, τρώγοντας	76	69	70	75	65	80	60	85	55	90
Δουλειά Γραφείου	76	54	70	60	65	65	60	70	55	75
Ιστάμενοι ή περπατώντας αργά	90	70	83	77	77	83	71	89	65	95
Καθιστική εργασία (Εργοστάσιο)	100	98	93	105	86	112	79	119	73	125
Ελαφρά εργασία (Εργοστάσιο)	100	160	93	167	86	174	79	181	73	187
Μέτριος Χορός	120	202	111	211	103	219	95	227	87	235
Βαριά εργασία (Εργοστάσιο)	165	240	153	252	142	263	131	274	121	284
Βαριά εργασία (Γυμναστήριο)	187	263	173	277	160	290	147	303	135	315

## 8. Φορτία συσκευών

Όπως το φορτίο από τα άτομα έτσι και το φορτίο από τις συσκευές διακρίνεται σε αισθητό και λανθάνον. Οι σχέσεις υπολογισμού είναι οι παρακάτω:

$k$

$$Q_a = \left( \sum_{j=1} F_{a_j} \times N_j \right) + Q_{a_1}$$

$$Q_l = \left( \sum_{j=1}^k F_{l_j} \times N_j \right) + Q_{l_2}$$

όπου:

$Q_a$ : Το συνολικό αισθητό φορτίο από συσκευές

$Q_l$ : Το συνολικό λανθάνον φορτίο από συσκευές

$j$ : Ο τύπος της συσκευής σύμφωνα με τον πίνακα 7

$F_{a_j}$ : Το αισθητό φορτίο μίας συσκευής τύπου  $j$

$F_{l_j}$ : Το λανθάνον φορτίο μίας συσκευής τύπου  $j$

$N_j$ : Ο αριθμός των συσκευών τύπου  $j$  που λειτουργούν στο χώρο

$Q_{a_1}$ : Συνολικό αισθητό φορτίο από συσκευές που δεν περιέχονται στους πίνακες

$Q_{l_2}$ : Συνολικό λανθάνον φορτίο από συσκευές που δεν περιέχονται στους πίνακες

Ειδικότερα, τα θερμικά κέρδη για τις διάφορες Συσκευές (σε kcal/h), λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Αισθητό Φορτίο	Λανθάνον Φορτίο
	(kcal/h)	(kcal/h)
Μικρή αερίου	500	125
Μεγάλη αερίου	1500	400
Ηλεκτρική 300 W	400	200
Ηλεκτρική 1 KW	600	150
Ηλεκτρική 2 KW	1200	300
Ηλεκτρική 4 KW	2000	800
Κινητήρας 1/4 HP	200	-
Κινητήρας 1 HP	700	-
Κινητήρας 5 HP	3000	-

## 9. Φορτία από χαραμάδες

Τα φορτία αυτά λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν δεν υπάρχουν στο χώρο εναλλαγές αέρα από κλιματιστικές συσκευές και υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

$$Q_i = \left( \sum_{j=1}^n P_j \times a_j \times b \right) \times Dt_i$$

όπου:

$Q_i$ : Το συνολικό φορτίο από χαραμάδες την ώρα  $i$

$P_j$ : Η περίμετρος του ανοίγματος  $j$

$n$ : Ο αριθμός των ανοιγμάτων

$a_j$ : Ο συντελεστής διείσδυσης του αέρα για το άνοιγμα  $j$ . Εξαρτάται από τον τύπο του ανοίγματος

$b$ : Συντελεστής που εξαρτάται από την έκθεση του κτιρίου σε ανέμους, το λόγο της επιφάνειας των εξωτερικών ανοιγμάτων προς την επιφάνεια των εσωτερικών ανοιγμάτων και τη θέση του ανοιγμάτων. Η τιμή του κυμαίνεται από 0.24 έως 1.6

$Dt_i$ : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού κατά την ώρα  $i$

## 10. Αερισμός

Ο υπολογισμός αυτός αφορά την εισαγωγή εξωτερικού αέρα για αερισμό των κλιματιζόμενων χώρων. Το φορτίο του αερισμού διακρίνεται σε αισθητό και σε λανθάνον, και υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους:

$$Q_{a_i} = 0.29 \times V \times n \times D_t$$

$$Q_{l_i} = 0.71 \times V \times n \times D_g$$

όπου:

$Q_{a_i}$ : Το αισθητό φορτίο αερισμού την ώρα  $i$

$Q_{l_i}$ : Το λανθάνον φορτίο αερισμού την ώρα  $i$

$V$ : Ο όγκος του χώρου

$n$ : Ο αριθμός εναλλαγών αέρα ανά ώρα

$D_t$ : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού κατά την ώρα  $i$

$D_g$ : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική απόλυτη υγρασία. Η διαφορά αυτή θεωρείται σταθερή για όλες τις ώρες υπολογισμού

### 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά για όλες τις ώρες από 8 πμ μέχρι 6 μμ. Στα φύλλα υπολογισμών ανά χώρο τα αποτελέσματα πινακοποιούνται στις παρακάτω ομάδες:

#### 1. Πίνακας Δομικών Στοιχείων, οι στήλες του οποίου είναι οι εξής:

- Είδος Επιφάνειας (πχ.  $T$ = Τοίχος κλπ)
- Προσανατολισμός
- Μήκος (m)
- Πλάτος (m)
- Επιφάνεια ( $m^2$ )
- Αριθμός Όμοιων Επιφανειών
- Συνολική Επιφάνεια ( $m^2$ )
- Αφαιρούμενη Επιφάνεια ( $m^2$ )
- Επιφάνεια Υπολογισμού ( $m^2$ )
- Συντελεστής Εσωτερικής Σκίασης
- Ύπαρξη Εξωτερικής Σκίασης

#### 2. Φορτία του παραπάνω πίνακα ανά επιφάνεια και ώρα (btu/h, w, ή kcal/h)

#### 3. Πρόσθετα Φορτία ανά ώρα (btu/h, w, ή kcal/h)

- Φωτισμού
- Ατόμων
- Συσκευών

#### 4. Συνολικά Φορτία Χώρου ανά ώρα (kbtu/h, kw, ή Mcal/h)

#### 5. Φορτία Αερισμού ανά ώρα (και μέγιστο) (kbtu/h, kw, ή kcal/h)

**α)** Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται οι γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων, καθώς επίσης και ενδείξεις σχετικές με πιθανές σκιάσεις σε αυτά.

**β)** Στην δεύτερη ομάδα παρουσιάζονται τα ψυκτικά φορτία όπως υπολογίστηκαν για κάθε στοιχείο, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες υπολογισμών 1-5.

**γ)** Η τρίτη ομάδα περιέχει τα φορτία που οφείλονται σε πρόσθετες αιτίες, δηλαδή στον φωτισμό, τα άτομα, συσκευές και χαραμάδες (κανόνες 6-9), και αναλύονται σε αισθητό, λανθάνον και συνολικό φορτίο.

**δ)** Στην τελευταία ομάδα παρουσιάζονται τα σύνολα των φορτίων ανά ώρα, και ξεχωριστά για αισθητό και λανθάνον, αλλά και συνολικά, καθώς επίσης και τα φορτία αερισμού.

Ανάλογη παρουσίαση έχουν και τα φύλλα υπολογισμών συστημάτων, στα οποία συγκεντρώνονται τα φορτία των χώρων που αντιστοιχούν στο σύστημα, αναλυόμενα στις διάφορες αιτίες. Στα φύλλα αυτά εμφανίζεται



και ο αερισμός. Τέλος, οι συντελεστές σκίασης παρουσιάζονται σε ξεχωριστά φύλλα.

—

Χρονικοί συντελεστές αγωγιμότητας τοίχων  
[ASHRAE F29.28 - Πίνακας 20]

Type	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02
11	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
12	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
13	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
14	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02
15	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03
16	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
17	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
18	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
19	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
20	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
21	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
22	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.08	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
24	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02
25	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
26	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
27	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02
28	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03
29	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
30	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02
32	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
33	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
34	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
35	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

Χρονικοί συντελεστές αγωγιμότητας οροφών  
[ASHRAE F29.30 - Πίνακας 21]

Type	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
8	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
15	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
16	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
17	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
18	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
19	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03

Αντιπροσωπευτικοί χρονικοί συντελεστές μη ηλιακής ακτινοβολίας για ελαφριές έως βαριές κατασκευές και εξωτερικές ζώνες  
[ASHRAE F29.33 - Πίνακας 24]

	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
Ελαφριά - Με μοκέτα - 10%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Με μοκέτα - 50%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Ελαφριά - Χωρίς μοκέτα - 10%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Χωρίς μοκέτα - 50%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Χωρίς μοκέτα - 90%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Μέση - Με μοκέτα - 10%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Με μοκέτα - 50%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Χωρίς μοκέτα - 10%	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Χωρίς μοκέτα - 50%	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Χωρίς μοκέτα - 90%	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Βαρία - Με μοκέτα - 10%	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Με μοκέτα - 50%	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Με μοκέτα - 90%	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Χωρίς μοκέτα - 10%	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Χωρίς μοκέτα - 50%	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Χωρίς μοκέτα - 90%	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Αντιπροσωπευτικοί χρονικοί συντελεστές ηλιακής ακτινοβολίας για ελαφριές έως βαριές κατασκευές και εξωτερικές ζώνες  
[ASHRAE F29.33 - Πίνακας 25]

	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
Ελαφριά - Με μοκέτα - 10%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Ελαφριά - Με μοκέτα - 50%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Χωρίς μοκέτα - 10%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Χωρίς μοκέτα - 50%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Χωρίς μοκέτα - 90%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Μέση - Με μοκέτα - 10%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Με μοκέτα - 50%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Χωρίς μοκέτα - 10%	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Χωρίς μοκέτα - 50%	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01

Μέση - Χωρίς μοκέτα - 90%	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Βαρία - Με μοκέτα - 10%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
Βαρία - Με μοκέτα - 50%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Βαρία - Με μοκέτα - 90%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Βαρία - Χωρίς μοκέτα - 10%	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Χωρίς μοκέτα - 50%	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Χωρίς μοκέτα - 90%	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Αντιπροσωπευτικοί χρονικοί συντελεστές μη ηλιακής ακτινοβολίας για ελαφριές έως βαριές κατασκευές και εσωτερικές ζώνες  
[ASHRAE F29.33 - Πίνακας 24]

	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
Ελαφριά - Με μοκέτα	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Ελαφριά - Χωρίς μοκέτα	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Μέση - Με μοκέτα	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Χωρίς μοκέτα	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Βαρία - Με μοκέτα	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Βαρία - Χωρίς μοκέτα	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02

Χρονικοί συντελεστές αγωγιμότητας τοίχων & οροφών  
[ASHRAE F29.28-30 - Tables 20-21]

Τύπος	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
T1 - 17	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
T2 - 22	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
T3 - 22	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
T4 - 22	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
T5 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O1 - 18	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04

Αντιπροσωπευτικές τιμές RTS ηλιακής και μη ακτινοβολίας για ελαφριές έως βαριές κατασκευές  
[ASHRAE F29.33 - Tables 24-25]

Τύπος	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
I1.1 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.2 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.3 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.4 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.5 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.6 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.9 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.10 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.11 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.12 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.13 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.14 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Μέση - Με μοκέτα -	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
I1.15 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.17 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.18 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.19 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.20 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.21 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.22 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.23 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.24 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.25 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.26 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.27 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
I1.28 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

[MDZKC-21][11-10-2017]

A1.23 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
A1.24 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
A1.25 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
A1.26 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
A1.27 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
A1.28 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
A1.29 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
A2.1 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Μέση - Με μοκέτα -											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Μέση - Με μοκέτα -											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
A2.4 - Ελαφριά - Με μοκέτα - 90%											
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	:	26
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%)	:	45
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%)	:	41
ΔΙΑΦΟΡΑ Τ ΕΞΩΤ.- Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ (°C)	:	5

## ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ (°C)

	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
23 ΙΟΥΛ. - 32.6 - 15.0											
ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜ.	20.0	21.9	24.2	26.7	29.1	30.9	32.1	32.6	32.1	31.1	29.4
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΒΑ	49.9	46.0	40.0	34.8	36.8	38.5	39.3	39.0	37.5	35.2	31.9
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Α	61.0	60.0	55.1	47.7	38.6	38.5	39.3	39.0	37.5	35.2	31.9
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΝΑ	50.9	55.5	56.5	54.5	49.7	42.4	39.5	39.0	37.5	35.2	31.9
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Ν	26.4	35.2	43.2	49.7	53.6	54.4	52.2	47.2	40.0	35.5	31.9
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΝΔ	25.2	28.2	31.4	36.2	47.9	57.4	63.7	66.2	63.9	57.0	44.8
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Δ	25.2	28.2	31.2	34.2	37.4	49.6	61.2	69.5	73.0	70.0	57.2
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΒΔ	25.2	28.2	31.2	34.2	36.8	38.9	46.1	55.0	61.1	62.4	54.6
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Β	25.6	28.4	31.2	34.2	36.8	38.5	39.3	39.2	38.0	39.3	38.8
ΔΤ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ	-11.0	-9.1	-6.8	-4.3	-1.9	-0.1	1.1	1.6	1.1	0.1	-1.6

## 24 ΑΥΓ. - 30.9 - 14.3

ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜ.	18.9	20.7	22.9	25.3	27.6	29.3	30.5	30.9	30.5	29.5	27.9
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΒΑ	44.6	40.4	33.9	32.6	34.8	36.3	37.0	36.6	35.1	32.7	29.1
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Α	59.6	58.9	53.6	45.6	35.8	36.3	37.0	36.6	35.1	32.7	29.1
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΝΑ	53.3	58.5	59.5	57.2	51.7	43.8	37.4	36.6	35.1	32.7	29.1
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Ν	29.8	39.4	47.8	54.4	58.1	58.6	55.8	50.1	42.1	33.3	29.1
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΝΔ	23.4	26.4	29.7	38.9	51.0	60.6	66.9	68.7	65.3	56.0	38.2
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Δ	23.4	26.4	29.4	32.3	35.3	48.6	60.5	68.6	71.2	65.6	44.5
Ηλιακή Θερμ. Αέρα ΒΔ	23.4	26.4	29.4	32.3	34.8	36.6	40.7	49.9	55.8	55.7	41.7
Ηλιακή Θερμ. Αέρα Β	23.6	26.4	29.4	32.3	34.8	36.3	37.0	36.6	35.3	33.1	31.6
ΔΤ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ	-12.1	-10.3	-8.1	-5.7	-3.4	-1.7	-0.5	-0.1	-0.5	-1.5	-3.1



## Εξωτερικοί τοίχοι

Εξ. Τοίχοι	Περιγραφή	Τύπος ASHRAE	Τύπος ASH	Τύπος ASHRAE	Συντ. k	Βάρος	Χρώμα
T1	Τούβλο Διακ. Δρομικός Μον. 5cm	C	G8	17	0.558	300	2
T2	Δοκός 20cm Μόνωση 3cm	B	G13	22	0.986	500	2
T3	Δοκός 25cm Μόνωση 3cm	B	G13	22	0.858	500	2
T4	Δοκός 30cm Μόνωση 3cm	B	G13	22	0.838	500	2
T5	Τοιχοποιία Υαλότουβλα				3.5		
T6							
T7							
T8							
T9							
T10							
T11							

## Εσωτερικοί τοίχοι

Εσ. Τοίχοι	Περιγραφή	Συντ. k
E1	Εσωτερική τοιχοποιία 15	1.51
E2	Εσωτερική δοκός 25	2.46

## Οροφές

Οροφές	Περιγραφή	Τύπος ASHRAE	Τύπος ASH	Τύπος ASHRAE	Συντ. k	Βάρος	Χρώμα
O1	Στέγη Μονωμένη 3cm Πλάκα - Κερ 4		8	18	0.718	50	2.2
O2							
O3							
O4							
O5							

## Δάπεδα

Δάπεδα	Περιγραφή	Συντ. k
--------	-----------	---------

Δ1	Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος	0.384
Δ2	Δάπεδο άνω Υπογείου	0.372
Δ3	Δάπεδο Ορόφων	1.472

## Ανοίγματα

Ανοίγματα	Περιγραφή	Πλάτος	Ύψος	Συντ. k	Συντ. Τζαμ.	Ειδ. Πλαίσ	Συντ. Α
A1	Διπλό απόστασης 4cm<s<7cm (με			2.79	0.80	Μεταλλι	1.2
A2	Ανοιγμα χωρίς τζάμι (ξύλινο πλαίσι		2.20	3.49		Ξύλινο	1.4

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 1  
Ονομασία I1.1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T5	Δ	3.5	4.93	3.6	17.75	1	17.75	1.80	15.95			
T3	Δ	0.858	0.5	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
E1	E	1.51	4.44	2.8	12.43	1	12.43		12.43			
T3	N	0.858	0.75	2.8	2.10	1	2.10		2.10			
Δ2	E	0.372	1	7.64	7.64	1	7.64		7.64			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T5	15.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T3	2.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T5	15.95	-88	39	177	329	489	1009	1559	2009	2264	2237	1768
T3	1.80	-9	-9	-8	-6	-4	-1	2	7	13	19	24
E1	12.43	-206	-170	-128	-80	-35	-1	22	30	22	2	-29
T3	2.10	-11	-10	-9	-5	-1	5	10	14	18	19	19
Δ2	7.64	-31	-26	-19	-12	-5	-0	3	5	3	0	-4
		-346	-175	14	226	445	1011	1597	2065	2319	2277	1777

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	122	171	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	128	144	153	157	159	160	162	163	139	161	164

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	8	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	34	39	41	42	43	43	44	44	37	43	44
Φορτίο Λανθάνον	15	15	15	15	15	15	15	15	12	15	15
Σύνολο	50	54	56	57	58	58	59	59	50	59	59

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία I1.1

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	8	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	6	13	14	14	15	15	15	15	15	15	15
Φορτίο Λανθάνον	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Σύνολο	9	21	22	22	22	22	22	22	23	23	23

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	128	144	153	157	159	160	162	163	139	161	164
Άτομα (Αισθητό)	34	39	41	42	43	43	44	44	37	43	44
Άτομα (Λανθάνον)	15	15	15	15	15	15	15	15	12	15	15
Άτομα (Σύνολο)	50	54	56	57	58	58	59	59	50	59	59
Συσκευές (Αισθητό)	6	13	14	14	15	15	15	15	15	15	15
Συσκευές (Λανθάνον)	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Συσκευές (Σύνολο)	9	21	22	22	22	22	22	22	23	23	23
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.18	0.02	0.22	0.44	0.66	1.23	1.82	2.29	2.51	2.50	2.00
Λανθάνον	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Σύνολο	-0.16	0.04	0.24	0.46	0.68	1.25	1.84	2.31	2.53	2.52	2.02

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-46.32	-31.27	-13.90	5.79	24.32	38.21	47.48	50.95	47.48	39.37	26.63
Λανθάνον	-63.88	-50.62	-32.75	-8.40	20.19	42.74	57.97	63.75	57.97	44.64	23.90
Σύνολο	-110.2	-81.88	-46.64	-2.61	44.51	80.96	105.45	114.70	105.45	84.01	50.54

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 51  
Λανθάνον : 64  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 22.89

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 2  
Ονομασία 11.2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	Ε	0.558	2.9	3.6	10.44	1	10.44	2.96	7.48			
T2	Ε	0.986	2.9	0.4	1.16	1	1.16		1.16			
T3	Ε	0.858	0.5	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
T1	ΒΔ	0.558	3	3.6	10.80	1	10.80	6.60	4.20			
T2	ΒΔ	0.986	3	0.4	1.20	1	1.20		1.20			
T3	ΒΔ	0.858	1.5	3.6	5.40	1	5.40		5.40			
T1	ΝΔ	0.558	2.75	3.6	9.90	1	9.90	2.53	7.37			
T2	ΝΔ	0.986	2.75	0.4	1.10	1	1.10		1.10			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	Ε	0.372	1	14.63	14.63	1	14.63		14.63			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T1	4.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	5.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T1	7.37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.48	-24	-25	-24	-21	-17	-13	-10	-6	-3	-1	2
T2	1.16	-9	-6	-2	1	3	4	4	4	4	4	4
T3	1.80	-12	-7	-2	2	4	5	5	5	6	6	6
T1	4.20	-1	-2	-4	-5	-5	-5	-5	-4	-2	0	3
T2	1.20	-7	-7	-6	-5	-3	-1	1	4	7	10	13
T3	5.40	-27	-26	-23	-18	-12	-4	5	15	26	39	51
T1	7.37	1	-2	-5	-7	-8	-8	-7	-4	1	7	14
T2	1.10	-6	-6	-5	-4	-3	-0	3	7	11	14	16
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
Δ2	14.63	-60	-49	-37	-23	-10	-0	6	9	6	1	-8
		-129	-100	-63	-17	70	174	264	325	351	338	278

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	234	328	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	245	277	292	300	304	306	310	312	267	309	314

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 2  
Ονομασία 11.2

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική διεύθυνση	6.00	2.00	15	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	66	74	78	80	82	82	83	84	71	83	84
Φορτίο Λανθάνον	29	29	29	29	29	29	29	29	23	29	29
Σύνολο	95	103	107	109	111	112	113	113	95	113	114

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	15	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	12	25	27	27	28	28	28	28	29	29	29
Φορτίο Λανθάνον	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Σύνολο	18	40	41	42	42	43	43	43	43	43	43

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	245	277	292	300	304	306	310	312	267	309	314
Άτομα (Αισθητό)	66	74	78	80	82	82	83	84	71	83	84
Άτομα (Λανθάνον)	29	29	29	29	29	29	29	29	23	29	29
Άτομα (Σύνολο)	95	103	107	109	111	112	113	113	95	113	114
Συσκευές (Αισθητό)	12	25	27	27	28	28	28	28	29	29	29
Συσκευές (Λανθάνον)	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Συσκευές (Σύνολο)	18	40	41	42	42	43	43	43	43	43	43
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.19	0.28	0.33	0.39	0.48	0.59	0.69	0.75	0.72	0.76	0.71
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	0.23	0.32	0.38	0.43	0.53	0.63	0.73	0.79	0.76	0.80	0.75

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-88.70	-59.87	-26.61	11.09	46.57	73.18	90.92	97.57	90.92	75.39	51.00
Λανθάνον	-122.3	-96.92	-62.70	-16.08	38.66	81.85	111.00	122.08	111.00	85.49	45.78
Σύνολο	-211.0	-156.8	-89.31	-5.00	85.23	155.03	201.92	219.65	201.92	160.88	96.78

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 2

Ονομασία I1.2

---

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 98

Λανθάνον : 122

Συνολικός όγκος αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 43.83

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 3  
Ονομασία I1.3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	2.75	3.6	9.90	1	9.90	2.53	7.37			
T2	NΔ	0.986	2.75	0.4	1.10	1	1.10		1.10			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	14.71	14.71	1	14.71		14.71			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	7.37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	7.37	1	-2	-5	-7	-8	-8	-7	-4	1	7	14
T2	1.10	-6	-6	-5	-4	-3	-0	3	7	11	14	16
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
Δ2	14.71	-60	-50	-37	-23	-10	-0	6	9	6	1	-8
		-49	-28	-2	29	100	188	263	307	313	279	199

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	235	330	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	246	278	294	302	306	308	312	314	268	311	316

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	15	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	66	74	78	80	82	83	84	84	72	84	85
Φορτίο Λανθάνον	29	29	29	29	29	29	29	29	24	29	29
Σύνολο	96	104	107	110	111	112	113	114	95	113	114



Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 3

Ονομασία 11.3

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	15	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	12	25	27	28	28	28	28	29	29	29	29
Φορτίο Λανθάνον	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Σύνολο	18	40	42	42	43	43	43	43	43	43	44

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	246	278	294	302	306	308	312	314	268	311	316
Άτομα (Αισθητό)	66	74	78	80	82	83	84	84	72	84	85
Άτομα (Λανθάνον)	29	29	29	29	29	29	29	29	24	29	29
Άτομα (Σύνολο)	96	104	107	110	111	112	113	114	95	113	114
Συσκευές (Αισθητό)	12	25	27	28	28	28	28	29	29	29	29
Συσκευές (Λανθάνον)	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Συσκευές (Σύνολο)	18	40	42	42	43	43	43	43	43	43	44
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.28	0.35	0.40	0.44	0.52	0.61	0.69	0.73	0.68	0.70	0.63
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	0.31	0.39	0.44	0.48	0.56	0.65	0.73	0.78	0.72	0.75	0.67

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-89.18	-60.20	-26.75	11.15	46.82	73.58	91.41	98.10	91.41	75.81	51.28
Λανθάνον	-123.0	-97.45	-63.05	-16.17	38.87	82.30	111.61	122.75	111.61	85.96	46.03
Σύνολο	-212.1	-157.6	-89.80	-5.02	85.70	155.87	203.02	220.85	203.02	161.76	97.31

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 98  
Λανθάνον : 123  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 44.07

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 4  
Ονομασία I1.4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	3.92	3.6	14.11	1	14.11	4.95	9.16			
T2	NΔ	0.986	3.92	0.4	1.57	1	1.57		1.57			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	E	0.372	1	16.77	16.77	1	16.77		16.77			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.16	1	-3	-6	-9	-10	-10	-9	-5	1	9	17
T2	1.57	-9	-9	-8	-6	-4	-0	4	10	15	20	23
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ2	16.77	-69	-56	-42	-27	-12	-0	7	10	7	1	-10
		-38	3	51	109	260	455	618	713	722	638	450

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	215	301	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	10.00	6.00	17	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Φορτίο Λανθάνον	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Σύνολο	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 4  
Ονομασία Ι1.4

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	0.60	0.20	17	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Φορτίο Λανθάνον	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Σύνολο	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Άτομα (Αισθητό)	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Άτομα (Λανθάνον)	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Άτομα (Σύνολο)	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
Συσκευές (Αισθητό)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Συσκευές (Λανθάνον)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Συσκευές (Σύνολο)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.44	0.48	0.53	0.59	0.74	0.93	1.10	1.19	1.20	1.12	0.93
Λανθάνον	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Σύνολο	0.54	0.59	0.63	0.69	0.84	1.04	1.20	1.29	1.30	1.22	1.03

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-149.1	-100.7	-44.75	18.65	78.32	123.08	152.91	164.10	152.91	126.81	85.78
Λανθάνον	-205.7	-163.0	-105.4	-27.05	65.03	137.67	186.70	205.33	186.70	143.78	76.99
Σύνολο	-354.9	-263.7	-150.2	-8.40	143.35	260.74	339.61	369.43	339.61	270.59	162.77

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 164  
Λανθάνον : 205  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 73.72

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 5  
Ονομασία Ι1.5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΒΔ	0.558	0.60	3.6	2.16	1	2.16	0.24	1.92			
T2	ΒΔ	0.986	0.60	0.4	0.24	1	0.24		0.24			
T1	ΝΔ	0.558	1.65	3.6	5.94	1	5.94	2.09	3.85			
T2	ΝΔ	0.986	1.65	0.4	0.66	1	0.66		0.66			
A1	ΝΔ	2.79	1.1	1.3	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	Ε	0.372	1	9.31	9.31	1	9.31		9.31			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	1.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T1	3.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	1.92	-0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	2
T2	0.24	-1	-1	-1	-1	-1	-0	0	1	1	2	3
T1	3.85	1	-1	-3	-4	-4	-4	-4	-2	0	4	7
T2	0.66	-4	-4	-3	-3	-2	-0	2	4	6	8	10
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
Δ2	9.31	-38	-31	-24	-15	-6	-0	4	6	4	0	-5
		-27	-9	13	40	106	190	260	302	307	272	193

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	119	167	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	63	71	75	113	119	86	83	82	117	123	126

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	10.00	6.00	9	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 5  
Ονομασία Ι1.5

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φορτίο Αισθητό	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Φορτίο Λανθάνον	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Σύνολο	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	0.60	0.20	9	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Φορτίο Λανθάνον	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Σύνολο	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	63	71	75	113	119	86	83	82	117	123	126
Άτομα (Αισθητό)	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Άτομα (Λανθάνον)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Άτομα (Σύνολο)	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Συσκευές (Αισθητό)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Συσκευές (Λανθάνον)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Συσκευές (Σύνολο)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.14	0.16	0.19	0.25	0.32	0.37	0.44	0.48	0.52	0.49	0.42
Λανθάνον	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.19	0.22	0.24	0.31	0.38	0.43	0.50	0.54	0.58	0.55	0.48

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-82.82	-55.90	-24.85	10.35	43.48	68.33	84.89	91.10	84.89	70.40	47.62
Λανθάνον	-114.2	-90.50	-58.55	-15.02	36.10	76.43	103.65	113.99	103.65	79.82	42.74
Σύνολο	-197.0	-146.4	-83.39	-4.66	79.58	144.75	188.54	205.09	188.54	150.22	90.36

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 91  
Λανθάνον : 114  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 40.93

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 6  
Ονομασία I1.6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	3.85	3.60	13.86	1	13.86	4.14	9.72			
T2	NΔ	0.986	3.85	0.4	1.54	1	1.54		1.54			
A1	NΔ	2.79	1.1	1.3	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	NΔ	2.79	0.9	1.3	1.17	1	1.17		1.17	0.51		
T1	N	0.558	0.65	3.60	2.34	1	2.34	0.26	2.08			
T2	N	0.986	0.65	0.4	0.26	1	0.26		0.26			
Δ2	E	0.372	1	12.84	12.84	1	12.84		12.84			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T1	2.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.26	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.72	1	-3	-7	-9	-11	-11	-9	-5	1	9	18
T2	1.54	-9	-9	-8	-6	-4	-0	4	10	15	20	22
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
A1	1.17	13	25	37	52	99	161	213	241	242	211	145
T1	2.08	-1	-2	-3	-3	-3	-2	-2	-0	1	2	4
T2	0.26	-2	-1	-1	-1	-0	1	1	2	3	3	3
Δ2	12.84	-53	-43	-32	-20	-9	-0	5	8	5	0	-7
		-34	-4	32	76	193	345	473	550	562	503	362

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	205	288	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	215	243	257	263	267	269	272	274	234	271	276

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	13	55

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 6

Ονομασία 11.6

## Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	58	65	68	70	72	72	73	74	63	73	74
Φορτίο Λανθάνον	26	26	26	26	26	26	26	26	21	26	26
Σύνολο	84	90	94	96	97	98	99	99	83	99	100

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	13	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	11	22	23	24	24	25	25	25	25	25	25
Φορτίο Λανθάνον	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Σύνολο	16	35	36	37	37	37	38	38	38	38	38

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	215	243	257	263	267	269	272	274	234	271	276
Άτομα (Αισθητό)	58	65	68	70	72	72	73	74	63	73	74
Άτομα (Λανθάνον)	26	26	26	26	26	26	26	26	21	26	26
Άτομα (Σύνολο)	84	90	94	96	97	98	99	99	83	99	100
Συσκευές (Αισθητό)	11	22	23	24	24	25	25	25	25	25	25
Συσκευές (Λανθάνον)	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Συσκευές (Σύνολο)	16	35	36	37	37	37	38	38	38	38	38
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.25	0.33	0.38	0.43	0.56	0.71	0.84	0.92	0.88	0.87	0.74
Λανθάνον	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
Σύνολο	0.28	0.36	0.42	0.47	0.59	0.75	0.88	0.96	0.92	0.91	0.78

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-77.85	-52.55	-23.35	9.73	40.87	64.22	79.79	85.63	79.79	66.17	44.76
Λανθάνον	-107.3	-85.07	-55.03	-14.12	33.93	71.84	97.42	107.14	97.42	75.03	40.17
Σύνολο	-185.2	-137.6	-78.39	-4.38	74.80	136.06	177.21	192.77	177.21	141.20	84.94

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 86  
Λανθάνον : 107  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 38.47

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 7  
Ονομασία 11.9

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	6.85	3.6	24.66	1	24.66	5.60	19.06			
T2	BA	0.986	6.85	0.4	2.74	1	2.74		2.74			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ2	E	0.372	1	24.71	24.71	1	24.71		24.71			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	19.06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	19.06	-13	-15	-14	-10	-4	1	7	14	21	28	35
T2	2.74	-9	-3	3	7	10	11	13	15	17	19	20
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
Δ2	24.71	-101	-83	-63	-39	-17	-0	11	15	11	1	-14
		312	261	168	139	164	191	210	216	204	180	137

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	237	332	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	126	142	149	224	236	171	165	163	234	244	250

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	10.00	6.00	25	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
Φορτίο Λανθάνον	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Σύνολο	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395



Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 7

Ονομασία 11.9

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	0.60	0.20	25	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Φορτίο Λανθάνον	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Σύνολο	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	126	142	149	224	236	171	165	163	234	244	250
Άτομα (Αισθητό)	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
Άτομα (Λανθάνον)	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Άτομα (Σύνολο)	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Συσκευές (Αισθητό)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Συσκευές (Λανθάνον)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Συσκευές (Σύνολο)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.70	0.66	0.58	0.63	0.66	0.62	0.64	0.64	0.70	0.69	0.65
Λανθάνον	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Σύνολο	0.85	0.82	0.73	0.78	0.82	0.78	0.79	0.79	0.85	0.84	0.80

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-219.8	-148.3	-65.94	27.48	115.40	181.35	225.31	241.80	225.31	186.84	126.39
Λανθάνον	-303.1	-240.2	-155.4	-39.86	95.82	202.85	275.09	302.54	275.09	211.86	113.44
Σύνολο	-522.9	-388.5	-221.3	-12.38	211.22	384.19	500.41	544.34	500.41	398.70	239.84

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 242  
Λανθάνον : 303  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 108.63

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 8  
Ονομασία 11.10

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.2	3.6	15.12	1	15.12	4.54	10.58			
T2	BA	0.986	4.2	0.4	1.68	1	1.68		1.68			
A1	BA	2.79	1.1	1.3	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ2	E	0.372	1	13.34	13.34	1	13.34		13.34			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.58	-7	-8	-8	-5	-2	1	4	8	11	15	19
T2	1.68	-6	-2	2	5	6	7	8	9	11	12	12
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
Δ2	13.34	-55	-45	-34	-21	-9	-0	6	8	6	0	-8
		368	307	202	159	170	186	196	197	184	159	121

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	128	179	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	68	77	81	121	128	92	89	88	126	132	135

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	10.00	6.00	13	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Φορτίο Λανθάνον	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Σύνολο	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 8  
Ονομασία Ι1.10

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Χώρος Κρατ.	0.60	0.20	13	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Φορτίο Λανθάνον	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Σύνολο	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	68	77	81	121	128	92	89	88	126	132	135
Άτομα (Αισθητό)	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Άτομα (Λανθάνον)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Άτομα (Σύνολο)	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
Συσκευές (Αισθητό)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Συσκευές (Λανθάνον)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Συσκευές (Σύνολο)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.58	0.52	0.42	0.42	0.44	0.42	0.43	0.43	0.45	0.43	0.40
Λανθάνον	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Σύνολο	0.66	0.61	0.51	0.50	0.52	0.50	0.51	0.51	0.53	0.52	0.48

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-118.6	-80.10	-35.60	14.83	62.30	97.90	121.64	130.54	121.64	100.87	68.24
Λανθάνον	-163.6	-129.6	-83.89	-21.52	51.73	109.51	148.51	163.33	148.51	114.38	61.24
Σύνολο	-282.3	-209.7	-119.4	-6.68	114.03	207.41	270.15	293.87	270.15	215.24	129.48

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 131  
Λανθάνον : 163  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 58.64

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 9  
Ονομασία 11.11

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	2.61	3.6	9.40	1	9.40	2.47	6.93			
T2	BA	0.986	2.61	0.4	1.04	1	1.04		1.04			
A1	BA	2.79	1.1	1.3	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	7.74	7.74	1	7.74		7.74			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	6.93	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	6.93	-5	-6	-5	-3	-2	0	3	5	8	10	13
T2	1.04	-4	-1	1	3	4	4	5	6	7	7	8
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
Δ2	7.74	-32	-26	-20	-12	-5	-0	3	5	3	0	-4
		178	148	97	77	85	94	100	101	95	83	64

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	74	104	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	40	44	47	70	74	54	52	51	73	76	78

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	6.00	2.00	8	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Φορτίο Λανθάνον	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Σύνολο	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 9

Ονομασία 11.11

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	0.60	0.20	8	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Φορτίο Λανθάνον	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Σύνολο	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	40	44	47	70	74	54	52	51	73	76	78
Άτομα (Αισθητό)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Άτομα (Λανθάνον)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Άτομα (Σύνολο)	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Συσκευές (Αισθητό)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Συσκευές (Λανθάνον)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Συσκευές (Σύνολο)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.27	0.24	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21	0.19
Λανθάνον	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Σύνολο	0.29	0.26	0.21	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.23	0.21

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-68.85	-46.48	-20.66	8.61	36.15	56.80	70.58	75.74	70.58	58.53	39.59
Λανθάνον	-94.96	-75.24	-48.68	-12.48	30.01	63.54	86.17	94.77	86.17	66.36	35.53
Σύνολο	-163.8	-121.7	-69.33	-3.88	66.16	120.34	156.74	170.51	156.74	124.89	75.12

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 76  
Λανθάνον : 95  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 34.03

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 10  
Ονομασία I1.12

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	2.25	3.6	8.10	1	8.10	3.32	4.78			
T2	BA	0.986	2.25	0.4	0.90	1	0.90		0.90			
A2	BA	3.49	1.10	2.20	2.42	1	2.42		2.42			
Δ2	E	0.372	1	10.98	10.98	1	10.98		10.98			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	4.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2	2.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	4.78	-3	-4	-3	-2	-1	0	2	4	5	7	9
T2	0.90	-3	-1	1	2	3	4	4	5	6	6	7
A2	2.42	954	845	616	460	407	385	366	340	304	257	192
Δ2	10.98	-45	-37	-28	-17	-8	-0	5	7	5	0	-6
		903	804	585	442	402	389	376	355	320	270	201

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	105	148	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	56	63	66	100	105	76	74	72	104	108	111

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	0.60	0.20	11	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Φορτίο Λανθάνον	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Σύνολο	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 10

Ονομασία 11.12

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	56	63	66	100	105	76	74	72	104	108	111
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Συσκευές (Λανθάνον)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Συσκευές (Σύνολο)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.97	0.87	0.66	0.55	0.51	0.47	0.46	0.43	0.43	0.39	0.32
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.97	0.88	0.66	0.55	0.52	0.47	0.46	0.44	0.43	0.39	0.32

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-97.68	-65.93	-29.30	12.21	51.28	80.58	100.12	107.44	100.12	83.02	56.16
Λανθάνον	-134.7	-106.7	-69.05	-17.71	42.58	90.14	122.24	134.44	122.24	94.14	50.41
Σύνολο	-232.3	-172.6	-98.35	-5.50	93.86	170.72	222.36	241.88	222.36	177.17	106.57

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 107  
Λανθάνον : 134  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 48.27

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 11  
Ονομασία 11.13

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.8	3.6	17.28	1	17.28	5.30	11.98			
T2	BA	0.986	4.8	0.4	1.92	1	1.92		1.92			
A1	BA	2.79	1.5	1.3	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
A1	BA	2.79	1.10	1.3	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	14.12	14.12	1	14.12		14.12			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.98	-8	-10	-9	-6	-3	1	5	9	13	18	22
T2	1.92	-7	-2	2	5	7	8	9	11	12	13	14
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
Δ2	14.12	-58	-48	-36	-22	-10	-0	6	8	6	1	-8
		442	369	243	190	202	220	231	231	215	187	142

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	136	190	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	72	81	85	128	135	98	95	93	133	140	143

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	10.00	6.00	14	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
Φορτίο Λανθάνον	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Σύνολο	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226



Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 11  
Ονομασία I1.13

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση 2	0.60	0.20	14	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Φορτίο Λανθάνον	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Σύνολο	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	72	81	85	128	135	98	95	93	133	140	143
Άτομα (Αισθητό)	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
Άτομα (Λανθάνον)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Άτομα (Σύνολο)	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
Συσκευές (Αισθητό)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Συσκευές (Λανθάνον)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Συσκευές (Σύνολο)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.66	0.60	0.48	0.47	0.49	0.47	0.48	0.47	0.50	0.48	0.43
Λανθάνον	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Σύνολο	0.75	0.69	0.57	0.56	0.57	0.55	0.56	0.56	0.59	0.56	0.52

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-125.6	-84.79	-37.68	15.70	65.94	103.63	128.75	138.17	128.75	106.77	72.23
Λανθάνον	-173.2	-137.2	-88.80	-22.78	54.75	115.91	157.20	172.88	157.20	121.06	64.82
Σύνολο	-298.8	-222.0	-126.4	-7.07	120.70	219.54	285.95	311.05	285.95	227.83	137.05

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 138  
Λανθάνον : 173  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 62.07

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 12  
Ονομασία 11.14

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	2.4	3.6	8.64	1	8.64	2.39	6.25			
T2	BA	0.986	2.4	0.4	0.96	1	0.96		0.96			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	14.26	14.26	1	14.26		14.26			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	6.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	6.25	-4	-5	-4	-3	-1	0	2	5	7	9	11
T2	0.96	-3	-1	1	3	3	4	5	5	6	7	7
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
Δ2	14.26	-58	-48	-36	-23	-10	-0	6	8	6	1	-8
		152	127	81	67	80	93	102	104	97	82	59

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	1.40	91	128	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	49	55	57	86	91	66	64	63	90	94	96

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	49	55	57	86	91	66	64	63	90	94	96
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.20	0.18	0.14	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.19	0.18	0.15

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 12

Ονομασία 11.14

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.20	0.18	0.14	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.19	0.18	0.15

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-25.97	-17.53	-7.79	3.25	13.63	21.43	26.62	28.57	26.62	22.08	14.93
Λανθάνον	-35.82	-28.38	-18.36	-4.71	11.32	23.97	32.50	35.75	32.50	25.03	13.40
Σύνολο	-61.79	-45.91	-26.15	-1.46	24.96	45.39	59.12	64.31	59.12	47.11	28.34

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 29

Λανθάνον : 36

Συνολικός όγκος αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 12.83

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 13  
Ονομασία 11.7

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
Δ2	Ε	0.372	1	11.90	11.90	1	11.90		11.90			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Δ2	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Δ2	11.90	-49	-40	-30	-19	-8	-0	5	7	5	0	-7
		-49	-40	-30	-19	-8	-0	5	7	5	0	-7

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	190	267	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	194	221	236	244	247	249	251	251	215	245	249

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	12	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	52	59	63	65	66	66	66	67	57	66	67
Φορτίο Λανθάνον	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24
Σύνολο	76	83	86	88	89	90	90	90	76	90	91

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	12	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 13

Ονομασία 11.7

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φορτίο Αισθητό	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Φορτίο Λανθάνον	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Σύνολο	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	194	221	236	244	247	249	251	251	215	245	249
Άτομα (Αισθητό)	52	59	63	65	66	66	66	67	57	66	67
Άτομα (Λανθάνον)	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24
Άτομα (Σύνολο)	76	83	86	88	89	90	90	90	76	90	91
Συσκευές (Αισθητό)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Συσκευές (Λανθάνον)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Συσκευές (Σύνολο)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.22	0.26	0.29	0.31	0.33	0.34	0.35	0.35	0.30	0.34	0.33
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
Σύνολο	0.26	0.30	0.33	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.33	0.37	0.37

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-72.15	-48.70	-21.64	9.02	37.88	59.52	73.95	79.36	73.95	61.32	41.48
Λανθάνον	-99.50	-78.84	-51.00	-13.08	31.45	66.58	90.29	99.30	90.29	69.54	37.23
Σύνολο	-171.6	-127.5	-72.65	-4.06	69.33	126.10	164.24	178.66	164.24	130.86	78.72

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 79  
Λανθάνον : 99  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 35.65

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 14  
Ονομασία I1.15

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.11	3.6	14.80	1	14.80	3.07	11.73			
T2	BA	0.986	4.11	0.4	1.64	1	1.64		1.64			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
E1	E	1.51	6.7	3.6	24.12	1	24.12	10.08	14.04			
E2	E	2.46	2.8	3.6	10.08	1	10.08		10.08			
Δ2	E	0.372	1	21.32	21.32	1	21.32		21.32			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	11.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ2	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	11.73	-8	-9	-8	-6	-3	1	5	9	13	17	21
T2	1.64	-6	-2	2	4	6	7	8	9	10	11	12
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
E1	14.04	-233	-192	-144	-90	-39	-1	24	34	24	2	-33
E2	10.08	-273	-224	-169	-105	-46	-1	29	40	29	2	-38
Δ2	21.32	-87	-72	-54	-34	-15	-0	9	13	9	1	-12
		-389	-318	-252	-140	-9	94	164	190	163	100	-2

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	341	478	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	357	403	426	437	443	446	452	455	389	451	458

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	21	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 14

Ονομασία I1.15

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φορτίο Αισθητό	96	108	113	117	119	120	122	122	104	121	123
Φορτίο Λανθάνον	43	43	43	43	43	43	43	43	34	43	43
Σύνολο	139	150	156	159	161	163	164	165	138	164	166

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	21	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	17	37	39	40	41	41	41	41	42	42	42
Φορτίο Λανθάνον	9	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Σύνολο	26	58	60	61	62	62	62	63	63	63	63

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	357	403	426	437	443	446	452	455	389	451	458
Άτομα (Αισθητό)	96	108	113	117	119	120	122	122	104	121	123
Άτομα (Λανθάνον)	43	43	43	43	43	43	43	43	34	43	43
Άτομα (Σύνολο)	139	150	156	159	161	163	164	165	138	164	166
Συσκευές (Αισθητό)	17	37	39	40	41	41	41	41	42	42	42
Συσκευές (Λανθάνον)	9	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Συσκευές (Σύνολο)	26	58	60	61	62	62	62	63	63	63	63
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.08	0.23	0.33	0.45	0.59	0.70	0.78	0.81	0.70	0.71	0.62
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.13	0.29	0.39	0.52	0.66	0.77	0.84	0.87	0.75	0.78	0.69

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-129.2	-87.25	-38.78	16.16	67.86	106.64	132.49	142.18	132.49	109.87	74.32
Λανθάνον	-178.2	-141.2	-91.38	-23.44	56.34	119.28	161.76	177.90	161.76	124.58	66.71
Σύνολο	-307.5	-228.5	-130.1	-7.28	124.20	225.92	294.25	320.09	294.25	234.45	141.03

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 142  
Λανθάνον : 178  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 63.87

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 15  
Ονομασία 11.17

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.15	3.6	14.94	1	14.94	3.09	11.85			
T2	BA	0.986	4.15	0.4	1.66	1	1.66		1.66			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
E1	E	1.51	5.40	3.60	19.44	1	19.44		19.44			
Δ2	E	0.372	1	19.19	19.19	1	19.19		19.19			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ2	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.85	-8	-9	-8	-6	-3	1	5	9	13	17	22
T2	1.66	-6	-2	2	4	6	7	8	9	11	12	12
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
E1	19.44	-323	-266	-200	-125	-54	-1	34	47	34	3	-45
Δ2	19.19	-79	-65	-49	-30	-13	-0	8	11	8	1	-11
		-198	-160	-134	-66	24	95	144	162	143	98	26

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	307	430	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	322	363	383	394	399	401	407	409	350	406	412

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	19	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	87	97	102	105	107	108	109	110	94	109	111
Φορτίο Λανθάνον	38	38	38	38	38	38	38	38	31	38	38
Σύνολο	125	135	140	143	145	147	148	148	124	148	149



Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 15  
Ονομασία Ι1.17

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	19	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	16	33	35	36	36	37	37	37	37	38	38
Φορτίο Λανθάνον	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Σύνολο	23	52	54	55	56	56	56	56	57	57	57

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	322	363	383	394	399	401	407	409	350	406	412
Άτομα (Αισθητό)	87	97	102	105	107	108	109	110	94	109	111
Άτομα (Λανθάνον)	38	38	38	38	38	38	38	38	31	38	38
Άτομα (Σύνολο)	125	135	140	143	145	147	148	148	124	148	149
Συσκευές (Αισθητό)	16	33	35	36	36	37	37	37	37	38	38
Συσκευές (Λανθάνον)	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Συσκευές (Σύνολο)	23	52	54	55	56	56	56	56	57	57	57
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.23	0.33	0.39	0.47	0.57	0.64	0.70	0.72	0.62	0.65	0.59
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.27	0.39	0.44	0.53	0.62	0.70	0.75	0.78	0.67	0.71	0.64

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-116.3	-78.53	-34.90	14.54	61.08	95.98	119.25	127.98	119.25	98.89	66.90
Λανθάνον	-160.4	-127.1	-82.25	-21.10	50.71	107.36	145.60	160.13	145.60	112.13	60.04
Σύνολο	-276.8	-205.6	-117.1	-6.55	111.79	203.35	264.86	288.11	264.86	211.03	126.94

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 128  
Λανθάνον : 160  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 57.49

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 16  
Ονομασία Ι1.18

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.75	3.6	13.50	1	13.50	4.88	8.62			
T2	BA	0.986	3.75	0.4	1.50	1	1.50		1.50			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	E	0.372	1	21.40	21.40	1	21.40		21.40			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	8.62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	8.62	-6	-7	-6	-4	-2	1	3	6	9	13	16
T2	1.50	-5	-2	2	4	5	6	7	8	10	10	11
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ2	21.40	-88	-72	-54	-34	-15	-0	9	13	9	1	-12
		416	347	227	179	196	218	231	230	212	179	129

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	342	479	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	359	405	428	439	445	448	453	456	390	452	460

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	21	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	97	108	114	117	119	121	122	123	104	122	124
Φορτίο Λανθάνον	43	43	43	43	43	43	43	43	34	43	43
Σύνολο	139	151	156	160	162	163	165	166	139	165	166

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 16

Ονομασία Ι1.18

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	21	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	18	37	39	40	41	41	41	42	42	42	42
Φορτίο Λανθάνον	9	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Σύνολο	26	58	61	62	62	62	63	63	63	63	63

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	359	405	428	439	445	448	453	456	390	452	460
Άτομα (Αισθητό)	97	108	114	117	119	121	122	123	104	122	124
Άτομα (Λανθάνον)	43	43	43	43	43	43	43	43	34	43	43
Άτομα (Σύνολο)	139	151	156	160	162	163	165	166	139	165	166
Συσκευές (Αισθητό)	18	37	39	40	41	41	41	42	42	42	42
Συσκευές (Λανθάνον)	9	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Συσκευές (Σύνολο)	26	58	61	62	62	62	63	63	63	63	63
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.89	0.90	0.81	0.78	0.80	0.83	0.85	0.85	0.75	0.80	0.75
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.94	0.96	0.87	0.84	0.87	0.89	0.91	0.92	0.80	0.86	0.82

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-129.7	-87.58	-38.92	16.22	68.12	107.04	132.99	142.72	132.99	110.28	74.60
Λανθάνον	-178.9	-141.7	-91.72	-23.53	56.55	119.73	162.37	178.57	162.37	125.05	66.96
Σύνολο	-308.6	-229.3	-130.6	-7.31	124.67	226.76	295.36	321.29	295.36	235.33	141.56

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 143  
Λανθάνον : 179  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 64.11

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 17  
Ονομασία Ι1.19

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.40	3.6	15.84	1	15.84	4.62	11.22			
T2	BA	0.986	4.40	0.4	1.76	1	1.76		1.76			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ2	E	0.372	1	25.21	25.21	1	25.21		25.21			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.22	-8	-9	-8	-6	-3	1	4	8	12	16	20
T2	1.76	-6	-2	2	5	6	7	8	10	11	12	13
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
Δ2	25.21	-103	-85	-64	-40	-17	-0	11	15	11	1	-15
		319	266	172	140	162	186	202	205	190	161	116

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	403	565	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	422	477	504	517	524	527	534	538	460	533	542

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	25	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	114	127	134	138	140	142	144	145	123	143	146
Φορτίο Λανθάνον	50	50	50	50	50	50	50	50	40	50	50
Σύνολο	164	178	184	188	191	193	194	195	163	194	196

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 17

Ονομασία 11.19

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	25	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	21	44	46	47	48	48	49	49	49	49	49
Φορτίο Λανθάνον	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Σύνολο	31	69	71	73	73	74	74	74	74	75	75

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	422	477	504	517	524	527	534	538	460	533	542
Άτομα (Αισθητό)	114	127	134	138	140	142	144	145	123	143	146
Άτομα (Λανθάνον)	50	50	50	50	50	50	50	50	40	50	50
Άτομα (Σύνολο)	164	178	184	188	191	193	194	195	163	194	196
Συσκευές (Αισθητό)	21	44	46	47	48	48	49	49	49	49	49
Συσκευές (Λανθάνον)	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Συσκευές (Σύνολο)	31	69	71	73	73	74	74	74	74	75	75
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.88	0.91	0.86	0.84	0.87	0.90	0.93	0.94	0.82	0.89	0.85
Λανθάνον	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
Σύνολο	0.94	0.99	0.93	0.92	0.95	0.98	1.00	1.01	0.89	0.96	0.93

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-152.8	-103.1	-45.85	19.11	80.24	126.09	156.66	168.13	156.66	129.92	87.88
Λανθάνον	-210.8	-167.0	-108.0	-27.71	66.62	141.04	191.28	210.36	191.28	147.31	78.88
Σύνολο	-363.6	-270.1	-153.9	-8.61	146.87	267.14	347.94	378.49	347.94	277.23	166.76

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 168  
Λανθάνον : 210  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 75.53

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 18  
Ονομασία 11.20

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.55	3.6	12.78	1	12.78	4.80	7.98			
T2	BA	0.986	3.55	0.4	1.42	1	1.42		1.42			
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	19.21	19.21	1	19.21		19.21			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	-6	-6	-6	-4	-2	1	3	6	9	12	15
T2	1.42	-5	-1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
Δ2	19.21	-79	-65	-49	-30	-13	-0	8	11	8	1	-11
		426	355	233	183	198	217	229	228	210	178	128

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	307	430	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	322	363	384	394	399	402	407	410	350	406	413

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	19	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	87	97	102	105	107	108	110	110	94	109	111
Φορτίο Λανθάνον	38	38	38	38	38	38	38	38	31	38	38
Σύνολο	125	135	140	144	145	147	148	149	124	148	149

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 18  
Ονομασία Ι1.20

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	19	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	16	33	35	36	37	37	37	37	37	38	38
Φορτίο Λανθάνον	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Σύνολο	23	52	54	55	56	56	56	57	57	57	57

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	322	363	384	394	399	402	407	410	350	406	413
Άτομα (Αισθητό)	87	97	102	105	107	108	110	110	94	109	111
Άτομα (Λανθάνον)	38	38	38	38	38	38	38	38	31	38	38
Άτομα (Σύνολο)	125	135	140	144	145	147	148	149	124	148	149
Συσκευές (Αισθητό)	16	33	35	36	37	37	37	37	37	38	38
Συσκευές (Λανθάνον)	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Συσκευές (Σύνολο)	23	52	54	55	56	56	56	57	57	57	57
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.85	0.85	0.75	0.72	0.74	0.76	0.78	0.79	0.69	0.73	0.69
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.90	0.91	0.81	0.78	0.80	0.82	0.84	0.84	0.74	0.79	0.75

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-116.4	-78.61	-34.94	14.56	61.14	96.08	119.38	128.11	119.38	99.00	66.97
Λανθάνον	-160.6	-127.2	-82.33	-21.12	50.77	107.47	145.75	160.30	145.75	112.25	60.11
Σύνολο	-277.0	-205.8	-117.2	-6.56	111.91	203.56	265.13	288.41	265.13	211.25	127.07

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 128  
Λανθάνον : 160  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 57.55

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 19  
Ονομασία Ι1.21

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	4.13	3.6	14.87	1	14.87	4.51	10.36			
T2	ΝΔ	0.986	4.13	0.4	1.65	1	1.65		1.65			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	Ε	0.372	1	23.85	23.85	1	23.85		23.85			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.36	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.36	2	-3	-7	-10	-12	-12	-10	-5	1	10	19
T2	1.65	-9	-9	-8	-6	-4	-0	5	10	16	21	24
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
Δ2	23.85	-98	-80	-60	-38	-16	-0	10	14	10	1	-14
		-73	-32	15	73	210	382	525	609	618	547	385

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	382	534	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	400	451	477	489	496	499	505	509	435	504	512

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	24	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	108	120	127	131	133	134	136	137	116	136	138
Φορτίο Λανθάνον	48	48	48	48	48	48	48	48	38	48	48
Σύνολο	155	168	174	178	181	182	184	185	155	183	185



Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 19

Ονομασία Ι1.21

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	24	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	20	41	44	45	45	46	46	46	46	47	47
Φορτίο Λανθάνον	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Σύνολο	29	65	67	69	69	70	70	70	70	71	71

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	400	451	477	489	496	499	505	509	435	504	512
Άτομα (Αισθητό)	108	120	127	131	133	134	136	137	116	136	138
Άτομα (Λανθάνον)	48	48	48	48	48	48	48	48	38	48	48
Άτομα (Σύνολο)	155	168	174	178	181	182	184	185	155	183	185
Συσκευές (Αισθητό)	20	41	44	45	45	46	46	46	46	47	47
Συσκευές (Λανθάνον)	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Συσκευές (Σύνολο)	29	65	67	69	69	70	70	70	70	71	71
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.45	0.58	0.66	0.74	0.88	1.06	1.21	1.30	1.22	1.23	1.08
Λανθάνον	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
Σύνολο	0.51	0.65	0.73	0.81	0.96	1.13	1.28	1.37	1.28	1.30	1.15

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-144.6	-97.60	-43.38	18.07	75.91	119.29	148.21	159.06	148.21	122.91	83.14
Λανθάνον	-199.4	-158.0	-102.2	-26.22	63.03	133.43	180.96	199.01	180.96	139.36	74.62
Σύνολο	-344.0	-255.6	-145.6	-8.14	138.94	252.73	329.17	358.07	329.17	262.27	157.77

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 159  
Λανθάνον : 199  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 71.45

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 20  
Ονομασία 11.22

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	5.60	3.6	20.16	1	20.16	5.62	14.54			
T2	NΔ	0.986	5.60	0.4	2.24	1	2.24		2.24			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	E	0.372	1	32.55	32.55	1	32.55		32.55			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	14.54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	14.54	2	-4	-10	-14	-16	-16	-14	-8	2	14	27
T2	2.24	-13	-12	-11	-9	-5	-0	6	14	22	28	33
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ2	32.55	-133	-110	-82	-51	-22	-1	14	19	14	1	-19
		-106	-55	4	76	242	449	621	723	736	652	460

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	521	729	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	545	615	650	668	677	681	690	694	594	688	699

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	33	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	147	164	173	178	181	183	186	187	159	185	188
Φορτίο Λανθάνον	65	65	65	65	65	65	65	65	52	65	65
Σύνολο	212	229	238	243	246	249	251	252	211	250	253

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 20  
Ονομασία 11.22

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	33	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	27	56	60	61	62	62	63	63	63	64	64
Φορτίο Λανθάνον	13	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Σύνολο	40	89	92	94	94	95	95	96	96	96	96

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	545	615	650	668	677	681	690	694	594	688	699
Άτομα (Αισθητό)	147	164	173	178	181	183	186	187	159	185	188
Άτομα (Λανθάνον)	65	65	65	65	65	65	65	65	52	65	65
Άτομα (Σύνολο)	212	229	238	243	246	249	251	252	211	250	253
Συσκευές (Αισθητό)	27	56	60	61	62	62	63	63	63	64	64
Συσκευές (Λανθάνον)	13	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Συσκευές (Σύνολο)	40	89	92	94	94	95	95	96	96	96	96
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.61	0.78	0.89	0.98	1.16	1.38	1.56	1.67	1.55	1.59	1.41
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	0.69	0.88	0.98	1.08	1.26	1.47	1.66	1.77	1.64	1.69	1.51

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-197.3	-133.2	-59.20	24.67	103.61	162.81	202.28	217.08	202.28	167.74	113.47
Λανθάνον	-272.1	-215.6	-139.5	-35.78	86.02	182.11	246.97	271.61	246.97	190.20	101.84
Σύνολο	-469.5	-348.8	-198.7	-11.12	189.63	344.92	449.25	488.69	449.25	357.94	215.32

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 217  
Λανθάνον : 272  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 97.52

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 21  
Ονομασία 11.23

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	6.52	3.6	23.47	1	23.47	7.42	16.05			
T2	NΔ	0.986	6.52	0.4	2.61	1	2.61		2.61			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	E	0.372	1	30.42	30.42	1	30.42		30.42			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	16.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	16.05	2	-5	-11	-15	-18	-18	-15	-8	2	15	29
T2	2.61	-15	-14	-13	-10	-6	-0	7	17	26	33	38
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ2	30.42	-124	-102	-77	-48	-21	-1	13	18	13	1	-18
		-83	-21	52	140	361	644	880	1019	1034	916	647

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	487	681	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	510	575	608	624	632	636	645	649	555	643	654

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	30	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	137	153	161	166	169	171	173	174	148	173	176
Φορτίο Λανθάνον	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Σύνολο	198	214	222	227	230	232	234	235	197	234	237

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 21  
Ονομασία 11.23

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	30	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	25	53	56	57	58	58	59	59	59	60	60
Φορτίο Λανθάνον	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Σύνολο	37	83	86	88	88	89	89	90	90	90	90

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	510	575	608	624	632	636	645	649	555	643	654
Άτομα (Αισθητό)	137	153	161	166	169	171	173	174	148	173	176
Άτομα (Λανθάνον)	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Άτομα (Σύνολο)	198	214	222	227	230	232	234	235	197	234	237
Συσκευές (Αισθητό)	25	53	56	57	58	58	59	59	59	60	60
Συσκευές (Λανθάνον)	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Συσκευές (Σύνολο)	37	83	86	88	88	89	89	90	90	90	90
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.59	0.76	0.88	0.99	1.22	1.51	1.76	1.90	1.80	1.79	1.54
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.66	0.85	0.97	1.08	1.31	1.60	1.85	1.99	1.88	1.88	1.63

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-184.4	-124.4	-55.33	23.05	96.83	152.15	189.04	202.87	189.04	156.76	106.05
Λανθάνον	-254.3	-201.5	-130.3	-33.44	80.39	170.19	230.81	253.84	230.81	177.75	95.18
Σύνολο	-438.7	-326.0	-185.7	-10.39	177.22	322.34	419.85	456.71	419.85	334.52	201.23

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 203  
Λανθάνον : 254  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 91.14

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 22  
Ονομασία 11.24

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	4.1	3.6	14.76	1	14.76	4.24	10.52			
T2	NΔ	0.986	4.1	0.4	1.64	1	1.64		1.64			
A1	NΔ	2.79	0.9	1.30	1.17	1	1.17		1.17	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	17.90	17.90	1	17.90		17.90			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.52	2	-3	-7	-10	-12	-12	-10	-6	1	10	19
T2	1.64	-9	-9	-8	-6	-4	-0	5	10	16	21	24
A1	1.17	13	25	37	52	99	161	213	241	242	211	145
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
Δ2	17.90	-73	-60	-45	-28	-12	-0	8	11	8	1	-10
		-52	-18	22	71	192	346	475	552	562	500	356

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	286	401	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	300	338	358	367	372	374	379	382	327	378	385

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	18	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	81	90	95	98	100	101	102	103	87	102	103
Φορτίο Λανθάνον	36	36	36	36	36	36	36	36	29	36	36
Σύνολο	117	126	131	134	136	137	138	138	116	138	139

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 22

Ονομασία 11.24

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Οθόνη Υπολογιστή μεγάλη	80.00		1	40
Laser printer επαγγελματικός	275.00		1	20
Φωτοαντιγραφικό	85.00		1	25

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	178	411	421	427	429	431	433	434	434	435	436
Φορτίο Λανθάνον	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	178	411	421	427	429	431	433	434	434	435	436

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	300	338	358	367	372	374	379	382	327	378	385
Άτομα (Αισθητό)	81	90	95	98	100	101	102	103	87	102	103
Άτομα (Λανθάνον)	36	36	36	36	36	36	36	36	29	36	36
Άτομα (Σύνολο)	117	126	131	134	136	137	138	138	116	138	139
Συσκευές (Αισθητό)	178	411	421	427	429	431	433	434	434	435	436
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	178	411	421	427	429	431	433	434	434	435	436
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.51	0.82	0.90	0.96	1.09	1.25	1.39	1.47	1.41	1.42	1.28
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
Σύνολο	0.54	0.86	0.93	1.00	1.13	1.29	1.42	1.51	1.44	1.45	1.32

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-108.5	-73.25	-32.56	13.57	56.97	89.53	111.24	119.38	111.24	92.24	62.40
Λανθάνον	-149.6	-118.5	-76.72	-19.68	47.30	100.15	135.81	149.37	135.81	104.60	56.01
Σύνολο	-258.2	-191.8	-109.2	-6.11	104.28	189.68	247.05	268.74	247.05	196.84	118.41

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 119  
Λανθάνον : 149  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 53.63

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 23  
Ονομασία 11.25

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	6.21	3.6	22.36	1	22.36	7.29	15.07			
T2	BA	0.986	6.21	0.4	2.48	1	2.48		2.48			
A1	BA	2.79	1.10	1.3	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.3	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	E	0.372	1	33.76	33.76	1	33.76		33.76			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.07	-11	-12	-11	-8	-3	1	6	11	16	22	27
T2	2.48	-8	-3	3	7	9	10	12	14	16	17	18
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ2	33.76	-138	-114	-85	-53	-23	-1	14	20	14	1	-19
		576	480	313	249	278	311	332	333	308	262	189

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	540	756	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	566	638	675	693	702	706	715	720	616	714	725

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	34	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	152	170	179	185	188	190	193	194	165	192	195
Φορτίο Λανθάνον	68	68	68	68	68	68	68	68	54	68	68
Σύνολο	220	238	247	252	256	258	260	261	219	260	263



Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 23  
Ονομασία 11.25

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	34	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	28	58	62	63	64	65	65	66	66	66	66
Φορτίο Λανθάνον	14	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Σύνολο	41	92	96	97	98	99	99	99	100	100	100

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	566	638	675	693	702	706	715	720	616	714	725
Άτομα (Αισθητό)	152	170	179	185	188	190	193	194	165	192	195
Άτομα (Λανθάνον)	68	68	68	68	68	68	68	68	54	68	68
Άτομα (Σύνολο)	220	238	247	252	256	258	260	261	219	260	263
Συσκευές (Αισθητό)	28	58	62	63	64	65	65	66	66	66	66
Συσκευές (Λανθάνον)	14	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Συσκευές (Σύνολο)	41	92	96	97	98	99	99	99	100	100	100
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.32	1.35	1.23	1.19	1.23	1.27	1.31	1.31	1.15	1.23	1.18
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
Σύνολο	1.40	1.45	1.33	1.29	1.33	1.37	1.41	1.41	1.24	1.33	1.28

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-204.6	-138.1	-61.40	25.58	107.46	168.86	209.80	225.15	209.80	173.98	117.69
Λανθάνον	-282.2	-223.6	-144.7	-37.11	89.22	188.88	256.15	281.71	256.15	197.27	105.63
Σύνολο	-486.9	-361.8	-206.1	-11.53	196.68	357.74	465.95	506.85	465.95	371.25	223.32

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 225  
Λανθάνον : 282  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 101.14

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 24  
Ονομασία 11.26

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	5.30	3.6	19.08	1	19.08	6.41	12.67			
T2	BA	0.986	5.30	0.4	2.12	1	2.12		2.12			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	31.82	31.82	1	31.82		31.82			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.67	-9	-10	-9	-6	-3	1	5	9	14	19	23
T2	2.12	-7	-2	3	6	7	9	10	12	13	15	15
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
Δ2	31.82	-130	-107	-80	-50	-22	-1	14	19	14	1	-18
		507	423	275	220	247	277	296	297	274	232	166

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	509	713	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	533	602	636	653	661	666	674	679	580	673	684

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	32	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	144	160	169	174	177	179	181	183	155	181	184
Φορτίο Λανθάνον	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Σύνολο	207	224	233	238	241	243	245	246	206	245	247

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 24

Ονομασία 11.26

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	32	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Φορτίο Λανθάνον	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Σύνολο	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	533	602	636	653	661	666	674	679	580	673	684
Άτομα (Αισθητό)	144	160	169	174	177	179	181	183	155	181	184
Άτομα (Λανθάνον)	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Άτομα (Σύνολο)	207	224	233	238	241	243	245	246	206	245	247
Συσκευές (Αισθητό)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Συσκευές (Λανθάνον)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Συσκευές (Σύνολο)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.25	1.25	1.14	1.11	1.15	1.19	1.22	1.22	1.07	1.15	1.10
Λανθάνον	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	1.34	1.34	1.24	1.21	1.24	1.28	1.31	1.32	1.16	1.24	1.19

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-192.9	-130.2	-57.88	24.11	101.28	159.16	197.74	212.21	197.74	163.98	110.93
Λανθάνον	-266.0	-210.8	-136.3	-34.98	84.09	178.02	241.43	265.52	241.43	185.93	99.56
Σύνολο	-458.9	-341.0	-194.2	-10.87	185.37	337.18	439.17	477.73	439.17	349.91	210.49

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 212  
Λανθάνον : 266  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 95.33

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 25  
Ονομασία 11.27

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	5.55	3.6	19.98	1	19.98	7.03	12.95			
T2	BA	0.986	5.55	0.4	2.22	1	2.22		2.22			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2		0.372	1	31.97	31.97	1	31.97		31.97			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.95	-9	-10	-9	-6	-3	1	5	10	14	19	24
T2	2.22	-8	-2	3	6	8	9	11	12	14	16	16
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ2	31.97	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59
		657	536	340	243	241	251	256	251	231	196	143

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	512	716	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	536	604	639	656	665	669	677	682	583	676	687

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	32	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	144	161	170	175	178	180	182	183	156	182	185
Φορτίο Λανθάνον	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Σύνολο	208	225	234	239	242	244	246	247	207	246	249

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 25  
Ονομασία Ι1.27

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	32	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	26	55	58	60	61	61	62	62	62	63	63
Φορτίο Λανθάνον	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Σύνολο	39	87	90	92	93	93	94	94	94	95	95

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	536	604	639	656	665	669	677	682	583	676	687
Άτομα (Αισθητό)	144	161	170	175	178	180	182	183	156	182	185
Άτομα (Λανθάνον)	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Άτομα (Σύνολο)	208	225	234	239	242	244	246	247	207	246	249
Συσκευές (Αισθητό)	26	55	58	60	61	61	62	62	62	63	63
Συσκευές (Λανθάνον)	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Συσκευές (Σύνολο)	39	87	90	92	93	93	94	94	94	95	95
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.36	1.36	1.21	1.13	1.14	1.16	1.18	1.18	1.03	1.12	1.08
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	1.44	1.45	1.30	1.23	1.24	1.26	1.27	1.27	1.12	1.21	1.17

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-193.8	-130.8	-58.15	24.23	101.76	159.91	198.67	213.21	198.67	164.75	111.45
Λανθάνον	-267.3	-211.8	-137.0	-35.15	84.49	178.86	242.57	266.77	242.57	186.81	100.03
Σύνολο	-461.1	-342.6	-195.1	-10.92	186.25	338.77	441.24	479.98	441.24	351.56	211.48

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 213  
Λανθάνον : 267  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 95.78

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 26  
Ονομασία 11.28

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	1.95	3.6	7.02	1	7.02	2.21	4.81			
T2	BA	0.986	1.95	0.4	0.78	1	0.78		0.78			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ2	E	0.372	1	14.74	14.74	1	14.74		14.74			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	4.81	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	4.81	-3	-4	-3	-2	-1	0	2	4	5	7	9
T2	0.78	-3	-1	1	2	3	3	4	4	5	5	6
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
Δ2	14.74	-60	-50	-37	-23	-10	-0	6	9	6	1	-8
		152	127	81	67	79	93	101	102	94	79	54

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	236	330	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	247	279	295	302	306	308	312	314	269	312	317

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	15	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	67	74	78	81	82	83	84	85	72	84	85
Φορτίο Λανθάνον	29	29	29	29	29	29	29	29	24	29	29
Σύνολο	96	104	108	110	112	113	114	114	96	113	115

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 26  
Ονομασία 11.28

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Γραφείο	3.00	1.50	15	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	18	38	40	42	42	42	43	43	43	43	43
Φορτίο Λανθάνον	9	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Σύνολο	27	60	63	64	64	65	65	65	65	65	66

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	247	279	295	302	306	308	312	314	269	312	317
Άτομα (Αισθητό)	67	74	78	81	82	83	84	85	72	84	85
Άτομα (Λανθάνον)	29	29	29	29	29	29	29	29	24	29	29
Άτομα (Σύνολο)	96	104	108	110	112	113	114	114	96	113	115
Συσκευές (Αισθητό)	18	38	40	42	42	42	43	43	43	43	43
Συσκευές (Λανθάνον)	9	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Συσκευές (Σύνολο)	27	60	63	64	64	65	65	65	65	65	66
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.48	0.52	0.49	0.49	0.51	0.53	0.54	0.54	0.48	0.52	0.50
Λανθάνον	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Σύνολο	0.52	0.57	0.55	0.54	0.56	0.58	0.59	0.60	0.52	0.57	0.55

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-89.37	-60.32	-26.81	11.17	46.92	73.73	91.60	98.30	91.60	75.96	51.38
Λανθάνον	-123.2	-97.65	-63.18	-16.20	38.95	82.47	111.84	123.00	111.84	86.13	46.12
Σύνολο	-212.6	-157.9	-89.99	-5.03	85.87	156.19	203.44	221.30	203.44	162.09	97.50

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 98  
Λανθάνον : 123  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 44.16

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 27  
Ονομασία 11.29

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.55	3.6	12.78	1	12.78	4.80	7.98			
T2	BA	0.986	3.55	0.4	1.42	1	1.42		1.42			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	E	0.372	1	16.82	16.82	1	16.82		16.82			
E1	E	1.51	6	3.6	21.60	1	21.60	7.05	14.55			
E2	E	2.46	2.35	3	7.05	1	7.05		7.05			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	-6	-6	-6	-4	-2	1	3	6	9	12	15
T2	1.42	-5	-1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ2	16.82	-69	-57	-43	-27	-12	-0	7	10	7	1	-10
E1	14.55	-242	-199	-149	-93	-41	-1	25	35	25	2	-34
E2	7.05	-191	-157	-118	-74	-32	-1	20	28	20	2	-27
		3	7	-29	19	127	215	273	289	254	182	69

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	269	377	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	282	318	336	345	350	352	356	359	307	356	361

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	17	55



Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 27  
Ονομασία 11.29

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	76	85	89	92	94	95	96	96	82	96	97
Φορτίο Λανθάνον	34	34	34	34	34	34	34	34	27	34	34
Σύνολο	110	118	123	126	127	128	130	130	109	129	131

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	17	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	14	29	31	32	32	32	32	33	33	33	33
Φορτίο Λανθάνον	7	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Σύνολο	21	46	48	48	49	49	49	50	50	50	50

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	282	318	336	345	350	352	356	359	307	356	361
Άτομα (Αισθητό)	76	85	89	92	94	95	96	96	82	96	97
Άτομα (Λανθάνον)	34	34	34	34	34	34	34	34	27	34	34
Άτομα (Σύνολο)	110	118	123	126	127	128	130	130	109	129	131
Συσκευές (Αισθητό)	14	29	31	32	32	32	32	33	33	33	33
Συσκευές (Λανθάνον)	7	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Συσκευές (Σύνολο)	21	46	48	48	49	49	49	50	50	50	50
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.37	0.44	0.43	0.49	0.60	0.69	0.76	0.78	0.68	0.67	0.56
Λανθάνον	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05
Σύνολο	0.42	0.49	0.48	0.54	0.65	0.74	0.81	0.83	0.72	0.72	0.61

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-101.9	-68.83	-30.59	12.75	53.54	84.13	104.53	112.17	104.53	86.68	58.64
Λανθάνον	-140.6	-111.4	-72.09	-18.49	44.45	94.10	127.62	140.35	127.62	98.28	52.63
Σύνολο	-242.6	-180.2	-102.6	-5.74	97.99	178.23	232.15	252.53	232.15	184.96	111.26

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 112  
Λανθάνον : 140  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 50.39

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 28  
Ονομασία 11.30

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	13.5	3.6	48.60	1	48.60	15.02	33.58			
T2	NΔ	0.986	13.5	0.4	5.40	1	5.40		5.40			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	4	5.72		5.72	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	2	3.90		3.90	0.51		
T3	NΔ	0.858	2.4	3.6	8.64	1	8.64		8.64			
E1	E	1.51	1.6	3.6	5.76	1	5.76		5.76			
Δ2	E	0.372	1	67.18	67.18	1	67.18		67.18			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	33.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	5.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	5.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	3.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	8.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ2	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	33.58	5	-10	-23	-32	-38	-38	-32	-18	4	31	62
T2	5.40	-31	-30	-27	-21	-13	-1	15	34	53	69	79
A1	5.72	64	120	182	255	483	788	1040	1180	1182	1030	711
A1	3.90	44	82	124	174	330	538	709	805	806	702	485
T3	8.64	-43	-42	-37	-29	-18	-1	21	48	74	96	109
E1	5.76	-96	-79	-59	-37	-16	-0	10	14	10	1	-13
Δ2	67.18	-275	-226	-170	-106	-46	-1	29	40	29	2	-39
		-332	-184	-10	203	682	1284	1793	2103	2157	1932	1393

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αίθουσα πολλαπλών Χρ	1.40	645	903	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	675	762	805	827	838	843	854	860	735	852	866

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων	10.00	5.00	67	55

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 28  
Ονομασία 11.30

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
Φορτίο Λανθάνον	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
Σύνολο	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων	0.80	0.20	67	55

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Φορτίο Λανθάνον	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Σύνολο	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	675	762	805	827	838	843	854	860	735	852	866
Άτομα (Αισθητό)	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
Άτομα (Λανθάνον)	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
Άτομα (Σύνολο)	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Συσκευές (Αισθητό)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Συσκευές (Λανθάνον)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Συσκευές (Σύνολο)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.07	1.30	1.52	1.76	2.25	2.85	3.37	3.69	3.62	3.51	2.98
Λανθάνον	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Σύνολο	1.42	1.65	1.87	2.10	2.59	3.20	3.72	4.04	3.97	3.86	3.33

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-1141.	-770.8	-342.5	142.74	599.53	942.11	1170.5	1256.1	1170.5	970.66	656.62
Λανθάνον	-1574.	-1247.	-807.2	-207.0	497.77	1053.7	1429.1	1571.7	1429.1	1100.6	589.33
Σύνολο	-2716.	-2018.	-1149.	-64.32	1097.3	1995.9	2599.6	2827.8	2599.6	2071.2	1245.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 1256  
Λανθάνον : 1572  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 564.31

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 29  
Ονομασία 11.31

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	5.55	3.6	19.98	1	19.98	7.03	12.95			
T2	NΔ	0.986	5.55	0.4	2.22	1	2.22		2.22			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.5	1.3	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	E	0.372	1	35.73	35.73	1	35.73		35.73			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.95	2	-4	-9	-12	-15	-15	-12	-7	2	12	24
T2	2.22	-13	-12	-11	-9	-5	-0	6	14	22	28	32
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ2	35.73	-146	-120	-90	-56	-25	-1	15	21	15	1	-21
		-103	-35	43	137	362	647	884	1021	1032	908	633

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	572	800	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	599	675	714	733	743	748	757	762	652	755	768

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	36	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	161	180	190	196	199	201	204	205	174	203	206
Φορτίο Λανθάνον	71	71	71	71	71	71	71	71	57	71	71
Σύνολο	233	252	261	267	271	273	275	276	232	275	278

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 29  
Ονομασία 11.31

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	36	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	29	62	65	67	68	69	69	69	70	70	70
Φορτίο Λανθάνον	14	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Σύνολο	44	98	101	103	104	104	105	105	105	106	106

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	599	675	714	733	743	748	757	762	652	755	768
Άτομα (Αισθητό)	161	180	190	196	199	201	204	205	174	203	206
Άτομα (Λανθάνον)	71	71	71	71	71	71	71	71	57	71	71
Άτομα (Σύνολο)	233	252	261	267	271	273	275	276	232	275	278
Συσκευές (Αισθητό)	29	62	65	67	68	69	69	69	70	70	70
Συσκευές (Λανθάνον)	14	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Συσκευές (Σύνολο)	44	98	101	103	104	104	105	105	105	106	106
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.69	0.88	1.01	1.13	1.37	1.66	1.91	2.06	1.93	1.94	1.68
Λανθάνον	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
Σύνολο	0.77	0.99	1.12	1.24	1.48	1.77	2.02	2.16	2.02	2.04	1.78

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-216.6	-146.2	-64.99	27.08	113.73	178.71	222.04	238.28	222.04	184.13	124.56
Λανθάνον	-298.7	-236.7	-153.1	-39.28	94.42	199.90	271.10	298.15	271.10	208.78	111.79
Σύνολο	-515.3	-382.9	-218.1	-12.20	208.15	378.61	493.14	536.43	493.14	392.91	236.35

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 238  
Λανθάνον : 298  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 107.05

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 30  
Ονομασία Ι1.32

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	4.15	3.6	14.94	1	14.94	5.04	9.90			
T2	ΝΔ	0.986	4.15	0.4	1.66	1	1.66		1.66			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	ΝΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ2	Ε	0.372	1	20.05	20.05	1	20.05		20.05			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.90	1	-3	-7	-10	-11	-11	-9	-5	1	9	18
T2	1.66	-10	-9	-8	-6	-4	-0	5	11	16	21	24
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ2	20.05	-82	-68	-51	-32	-14	-0	9	12	9	1	-12
		-52	-9	42	103	257	454	619	715	724	640	451

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	321	449	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	336	379	401	411	417	419	425	428	366	424	431

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	20	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	91	101	106	110	112	113	114	115	98	114	116
Φορτίο Λανθάνον	40	40	40	40	40	40	40	40	32	40	40
Σύνολο	131	141	147	150	152	153	154	155	130	154	156

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 30

Ονομασία Ι1.32

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	20	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	16	35	37	38	38	38	39	39	39	39	39
Φορτίο Λανθάνον	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Σύνολο	24	55	57	58	58	59	59	59	59	59	59

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	336	379	401	411	417	419	425	428	366	424	431
Άτομα (Αισθητό)	91	101	106	110	112	113	114	115	98	114	116
Άτομα (Λανθάνον)	40	40	40	40	40	40	40	40	32	40	40
Άτομα (Σύνολο)	131	141	147	150	152	153	154	155	130	154	156
Συσκευές (Αισθητό)	16	35	37	38	38	38	39	39	39	39	39
Συσκευές (Λανθάνον)	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Συσκευές (Σύνολο)	24	55	57	58	58	59	59	59	59	59	59
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.39	0.51	0.59	0.66	0.82	1.03	1.20	1.30	1.23	1.22	1.04
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.44	0.57	0.65	0.72	0.88	1.09	1.26	1.36	1.28	1.28	1.10

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-121.5	-82.05	-36.47	15.19	63.82	100.29	124.60	133.71	124.60	103.32	69.90
Λανθάνον	-167.6	-132.8	-85.93	-22.04	52.99	112.17	152.13	167.31	152.13	117.16	62.73
Σύνολο	-289.2	-214.8	-122.4	-6.85	116.80	212.46	276.73	301.02	276.73	220.48	132.63

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 134  
Λανθάνον : 167  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 60.07

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 31  
Ονομασία Ι1.33

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	3.53	3.6	12.71	1	12.71	4.27	8.44			
T2	ΝΔ	0.986	3.53	0.4	1.41	1	1.41		1.41			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ2	Ε	0.372	1	19.38	19.38	1	19.38		19.38			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	8.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	8.44	1	-3	-6	-8	-9	-10	-8	-4	1	8	15
T2	1.41	-8	-8	-7	-5	-3	-0	4	9	14	18	21
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
Δ2	19.38	-79	-65	-49	-31	-13	-0	8	12	8	1	-11
		-54	-16	29	83	215	384	524	606	614	542	380

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	310	434	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	325	366	387	398	403	405	411	413	354	410	416

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	19	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	88	98	103	106	108	109	111	111	95	110	112
Φορτίο Λανθάνον	39	39	39	39	39	39	39	39	31	39	39
Σύνολο	126	136	142	145	147	148	149	150	126	149	151



Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 31

Ονομασία 11.33

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	19	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	16	34	35	36	37	37	37	38	38	38	38
Φορτίο Λανθάνον	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Σύνολο	24	53	55	56	56	57	57	57	57	57	57

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	325	366	387	398	403	405	411	413	354	410	416
Άτομα (Αισθητό)	88	98	103	106	108	109	111	111	95	110	112
Άτομα (Λανθάνον)	39	39	39	39	39	39	39	39	31	39	39
Άτομα (Σύνολο)	126	136	142	145	147	148	149	150	126	149	151
Συσκευές (Αισθητό)	16	34	35	36	37	37	37	38	38	38	38
Συσκευές (Λανθάνον)	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Συσκευές (Σύνολο)	24	53	55	56	56	57	57	57	57	57	57
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.37	0.48	0.55	0.62	0.76	0.94	1.08	1.17	1.10	1.10	0.95
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.42	0.54	0.61	0.68	0.82	0.99	1.14	1.23	1.15	1.16	1.00

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-117.5	-79.31	-35.25	14.69	61.69	96.93	120.43	129.25	120.43	99.87	67.56
Λανθάνον	-162.0	-128.3	-83.06	-21.31	51.22	108.43	147.04	161.71	147.04	113.24	60.64
Σύνολο	-279.5	-207.7	-118.3	-6.62	112.90	205.36	267.48	290.96	267.48	213.12	128.20

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 129  
Λανθάνον : 162  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 58.06

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 32  
Ονομασία 11.35

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NA	0.558	4.94	3.6	17.78	1	17.78	4.38	13.40			
T2	NA	0.986	4.94	0.4	1.98	1	1.98		1.98			
T3	NA	0.858	0.5	2.8	1.40	1	1.40		1.40			
A1	NA	2.79	2	0.5	1.00	1	1.00		1.00	0.51		
E1	E	1.51	6.85	3.6	24.66	1	24.66	4.40	20.26			
A2	E	3.49	1	2.20	2.20	2	4.40		4.40			
E2	E	2.46	0.5	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
Δ2	E	0.372	1	16.32	16.32	1	16.32		16.32			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	13.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E2	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ2	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	13.40	-7	-10	-10	-7	-2	4	12	20	27	33	38
T2	1.98	-9	-4	1	7	11	15	18	18	19	18	18
T3	1.40	-5	-3	1	4	7	9	11	11	11	11	11
A1	1.00	149	176	181	163	127	88	75	67	59	49	36
E1	20.26	-337	-277	-208	-130	-57	-2	35	49	35	3	-47
A2	4.40	-169	-139	-104	-65	-28	-1	18	25	18	2	-24
E2	1.80	-49	-40	-30	-19	-8	-0	5	7	5	0	-7
Δ2	16.32	-67	-55	-41	-26	-11	-0	7	10	7	1	-9
		-493	-352	-211	-73	39	114	180	207	181	118	16

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	104	146	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	109	123	130	134	136	137	138	139	119	138	140

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	16	55

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 32  
Ονομασία 11.35

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	0.90	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.80
Φορτίο Αισθητό	77	78	74	75	90	92	93	94	94	87	80
Φορτίο Λανθάνον	33	29	26	26	33	33	33	33	33	29	26
Σύνολο	109	107	100	101	123	125	126	126	126	116	106

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Καφετιέρα	1050.00	450.00	1	50
Ψύκτης νερού 30l/h	350.00		1	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	573	1212	1280	1314	1331	1343	1352	1360	1364	1369	1374
Φορτίο Λανθάνον	180	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Σύνολο	753	1662	1730	1764	1781	1793	1802	1810	1814	1819	1824

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	109	123	130	134	136	137	138	139	119	138	140
Άτομα (Αισθητό)	77	78	74	75	90	92	93	94	94	87	80
Άτομα (Λανθάνον)	33	29	26	26	33	33	33	33	33	29	26
Άτομα (Σύνολο)	109	107	100	101	123	125	126	126	126	116	106
Συσκευές (Αισθητό)	573	1212	1280	1314	1331	1343	1352	1360	1364	1369	1374
Συσκευές (Λανθάνον)	180	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Συσκευές (Σύνολο)	753	1662	1730	1764	1781	1793	1802	1810	1814	1819	1824
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.27	1.06	1.27	1.45	1.60	1.69	1.76	1.80	1.76	1.71	1.61
Λανθάνον	0.21	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
Σύνολο	0.48	1.54	1.75	1.93	2.08	2.17	2.25	2.28	2.24	2.19	2.09

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-98.94	-66.79	-29.68	12.37	51.95	81.63	101.42	108.84	101.42	84.10	56.89
Λανθάνον	-136.4	-108.1	-69.95	-17.94	43.13	91.31	123.83	136.18	123.83	95.36	51.06
Σύνολο	-235.4	-174.9	-99.63	-5.57	95.08	172.93	225.24	245.02	225.24	179.47	107.96

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 109  
Λανθάνον : 136  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 48.89

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 33  
Ονομασία Ι1.36

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NA	0.558	1.74	3.6	6.26	1	6.26	0.70	5.56			
T2	NA	0.986	1.74	0.4	0.70	1	0.70		0.70			
T2	NA	0.986	0.5	3.2	1.60	1	1.60		1.60			
T5	N	3.5	2.31	3.2	7.39	1	7.39		7.39			
T2	N	0.986	2.31	0.4	0.92	1	0.92		0.92			
T3	N	0.858	0.5	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
T5	NΔ	3.5	2.4	3.2	7.68	1	7.68		7.68			
T2	NΔ	0.986	2.4	0.4	0.96	1	0.96		0.96			
T1	NΔ	0.558	4.6	3.6	16.56	1	16.56	6.24	10.32			
T2	NΔ	0.986	4.6	0.4	1.84	1	1.84		1.84			
A2	NΔ	3.49	2	2.20	4.40	1	4.40		4.40	0.51		
Δ2	E	0.372	1	34.04	34.04	1	34.04		34.04			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	5.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T5	7.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T5	7.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T1	10.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	5.56	-3	-4	-4	-3	-1	2	5	8	11	14	16
T2	0.70	-3	-2	0	2	4	5	6	7	7	6	6
T2	1.60	-7	-4	1	5	9	12	14	15	15	15	14
T5	7.39	-28	146	323	478	589	636	617	534	396	292	205
T2	0.92	-6	-5	-4	-3	-0	2	5	7	9	10	9
T3	1.80	-9	-9	-7	-4	-0	4	9	12	15	16	16
T5	7.68	-47	17	89	197	441	667	840	933	926	811	572
T2	0.96	-5	-5	-5	-4	-2	-0	3	6	9	12	14
T1	10.32	1	-3	-7	-10	-12	-12	-10	-5	1	10	19
T2	1.84	-11	-10	-9	-7	-4	-0	5	12	18	23	27
A2	4.40	62	116	175	245	465	758	1000	1135	1136	991	683
Δ2	34.04	-139	-115	-86	-54	-23	-1	15	20	15	1	-20
		-194	122	465	843	1465	2074	2509	2684	2558	2201	1562

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	545	762	60

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 33  
Ονομασία 11.36

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	570	644	680	698	708	712	721	726	621	719	731

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	10.00	6.00	34	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	256	286	301	310	316	320	324	325	277	323	328
Φορτίο Λανθάνον	204	204	204	204	204	204	204	204	163	204	204
Σύνολο	460	490	505	515	520	524	528	530	440	527	532

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	34	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	28	59	62	64	65	65	66	66	66	67	67
Φορτίο Λανθάνον	14	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Σύνολο	41	93	96	98	99	99	100	100	100	101	101

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	570	644	680	698	708	712	721	726	621	719	731
Άτομα (Αισθητό)	256	286	301	310	316	320	324	325	277	323	328
Άτομα (Λανθάνον)	204	204	204	204	204	204	204	204	163	204	204
Άτομα (Σύνολο)	460	490	505	515	520	524	528	530	440	527	532
Συσκευές (Αισθητό)	28	59	62	64	65	65	66	66	66	67	67
Συσκευές (Λανθάνον)	14	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Συσκευές (Σύνολο)	41	93	96	98	99	99	100	100	100	101	101
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.66	1.11	1.51	1.92	2.55	3.17	3.62	3.80	3.52	3.31	2.69
Λανθάνον	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.20	0.24	0.24
Σύνολο	0.88	1.35	1.75	2.15	2.79	3.41	3.86	4.04	3.72	3.55	2.93

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 33

Ονομασία I1.36

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-206.3	-139.3	-61.91	25.80	108.35	170.26	211.54	227.01	211.54	175.42	118.67
Λανθάνον	-284.6	-225.5	-145.9	-37.42	89.96	190.44	258.28	284.04	258.28	198.91	106.51
Σύνολο	-491.0	-364.8	-207.8	-11.62	198.31	360.70	469.81	511.06	469.81	374.33	225.17

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 227

Λανθάνον : 284

Συνολικός όγκος αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 101.98

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 34  
Ονομασία Ι2.1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	3.05	3.6	10.98	1	10.98		10.98	0.51		
T2	ΝΔ	0.986	3.05	0.4	1.22	1	1.22	4.40		0.51		
A2	ΝΔ	3.49	2	2.20	4.40	1	4.40		4.40	0.51		
T5	ΒΑ	3.5	1.90	3.2	6.08	1	6.08		6.08			
T2	ΒΑ	0.986	1.90	0.6	1.14	1	1.14		1.14			
Δ2	Ε	0.372	1	23.70	23.70	1	23.70		23.70			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	10.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T5	6.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	10.98	2	-3	-7	-11	-12	-12	-10	-6	1	10	20
T2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	4.40	62	116	175	245	465	758	1000	1135	1136	991	683
T5	6.08	414	380	296	208	224	247	262	262	243	208	154
T2	1.14	-4	-1	1	3	4	5	5	6	7	8	8
Δ2	23.70	-97	-80	-60	-37	-16	-0	10	14	10	1	-14
		377	412	404	408	665	997	1267	1412	1398	1217	852

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	152	212	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	159	179	189	195	197	198	201	202	173	200	204

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	159	179	189	195	197	198	201	202	173	200	204
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 34

Ονομασία Ι2.1

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.54	0.59	0.59	0.60	0.86	1.20	1.47	1.61	1.57	1.42	1.06
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.54	0.59	0.59	0.60	0.86	1.20	1.47	1.61	1.57	1.42	1.06

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-123.5	-83.39	-37.06	15.44	64.86	101.92	126.63	135.90	126.63	105.01	71.04
Λανθάνον	-170.3	-135.0	-87.34	-22.40	53.85	114.01	154.61	170.04	154.61	119.07	63.76
Σύνολο	-293.9	-218.4	-124.4	-6.96	118.71	215.93	281.25	305.94	281.25	224.09	134.80

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 136  
Λανθάνον : 170  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 61.05



Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 35  
Ονομασία 12.2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
Δ2	Ε	0.372	1	11.78	11.78	1	11.78		11.78			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ2	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ2	11.78	-48	-40	-30	-19	-8	-0	5	7	5	0	-7
		-48	-40	-30	-19	-8	-0	5	7	5	0	-7

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	75	106	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	77	88	93	97	98	99	99	99	85	97	99

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	77	88	93	97	98	99	99	99	85	97	99
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	-61.41	-41.45	-18.42	7.68	32.24	50.66	62.94	67.55	62.94	52.20	35.31
Λανθάνον	-84.69	-67.10	-43.41	-11.13	26.77	56.67	76.85	84.52	76.85	59.18	31.69

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 35

Ονομασία Ι2.2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	-146.1	-108.5	-61.83	-3.46	59.01	107.33	139.79	152.07	139.79	111.38	67.00

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 68

Λανθάνον : 85

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 30.35

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 36  
Ονομασία 12.3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
Δ2	Ε	0.372	1	23	23.00	1	23.00		23.00			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ2	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ2	23.00	-94	-77	-58	-36	-16	-0	10	14	10	1	-13
		-94	-77	-58	-36	-16	-0	10	14	10	1	-13

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	147	206	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	150	171	182	189	191	192	194	194	166	189	192

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	150	171	182	189	191	192	194	194	166	189	192
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.19	0.20	0.21	0.18	0.19	0.18
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.19	0.20	0.21	0.18	0.19	0.18

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	-119.9	-80.93	-35.97	14.99	62.95	98.91	122.89	131.88	122.89	101.91	68.94
Λανθάνον	-165.3	-131.0	-84.76	-21.74	52.26	110.64	150.05	165.02	150.05	115.56	61.88

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 36

Ονομασία Ι2.3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	-285.2	-211.9	-120.7	-6.75	115.21	209.55	272.94	296.90	272.94	217.47	130.82

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 132

Λανθάνον : 165

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 59.25

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 37  
Ονομασία Ι2.4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	3.65	3.6	13.14	1	13.14	5.86	7.28	0.51		
T2	ΝΔ	0.986	3.65	0.4	1.46	1	1.46		1.46	0.51		
A2	ΝΔ	3.49	2	2.20	4.40	1	4.40		4.40	0.51		
Δ2	Ε	0.372	1	89.18	89.18	1	89.18		89.18			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.28	1	-2	-5	-7	-8	-8	-7	-4	1	7	13
T2	1.46	-8	-8	-7	-6	-3	-0	4	9	14	19	21
A2	4.40	62	116	175	245	465	758	1000	1135	1136	991	683
Δ2	89.18	-365	-300	-226	-141	-61	-2	38	53	38	3	-51
		-311	-195	-63	91	392	748	1036	1193	1190	1019	667

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	571	799	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	598	674	713	732	742	746	756	761	651	754	766

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	598	674	713	732	742	746	756	761	651	754	766
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.29	0.48	0.65	0.82	1.13	1.49	1.79	1.95	1.84	1.77	1.43

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 37

Ονομασία Ι2.4

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.29	0.48	0.65	0.82	1.13	1.49	1.79	1.95	1.84	1.77	1.43

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-464.8	-313.8	-139.4	58.11	244.06	383.53	476.50	511.37	476.50	395.15	267.31
Λανθάνον	-641.1	-508.0	-328.6	-84.29	202.64	428.99	581.79	639.83	581.79	448.05	239.91
Σύνολο	-1106.	-821.7	-468.1	-26.18	446.70	812.52	1058.2	1151.2	1058.2	843.20	507.22

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 511

Λανθάνον : 640

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 229.73

Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 38  
Ονομασία Ι2.5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
Δ2	Ε	0.372	1	73	73.00	1	73.00		73.00			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ2	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ2	73.00	-299	-246	-185	-115	-50	-1	31	43	31	3	-42
		-299	-246	-185	-115	-50	-1	31	43	31	3	-42

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	467	654	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	477	543	579	598	607	611	615	615	526	601	611

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	477	543	579	598	607	611	615	615	526	601	611
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	0.18	0.30	0.39	0.48	0.56	0.61	0.65	0.66	0.56	0.60	0.57
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.18	0.30	0.39	0.48	0.56	0.61	0.65	0.66	0.56	0.60	0.57

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	-380.5	-256.8	-114.1	47.57	199.78	313.94	390.05	418.59	390.05	323.46	218.81
Λανθάνον	-524.8	-415.8	-269.0	-69.00	165.87	351.16	476.23	523.75	476.23	366.76	196.39

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 38

Ονομασία Ι2.5

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	-905.3	-672.6	-383.1	-21.43	365.66	665.10	866.29	942.34	866.29	690.22	415.20

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 419

Λανθάνον : 524

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 188.05



Επίπεδο : Επίπεδο 2  
Χώρος 39  
Ονομασία Ι2.6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	2.5	3.6	9.00	1	9.00	5.40	3.60	0.51		
T2	ΝΔ	0.986	2.5	0.4	1.00	1	1.00		1.00	0.51		
A2	ΝΔ	3.49	2	2.20	4.40	1	4.40		4.40	0.51		
E1	Ε	1.51	2.55	3.2	8.16	1	8.16	4.40	3.76			
A2	Ε	3.49	2.00	2.20	4.40	1	4.40		4.40			
Δ2	Ε	0.372	1	32.73	32.73	1	32.73		32.73			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	3.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ2	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	3.60	1	-1	-2	-3	-4	-4	-3	-2	0	3	7
T2	1.00	-6	-6	-5	-4	-2	-0	3	6	10	13	15
A2	4.40	62	116	175	245	465	758	1000	1135	1136	991	683
E1	3.76	-62	-51	-39	-24	-11	-0	7	9	7	1	-9
A2	4.40	-169	-139	-104	-65	-28	-1	18	25	18	2	-24
Δ2	32.73	-134	-110	-83	-52	-23	-1	14	19	14	1	-19
		-309	-192	-59	96	397	752	1038	1192	1185	1010	653

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	209	293	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	219	248	262	269	272	274	277	279	239	277	281

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	219	248	262	269	272	274	277	279	239	277	281
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 39

Ονομασία Ι2.6

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.09	0.06	0.20	0.36	0.67	1.03	1.32	1.47	1.42	1.29	0.93
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.09	0.06	0.20	0.36	0.67	1.03	1.32	1.47	1.42	1.29	0.93

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-170.6	-115.1	-51.18	21.33	89.57	140.76	174.88	187.68	174.88	145.02	98.10
Λανθάνον	-235.3	-186.4	-120.6	-30.94	74.37	157.44	213.52	234.83	213.52	164.44	88.05
Σύνολο	-405.9	-301.6	-171.8	-9.61	163.94	298.20	388.40	422.50	388.40	309.46	186.16

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 188  
Λανθάνον : 235  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 84.31

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 1  
Ονομασία Α1.1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	2.95	3.6	10.62	1	10.62	5.84	4.78			
T2	ΝΔ	0.986	2.95	0.4	1.18	1	1.18		1.18			
T3	ΝΔ	0.858	0.50	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
A1	ΝΔ	2.79	2.20	1.30	2.86	1	2.86		2.86	0.51		
T3	ΝΔ	0.858	0.85	3.6	3.06	1	3.06		3.06			
T5	ΝΔ	3.5	2.81	3.6	10.12	1	10.12	1.12	9.00			
T2	ΝΔ	0.986	2.81	0.40	1.12	1	1.12		1.12			
E1	Ε	1.51	3.85	3.2	12.32	1	12.32	1.98	10.34			
A2	Ε	3.49	0.90	2.20	1.98	1	1.98		1.98			
Δ3	Ε	1.472	1	16.41	16.41	1	16.41		16.41			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	4.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	3.06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T5	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	1.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	4.78	1	-1	-3	-5	-5	-5	-5	-3	1	4	9
T2	1.18	-7	-7	-6	-5	-3	-0	3	7	12	15	17
T3	1.80	-9	-9	-8	-6	-4	-0	4	10	15	20	23
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
T3	3.06	-15	-15	-13	-10	-6	-0	8	17	26	34	39
T5	9.00	-55	19	104	230	517	782	984	1094	1085	950	670
T2	1.12	-6	-6	-6	-4	-3	-0	3	7	11	14	16
E1	10.34	-172	-141	-106	-66	-29	-1	18	25	18	2	-24
A2	1.98	-76	-63	-47	-29	-13	-0	8	11	8	1	-11
Δ3	16.41	-266	-219	-164	-103	-45	-1	28	39	28	2	-37
		-573	-380	-158	129	652	1167	1572	1798	1795	1557	1057

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Διαμέρισμα	1.40	105	147	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	0.90	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο	128	124	116	115	115	136	139	140	140	142	143

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 1  
Ονομασία Α1.1

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Διαμέρισμα	2.00	2.00	16	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	0.90	0.80	0.80	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	33	30	28	27	27	29	32	32	32	33	33
Φορτίο Λανθάνον	33	30	26	26	26	30	33	33	33	33	33
Σύνολο	66	60	54	53	53	59	65	65	65	65	65

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Διαμέρισμα	1.50	0.50	16	55

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Φορτίο Λανθάνον	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Σύνολο	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	128	124	116	115	115	136	139	140	140	142	143
Άτομα (Αισθητό)	33	30	28	27	27	29	32	32	32	33	33
Άτομα (Λανθάνον)	33	30	26	26	26	30	33	33	33	33	33
Άτομα (Σύνολο)	66	60	54	53	53	59	65	65	65	65	65
Συσκευές (Αισθητό)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Συσκευές (Λανθάνον)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Συσκευές (Σύνολο)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.39	-0.20	0.01	0.30	0.82	1.36	1.77	1.99	1.99	1.76	1.26
Λανθάνον	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	-0.35	-0.16	0.04	0.33	0.85	1.39	1.81	2.04	2.03	1.80	1.30

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-25.10	-16.95	-7.53	3.14	13.18	20.71	25.73	27.62	25.73	21.34	14.44
Λανθάνον	-34.62	-27.43	-17.75	-4.55	10.94	23.17	31.42	34.55	31.42	24.20	12.96
Σύνολο	-59.73	-44.38	-25.28	-1.41	24.12	43.88	57.15	62.17	57.15	45.54	27.39

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 1

Ονομασία A1.1

---

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 28

Λανθάνον : 35

Συνολικός όγκος αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 12.41

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 2  
Ονομασία A1.2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	6.2	3.6	22.32	1	22.32	7.29	15.03			
T2	NΔ	0.986	6.2	0.4	2.48	1	2.48		2.48			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	E	1.472	1	31.52	31.52	1	31.52		31.52			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.03	2	-5	-10	-14	-17	-17	-14	-8	2	14	28
T2	2.48	-14	-14	-12	-10	-6	-0	7	16	24	32	36
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ3	31.52	-510	-420	-316	-197	-86	-2	53	74	53	5	-72
		-468	-337	-185	-7	298	643	921	1075	1073	917	589

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	504	706	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	528	596	630	647	655	659	668	672	575	666	677

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	32	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	142	159	167	172	176	178	180	181	154	179	182
Φορτίο Λανθάνον	63	63	63	63	63	63	63	63	50	63	63
Σύνολο	205	222	230	236	239	241	243	244	204	242	245

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 2

Ονομασία A1.2

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	32	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	26	55	58	59	60	60	61	61	61	62	62
Φορτίο Λανθάνον	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Σύνολο	38	86	89	91	91	92	92	93	93	93	93

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	528	596	630	647	655	659	668	672	575	666	677
Άτομα (Αισθητό)	142	159	167	172	176	178	180	181	154	179	182
Άτομα (Λανθάνον)	63	63	63	63	63	63	63	63	50	63	63
Άτομα (Σύνολο)	205	222	230	236	239	241	243	244	204	242	245
Συσκευές (Αισθητό)	26	55	58	59	60	60	61	61	61	62	62
Συσκευές (Λανθάνον)	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Συσκευές (Σύνολο)	38	86	89	91	91	92	92	93	93	93	93
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.23	0.47	0.67	0.87	1.19	1.54	1.83	1.99	1.86	1.82	1.51
Λανθάνον	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.30	0.57	0.76	0.97	1.28	1.64	1.92	2.08	1.95	1.92	1.61

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-191.1	-128.9	-57.33	23.89	100.33	157.66	195.88	210.21	195.88	162.43	109.88
Λανθάνον	-263.5	-208.8	-135.1	-34.65	83.30	176.34	239.16	263.02	239.16	184.18	98.62
Σύνολο	-454.6	-337.8	-192.4	-10.76	183.63	334.00	435.03	473.22	435.03	346.62	208.50

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 210  
Λανθάνον : 263  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 94.43

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 3  
Ονομασία Α1.3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	4.45	3.6	16.02	1	16.02	5.16	10.86			
T2	NΔ	0.986	4.45	0.4	1.78	1	1.78		1.78			
A1	NΔ	2.79	1.5	1.3	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.1	1.3	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ3	E	1.472	1	20.70	20.70	1	20.70		20.70			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.86	2	-3	-7	-10	-12	-12	-10	-6	1	10	20
T2	1.78	-10	-10	-9	-7	-4	-0	5	11	17	23	26
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
Δ3	20.70	-335	-276	-207	-129	-56	-2	35	49	35	3	-47
		-306	-218	-116	4	213	452	644	752	752	645	419

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	331	464	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	347	391	414	425	430	433	439	441	378	438	445

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	21	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	93	104	110	113	115	117	118	119	101	118	120
Φορτίο Λανθάνον	41	41	41	41	41	41	41	41	33	41	41
Σύνολο	135	146	151	155	157	158	159	160	134	159	161



Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 3

Ονομασία Α1.3

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	21	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	17	36	38	39	39	40	40	40	40	40	41
Φορτίο Λανθάνον	8	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Σύνολο	25	57	59	60	60	60	61	61	61	61	61

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	347	391	414	425	430	433	439	441	378	438	445
Άτομα (Αισθητό)	93	104	110	113	115	117	118	119	101	118	120
Άτομα (Λανθάνον)	41	41	41	41	41	41	41	41	33	41	41
Άτομα (Σύνολο)	135	146	151	155	157	158	159	160	134	159	161
Συσκευές (Αισθητό)	17	36	38	39	39	40	40	40	40	40	41
Συσκευές (Λανθάνον)	8	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Συσκευές (Σύνολο)	25	57	59	60	60	60	61	61	61	61	61
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.15	0.31	0.45	0.58	0.80	1.04	1.24	1.35	1.27	1.24	1.02
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.20	0.38	0.51	0.64	0.86	1.10	1.30	1.41	1.32	1.30	1.09

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-125.5	-84.71	-37.65	15.69	65.89	103.54	128.64	138.05	128.64	106.67	72.16
Λανθάνον	-173.0	-137.1	-88.72	-22.76	54.70	115.81	157.06	172.73	157.06	120.96	64.77
Σύνολο	-298.5	-221.8	-126.3	-7.07	120.59	219.35	285.70	310.78	285.70	227.63	136.93

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 138  
Λανθάνον : 173  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 62.02

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 4  
Ονομασία Α1.4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	6.95	3.6	25.02	1	25.02	10.95	14.07			
T2	NΔ	0.986	6.95	0.4	2.78	1	2.78		2.78			
T3	NΔ	0.858	1.15	3.6	4.14	1	4.14		4.14			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	NΔ	2.79	0.90	1.30	1.17	1	1.17		1.17	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	32.16	32.16	1	32.16		32.16			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	14.07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	4.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	14.07	2	-4	-10	-14	-16	-16	-13	-7	2	13	26
T2	2.78	-16	-15	-14	-11	-7	-0	8	18	27	35	40
T3	4.14	-21	-20	-18	-14	-9	-1	10	23	35	46	52
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.17	13	25	37	52	99	161	213	241	242	211	145
Δ3	32.16	-521	-428	-322	-201	-88	-2	54	76	54	5	-73
		-510	-383	-235	-60	222	536	792	940	951	825	546

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	515	720	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	539	608	643	660	669	673	681	686	587	680	691

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	32	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 4  
Ονομασία Α1.4

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φορτίο Αισθητό	145	162	171	176	179	181	183	184	157	183	186
Φορτίο Λανθάνον	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Σύνολο	210	227	235	240	243	246	248	249	208	247	250

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	32	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	26	56	59	60	61	62	62	62	63	63	63
Φορτίο Λανθάνον	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Σύνολο	39	88	91	93	93	94	94	95	95	95	95

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	539	608	643	660	669	673	681	686	587	680	691
Άτομα (Αισθητό)	145	162	171	176	179	181	183	184	157	183	186
Άτομα (Λανθάνον)	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Άτομα (Σύνολο)	210	227	235	240	243	246	248	249	208	247	250
Συσκευές (Αισθητό)	26	56	59	60	61	62	62	62	63	63	63
Συσκευές (Λανθάνον)	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Συσκευές (Σύνολο)	39	88	91	93	93	94	94	95	95	95	95
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.20	0.44	0.64	0.84	1.13	1.45	1.72	1.87	1.76	1.75	1.49
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	0.28	0.54	0.73	0.93	1.23	1.55	1.82	1.97	1.84	1.85	1.58

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-194.9	-131.6	-58.49	24.37	102.36	160.86	199.85	214.48	199.85	165.73	112.11
Λανθάνον	-268.9	-213.0	-137.8	-35.35	84.99	179.93	244.01	268.36	244.01	187.92	100.62
Σύνολο	-463.8	-344.6	-196.3	-10.98	187.35	340.78	443.86	482.83	443.86	353.65	212.74

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 214  
Λανθάνον : 268  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 96.35

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 5  
Ονομασία Α1.5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	6.9	3.6	24.84	1	24.84	10.93	13.91			
T2	NΔ	0.986	6.9	0.4	2.76	1	2.76		2.76			
T2	NΔ	0.986	1.15	3.6	4.14	1	4.14		4.14			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	NΔ	2.79	0.90	1.30	1.17	1	1.17		1.17	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	30.48	30.48	1	30.48		30.48			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	13.91	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	4.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	13.91	2	-4	-9	-13	-16	-16	-13	-7	2	13	26
T2	2.76	-16	-15	-14	-11	-7	-0	8	18	27	35	40
T2	4.14	-24	-23	-20	-16	-10	-1	12	26	41	53	60
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.17	13	25	37	52	99	161	213	241	242	211	145
Δ3	30.48	-494	-406	-305	-191	-83	-2	52	72	52	4	-70
		-486	-364	-221	-51	226	536	791	940	954	831	557

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	488	683	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	511	576	609	625	634	638	646	650	556	644	655

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	30	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 5

Ονομασία Α1.5

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φορτίο Αισθητό	138	154	162	167	170	172	174	175	149	173	176
Φορτίο Λανθάνον	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Σύνολο	199	215	223	228	231	233	235	236	197	234	237

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	30	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	25	53	56	57	58	58	59	59	59	60	60
Φορτίο Λανθάνον	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Σύνολο	37	83	86	88	88	89	89	90	90	90	90

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	511	576	609	625	634	638	646	650	556	644	655
Άτομα (Αισθητό)	138	154	162	167	170	172	174	175	149	173	176
Άτομα (Λανθάνον)	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Άτομα (Σύνολο)	199	215	223	228	231	233	235	236	197	234	237
Συσκευές (Αισθητό)	25	53	56	57	58	58	59	59	59	60	60
Συσκευές (Λανθάνον)	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Συσκευές (Σύνολο)	37	83	86	88	88	89	89	90	90	90	90
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.19	0.42	0.61	0.80	1.09	1.40	1.67	1.82	1.72	1.71	1.45
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.26	0.51	0.70	0.89	1.18	1.50	1.76	1.92	1.80	1.80	1.54

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-184.7	-124.7	-55.44	23.10	97.02	152.45	189.41	203.27	189.41	157.07	106.26
Λανθάνον	-254.8	-201.9	-130.6	-33.51	80.55	170.53	231.26	254.34	231.26	178.10	95.37
Σύνολο	-439.6	-326.6	-186.0	-10.41	177.57	322.98	420.68	457.61	420.68	335.18	201.62

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 203  
Λανθάνον : 254  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 91.32

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 6  
Ονομασία Α1.6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	6.5	3.6	23.40	1	23.40	7.41	15.99			
T2	NΔ	0.986	6.5	0.4	2.60	1	2.60		2.60			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	E	1.472	1	30.41	30.41	1	30.41		30.41			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.99	2	-5	-11	-15	-18	-18	-15	-8	2	15	29
T2	2.60	-15	-14	-13	-10	-6	-0	7	17	26	33	38
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ3	30.41	-492	-405	-304	-190	-83	-2	51	72	51	4	-69
		-451	-323	-175	-2	299	642	918	1072	1073	919	595

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	487	681	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	510	575	608	624	632	636	644	648	555	643	653

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	30	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	137	153	161	166	169	171	173	174	148	173	176
Φορτίο Λανθάνον	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Σύνολο	198	214	222	227	230	232	234	235	197	234	236

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 6  
Ονομασία Α1.6

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	30	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	25	53	56	57	58	58	59	59	59	59	60
Φορτίο Λανθάνον	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Σύνολο	37	83	86	87	88	89	89	89	90	90	90

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	510	575	608	624	632	636	644	648	555	643	653
Άτομα (Αισθητό)	137	153	161	166	169	171	173	174	148	173	176
Άτομα (Λανθάνον)	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Άτομα (Σύνολο)	198	214	222	227	230	232	234	235	197	234	236
Συσκευές (Αισθητό)	25	53	56	57	58	58	59	59	59	59	60
Συσκευές (Λανθάνον)	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Συσκευές (Σύνολο)	37	83	86	87	88	89	89	89	90	90	90
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.22	0.46	0.65	0.85	1.16	1.51	1.79	1.95	1.83	1.79	1.48
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.29	0.55	0.74	0.94	1.25	1.60	1.89	2.05	1.91	1.89	1.58

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-184.3	-124.4	-55.31	23.05	96.79	152.10	188.98	202.81	188.98	156.71	106.01
Λανθάνον	-254.2	-201.4	-130.3	-33.43	80.37	170.13	230.73	253.75	230.73	177.70	95.15
Σύνολο	-438.6	-325.9	-185.6	-10.38	177.16	322.24	419.71	456.56	419.71	334.41	201.16

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 203  
Λανθάνον : 254  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 91.11

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 7  
Ονομασία Α1.7

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	4.03	3.6	14.51	1	14.51	4.47	10.04			
T2	ΝΔ	0.986	4.03	0.4	1.61	1	1.61		1.61			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	23.18	23.18	1	23.18		23.18			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.04	1	-3	-7	-10	-11	-11	-9	-5	1	9	18
T2	1.61	-9	-9	-8	-6	-4	-0	5	10	16	20	23
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
Δ3	23.18	-375	-309	-232	-145	-63	-2	39	55	39	3	-53
		-351	-261	-156	-34	163	381	554	650	647	548	344

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	371	519	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	388	438	463	476	482	485	491	494	423	490	498

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	23	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	105	117	123	127	129	131	132	133	113	132	134
Φορτίο Λανθάνον	46	46	46	46	46	46	46	46	37	46	46
Σύνολο	151	163	169	173	175	177	179	179	150	178	180



Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 7

Ονομασία A1.7

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	23	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	19	40	42	44	44	44	45	45	45	45	46
Φορτίο Λανθάνον	9	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Σύνολο	28	63	66	67	67	68	68	68	68	69	69

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	388	438	463	476	482	485	491	494	423	490	498
Άτομα (Αισθητό)	105	117	123	127	129	131	132	133	113	132	134
Άτομα (Λανθάνον)	46	46	46	46	46	46	46	46	37	46	46
Άτομα (Σύνολο)	151	163	169	173	175	177	179	179	150	178	180
Συσκευές (Αισθητό)	19	40	42	44	44	44	45	45	45	45	46
Συσκευές (Λανθάνον)	9	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Συσκευές (Σύνολο)	28	63	66	67	67	68	68	68	68	69	69
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.16	0.33	0.47	0.61	0.82	1.04	1.22	1.32	1.23	1.22	1.02
Λανθάνον	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
Σύνολο	0.22	0.40	0.54	0.68	0.89	1.11	1.29	1.39	1.29	1.29	1.09

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-140.5	-94.86	-42.16	17.57	73.78	115.94	144.05	154.59	144.05	119.45	80.81
Λανθάνον	-193.8	-153.5	-99.35	-25.48	61.26	129.69	175.88	193.42	175.88	135.45	72.53
Σύνολο	-334.3	-248.4	-141.5	-7.92	135.04	245.63	319.92	348.01	319.92	254.90	153.33

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 155  
Λανθάνον : 193  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 69.45

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 8  
Ονομασία Α1.8

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	3.5	3.6	12.60	1	12.60	3.02	9.58			
T2	ΝΔ	0.986	0.4	0.4	0.16	1	0.16		0.16			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	19.05	19.05	1	19.05		19.05			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.58	1	-3	-7	-9	-11	-11	-9	-5	1	9	18
T2	0.16	-1	-1	-1	-1	-0	-0	0	1	2	2	2
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
Δ3	19.05	-308	-254	-191	-119	-52	-1	32	45	32	3	-43
		-276	-197	-107	-2	179	382	544	631	626	529	332

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	305	427	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	319	360	381	391	396	399	404	406	348	403	409

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	19	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	86	96	101	104	106	107	109	109	93	108	110
Φορτίο Λανθάνον	38	38	38	38	38	38	38	38	30	38	38
Σύνολο	124	134	139	142	144	145	147	147	123	146	148

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 8

Ονομασία Α1.8

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	19	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	16	33	35	36	36	37	37	37	37	37	37
Φορτίο Λανθάνον	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Σύνολο	23	52	54	55	55	56	56	56	56	56	56

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	319	360	381	391	396	399	404	406	348	403	409
Άτομα (Αισθητό)	86	96	101	104	106	107	109	109	93	108	110
Άτομα (Λανθάνον)	38	38	38	38	38	38	38	38	30	38	38
Άτομα (Σύνολο)	124	134	139	142	144	145	147	147	123	146	148
Συσκευές (Αισθητό)	16	33	35	36	36	37	37	37	37	37	37
Συσκευές (Λανθάνον)	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Συσκευές (Σύνολο)	23	52	54	55	55	56	56	56	56	56	56
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.14	0.29	0.41	0.53	0.72	0.92	1.09	1.18	1.10	1.08	0.89
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.19	0.35	0.47	0.59	0.77	0.98	1.15	1.24	1.15	1.13	0.95

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-115.5	-77.96	-34.65	14.44	60.64	95.28	118.38	127.05	118.38	98.17	66.41
Λανθάνον	-159.2	-126.2	-81.65	-20.94	50.34	106.58	144.54	158.96	144.54	111.32	59.60
Σύνολο	-274.7	-204.1	-116.3	-6.51	110.98	201.86	262.92	286.01	262.92	209.49	126.01

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 127  
Λανθάνον : 159  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 57.07

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 9  
Ονομασία Α1.9

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	4.18	3.6	15.05	1	15.05	5.05	10.00			
T2	ΝΔ	0.986	4.18	0.4	1.67	1	1.67		1.67			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.3	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	ΝΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	19.99	19.99	1	19.99		19.99			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.00	1	-3	-7	-10	-11	-11	-9	-5	1	9	18
T2	1.67	-10	-9	-8	-6	-4	-0	5	11	16	21	24
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ3	19.99	-324	-266	-200	-125	-54	-1	34	47	34	3	-46
		-294	-208	-108	9	216	453	644	750	750	642	417

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	320	448	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	335	378	399	410	416	418	424	426	365	423	430

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	20	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	90	101	106	109	111	113	114	115	98	114	115
Φορτίο Λανθάνον	40	40	40	40	40	40	40	40	32	40	40
Σύνολο	130	141	146	149	151	153	154	155	130	154	155

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 9

Ονομασία A1.9

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	20	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	16	35	37	38	38	38	39	39	39	39	39
Φορτίο Λανθάνον	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Σύνολο	24	55	57	58	58	58	59	59	59	59	59

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	335	378	399	410	416	418	424	426	365	423	430
Άτομα (Αισθητό)	90	101	106	109	111	113	114	115	98	114	115
Άτομα (Λανθάνον)	40	40	40	40	40	40	40	40	32	40	40
Άτομα (Σύνολο)	130	141	146	149	151	153	154	155	130	154	155
Συσκευές (Αισθητό)	16	35	37	38	38	38	39	39	39	39	39
Συσκευές (Λανθάνον)	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Συσκευές (Σύνολο)	24	55	57	58	58	58	59	59	59	59	59
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.15	0.31	0.43	0.57	0.78	1.02	1.22	1.33	1.25	1.22	1.00
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.20	0.37	0.49	0.63	0.84	1.08	1.28	1.39	1.30	1.28	1.06

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-121.1	-81.81	-36.36	15.15	63.63	99.99	124.22	133.31	124.22	103.02	69.69
Λανθάνον	-167.1	-132.4	-85.68	-21.98	52.83	111.84	151.67	166.80	151.67	116.81	62.55
Σύνολο	-288.3	-214.2	-122.0	-6.83	116.46	211.82	275.90	300.12	275.90	219.82	132.23

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 133  
Λανθάνον : 167  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 59.89

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 10  
Ονομασία Α1.10

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	5.60	3.6	20.16	1	20.16	7.05	13.11			
T2	ΝΔ	0.986	5.60	0.4	2.24	1	2.24		2.24			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	ΝΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	36.81	36.81	1	36.81		36.81			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	13.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	13.11	2	-4	-9	-13	-15	-15	-12	-7	2	12	24
T2	2.24	-13	-12	-11	-9	-5	-0	6	14	22	28	33
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ3	36.81	-596	-490	-368	-230	-100	-3	62	87	62	5	-84
		-553	-406	-236	-37	286	645	931	1087	1079	912	570

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	589	825	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	617	696	735	755	765	770	780	785	672	778	791

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	37	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	166	186	195	201	205	207	210	211	180	209	213
Φορτίο Λανθάνον	74	74	74	74	74	74	74	74	59	74	74
Σύνολο	240	259	269	275	279	281	284	285	238	283	286

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 10

Ονομασία Α1.10

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	37	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	30	64	67	69	70	71	71	72	72	72	72
Φορτίο Λανθάνον	15	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Σύνολο	45	101	104	106	107	107	108	108	109	109	109

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	617	696	735	755	765	770	780	785	672	778	791
Άτομα (Αισθητό)	166	186	195	201	205	207	210	211	180	209	213
Άτομα (Λανθάνον)	74	74	74	74	74	74	74	74	59	74	74
Άτομα (Σύνολο)	240	259	269	275	279	281	284	285	238	283	286
Συσκευές (Αισθητό)	30	64	67	69	70	71	71	72	72	72	72
Συσκευές (Λανθάνον)	15	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Συσκευές (Σύνολο)	45	101	104	106	107	107	108	108	109	109	109
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.26	0.54	0.76	0.99	1.33	1.69	1.99	2.15	2.00	1.97	1.65
Λανθάνον	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11
Σύνολο	0.35	0.65	0.87	1.10	1.44	1.80	2.10	2.26	2.10	2.08	1.76

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-223.1	-150.6	-66.95	27.90	117.16	184.12	228.75	245.49	228.75	189.69	128.32
Λανθάνον	-307.8	-243.8	-157.7	-40.47	97.28	205.94	279.29	307.16	279.29	215.09	115.17
Σύνολο	-530.9	-394.5	-224.7	-12.57	214.44	390.06	508.04	552.65	508.04	404.79	243.50

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 245  
Λανθάνον : 307  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 110.28

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 11  
Ονομασία Α1.11

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NΔ	0.558	5.55	3.6	19.98	1	19.98	6.51	13.47			
T2	NΔ	0.986	5.55	0.4	2.22	1	2.22		2.22			
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	NΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ3	E	1.472	1	33.37	33.37	1	33.37		33.37			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	13.47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	13.47	2	-4	-9	-13	-15	-15	-13	-7	2	13	25
T2	2.22	-13	-12	-11	-9	-5	-0	6	14	22	28	32
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.43	16	30	45	64	121	197	260	295	295	258	178
Δ3	33.37	-540	-445	-334	-209	-91	-2	56	79	56	5	-76
		-503	-371	-218	-39	251	573	830	971	966	818	514

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	534	747	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	559	631	667	685	694	698	707	712	609	705	717

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	33	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	151	168	177	183	186	188	190	191	163	190	193
Φορτίο Λανθάνον	67	67	67	67	67	67	67	67	53	67	67
Σύνολο	217	235	244	249	253	255	257	258	216	257	259



Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 11

Ονομασία Α1.11

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	33	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	27	58	61	63	63	64	64	65	65	65	66
Φορτίο Λανθάνον	13	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Σύνολο	41	91	94	96	97	97	98	98	98	99	99

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	559	631	667	685	694	698	707	712	609	705	717
Άτομα (Αισθητό)	151	168	177	183	186	188	190	191	163	190	193
Άτομα (Λανθάνον)	67	67	67	67	67	67	67	67	53	67	67
Άτομα (Σύνολο)	217	235	244	249	253	255	257	258	216	257	259
Συσκευές (Αισθητό)	27	58	61	63	63	64	64	65	65	65	66
Συσκευές (Λανθάνον)	13	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Συσκευές (Σύνολο)	41	91	94	96	97	97	98	98	98	99	99
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.23	0.49	0.69	0.89	1.19	1.52	1.79	1.94	1.80	1.78	1.49
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
Σύνολο	0.31	0.59	0.79	0.99	1.29	1.62	1.89	2.04	1.89	1.88	1.59

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-202.3	-136.5	-60.69	25.29	106.22	166.91	207.37	222.55	207.37	171.97	116.33
Λανθάνον	-279.0	-221.0	-143.0	-36.68	88.19	186.69	253.19	278.45	253.19	194.99	104.41
Σύνολο	-481.3	-357.6	-203.7	-11.40	194.40	353.60	460.56	501.00	460.56	366.96	220.74

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 223  
Λανθάνον : 278  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 99.98

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 12  
Ονομασία Α1.12

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	6.15	3.6	22.14	1	22.14	7.27	14.87			
T2	ΝΔ	0.986	6.15	0.4	2.46	1	2.46		2.46			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	ΝΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	35.13	35.13	1	35.13		35.13			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	14.87	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	14.87	2	-5	-10	-14	-17	-17	-14	-8	2	14	27
T2	2.46	-14	-14	-12	-10	-6	-0	7	16	24	31	36
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ3	35.13	-569	-468	-352	-220	-96	-3	59	83	59	5	-80
		-527	-385	-221	-30	288	643	927	1083	1079	917	581

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	562	787	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	589	664	702	721	730	735	744	749	641	743	755

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	35	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	159	177	186	192	196	198	200	202	171	200	203
Φορτίο Λανθάνον	70	70	70	70	70	70	70	70	56	70	70
Σύνολο	229	247	257	262	266	268	271	272	228	270	273

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 12  
Ονομασία Α1.12

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	35	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	29	61	64	66	67	67	68	68	68	69	69
Φορτίο Λανθάνον	14	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Σύνολο	43	96	99	101	102	103	103	103	104	104	104

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	589	664	702	721	730	735	744	749	641	743	755
Άτομα (Αισθητό)	159	177	186	192	196	198	200	202	171	200	203
Άτομα (Λανθάνον)	70	70	70	70	70	70	70	70	56	70	70
Άτομα (Σύνολο)	229	247	257	262	266	268	271	272	228	270	273
Συσκευές (Αισθητό)	29	61	64	66	67	67	68	68	68	69	69
Συσκευές (Λανθάνον)	14	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Συσκευές (Σύνολο)	43	96	99	101	102	103	103	103	104	104	104
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.25	0.52	0.73	0.95	1.28	1.64	1.94	2.10	1.96	1.93	1.61
Λανθάνον	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
Σύνολο	0.33	0.62	0.84	1.05	1.39	1.75	2.05	2.21	2.05	2.03	1.71

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-212.9	-143.7	-63.90	26.62	111.82	175.71	218.31	234.28	218.31	181.04	122.47
Λανθάνον	-293.7	-232.7	-150.5	-38.62	92.84	196.54	266.55	293.14	266.55	205.28	109.92
Σύνολο	-506.7	-376.5	-214.4	-12.00	204.66	372.25	484.86	527.42	484.86	386.31	232.38

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 234  
Λανθάνον : 293  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 105.25

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 13  
Ονομασία Α1.13

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	9.55	3.6	34.38	1	34.38	17.27	17.11			
T2	ΝΔ	0.986	9.55	0.4	3.82	1	3.82		3.82			
T2	ΝΔ	0.986	2.40	3.6	8.64	1	8.64		8.64			
A1	ΝΔ	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	ΝΔ	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	29.84	29.84	1	29.84		29.84			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	17.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	3.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	8.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	17.11	2	-5	-12	-16	-19	-19	-16	-9	2	16	31
T2	3.82	-22	-21	-19	-15	-9	-1	11	24	38	49	56
T2	8.64	-49	-48	-42	-33	-20	-1	25	55	85	110	126
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
A1	1.95	22	41	62	87	165	269	355	402	403	351	242
Δ3	29.84	-483	-398	-299	-187	-81	-2	51	70	51	4	-68
		-498	-371	-219	-37	276	640	945	1133	1169	1045	742

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	477	668	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	500	564	596	612	620	624	632	636	544	631	641

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	30	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 13  
Ονομασία Α1.13

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φορτίο Αισθητό	135	150	158	163	166	168	170	171	146	170	172
Φορτίο Λανθάνον	60	60	60	60	60	60	60	60	48	60	60
Σύνολο	194	210	218	223	226	228	230	231	193	229	232

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	30	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	24	52	55	56	57	57	58	58	58	58	59
Φορτίο Λανθάνον	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Σύνολο	36	82	84	86	87	87	87	88	88	88	88

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	500	564	596	612	620	624	632	636	544	631	641
Άτομα (Αισθητό)	135	150	158	163	166	168	170	171	146	170	172
Άτομα (Λανθάνον)	60	60	60	60	60	60	60	60	48	60	60
Άτομα (Σύνολο)	194	210	218	223	226	228	230	231	193	229	232
Συσκευές (Αισθητό)	24	52	55	56	57	57	58	58	58	58	59
Συσκευές (Λανθάνον)	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Συσκευές (Σύνολο)	36	82	84	86	87	87	87	88	88	88	88
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.16	0.40	0.59	0.79	1.12	1.49	1.80	2.00	1.92	1.90	1.61
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.23	0.49	0.68	0.88	1.21	1.58	1.89	2.09	1.99	1.99	1.70

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-180.9	-122.1	-54.27	22.61	94.98	149.25	185.44	199.00	185.44	153.78	104.02
Λανθάνον	-249.5	-197.6	-127.8	-32.80	78.86	166.95	226.41	249.00	226.41	174.36	93.36
Σύνολο	-430.4	-319.8	-182.1	-10.19	173.84	316.20	411.84	448.00	411.84	328.14	197.39

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 199  
Λανθάνον : 249  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 89.40

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 14  
Ονομασία Α1.14

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΝΔ	0.558	5.75	3.6	20.70	1	20.70	9.48	11.22			
T2	ΝΔ	0.986	5.75	0.4	2.30	1	2.30		2.30			
T3	ΝΔ	0.858	0.40	3.6	1.44	3	4.32		4.32			
A1	ΝΔ	2.79	2.20	1.30	2.86	1	2.86		2.86	0.51		
Δ3	Ε	1.472	1	14.85	14.85	1	14.85		14.85			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	4.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	11.22	2	-3	-8	-11	-13	-13	-11	-6	1	11	21
T2	2.30	-13	-13	-11	-9	-5	-0	7	15	23	29	33
T3	4.32	-22	-21	-18	-15	-9	-1	11	24	37	48	55
A1	2.86	32	60	91	127	242	394	520	590	591	515	355
Δ3	14.85	-240	-198	-149	-93	-40	-1	25	35	25	2	-34
		-241	-175	-95	0	174	380	552	658	677	605	430

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	238	333	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	249	281	297	305	309	311	315	317	271	314	319

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	15	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	67	75	79	81	83	84	85	85	72	84	86
Φορτίο Λανθάνον	30	30	30	30	30	30	30	30	24	30	30
Σύνολο	97	105	109	111	112	113	114	115	96	114	115

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 14  
Ονομασία Α1.14

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	15	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	12	26	27	28	28	28	29	29	29	29	29
Φορτίο Λανθάνον	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Σύνολο	18	41	42	43	43	43	44	44	44	44	44

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	249	281	297	305	309	311	315	317	271	314	319
Άτομα (Αισθητό)	67	75	79	81	83	84	85	85	72	84	86
Άτομα (Λανθάνον)	30	30	30	30	30	30	30	30	24	30	30
Άτομα (Σύνολο)	97	105	109	111	112	113	114	115	96	114	115
Συσκευές (Αισθητό)	12	26	27	28	28	28	29	29	29	29	29
Συσκευές (Λανθάνον)	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Συσκευές (Σύνολο)	18	41	42	43	43	43	44	44	44	44	44
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.09	0.21	0.31	0.41	0.59	0.80	0.98	1.09	1.05	1.03	0.86
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	0.12	0.25	0.35	0.46	0.64	0.85	1.02	1.13	1.09	1.08	0.91

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-90.03	-60.77	-27.01	11.25	47.27	74.28	92.28	99.04	92.28	76.53	51.77
Λανθάνον	-124.1	-98.38	-63.65	-16.33	39.24	83.08	112.67	123.91	112.67	86.77	46.46
Σύνολο	-214.2	-159.1	-90.66	-5.07	86.51	157.36	204.96	222.95	204.96	163.30	98.23

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 99  
Λανθάνον : 124  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 44.49

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 15  
Ονομασία Α1.15

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	ΒΑ	0.558	6.04	3.6	21.74	1	21.74	11.22	10.52			
T2	ΒΑ	0.986	6.04	0.4	2.42	1	2.42		2.42			
T3	ΒΑ	0.858	0.50	3.6	1.80	2	3.60		3.60			
A1	ΒΑ	2.79	2.00	1.30	2.60	2	5.20		5.20	0.51		
T5	ΝΔ	3.5	5.38	3.6	19.37	1	19.37	3.95	15.42			
T2	ΝΔ	0.986	5.38	0.4	2.15	1	2.15		2.15			
T3	ΝΔ	0.858	0.50	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
Δ3	Ε	1.472	1	28.53	28.53	1	28.53		28.53			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	3.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	5.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T5	15.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T3	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.52	-7	-8	-8	-5	-2	1	4	8	11	15	19
T2	2.42	-8	-2	3	7	9	10	11	13	15	17	18
T3	3.60	-11	-3	4	8	11	13	15	17	20	22	23
A1	5.20	792	658	439	328	320	325	325	312	283	239	176
T5	15.42	-94	33	179	395	886	1339	1686	1874	1860	1628	1149
T2	2.15	-12	-12	-11	-8	-5	-0	6	14	21	27	31
T3	1.80	-9	-9	-8	-6	-4	-0	4	10	15	20	23
Δ3	28.53	-462	-380	-286	-178	-78	-2	48	67	48	4	-65
		188	276	313	539	1137	1685	2100	2315	2274	1973	1374

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	456	639	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	478	539	570	585	593	597	605	608	520	603	613

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	29	55



Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 15  
Ονομασία Α1.15

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	129	144	151	156	159	161	163	164	139	162	165
Φορτίο Λανθάνον	57	57	57	57	57	57	57	57	46	57	57
Σύνολο	186	201	208	213	216	218	220	221	185	219	222

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	29	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	23	49	52	54	54	55	55	55	56	56	56
Φορτίο Λανθάνον	11	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Σύνολο	35	78	81	82	83	83	84	84	84	84	85

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	478	539	570	585	593	597	605	608	520	603	613
Άτομα (Αισθητό)	129	144	151	156	159	161	163	164	139	162	165
Άτομα (Λανθάνον)	57	57	57	57	57	57	57	57	46	57	57
Άτομα (Σύνολο)	186	201	208	213	216	218	220	221	185	219	222
Συσκευές (Αισθητό)	23	49	52	54	54	55	55	55	56	56	56
Συσκευές (Λανθάνον)	11	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Συσκευές (Σύνολο)	35	78	81	82	83	83	84	84	84	84	85
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.82	1.01	1.09	1.33	1.94	2.50	2.92	3.14	2.99	2.79	2.21
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09
Σύνολο	0.89	1.09	1.17	1.42	2.03	2.58	3.01	3.23	3.06	2.88	2.29

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-172.9	-116.7	-51.89	21.62	90.81	142.70	177.29	190.27	177.29	147.03	99.46
Λανθάνον	-238.5	-189.0	-122.2	-31.36	75.40	159.62	216.47	238.07	216.47	166.71	89.27
Σύνολο	-411.5	-305.7	-174.1	-9.74	166.21	302.32	393.76	428.33	393.76	313.74	188.72

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 190  
Λανθάνον : 238  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 85.48

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 16  
Ονομασία Α1.16

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.55	3.6	12.78	1	12.78	4.80	7.98			
T2	BA	0.986	3.55	0.4	1.42	1	1.42		1.42			
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
E1	E	1.51	4.95	3.6	17.82	1	17.82	8.28	9.54			
E2	E	2.46	2.30	3.6	8.28	1	8.28		8.28			
Δ3	E	1.472	1	20.35	20.35	1	20.35		20.35			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ3	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	-6	-6	-6	-4	-2	1	3	6	9	12	15
T2	1.42	-5	-1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
E1	9.54	-158	-130	-98	-61	-27	-1	17	23	17	1	-22
E2	8.28	-224	-184	-139	-87	-38	-1	23	33	23	2	-32
Δ3	20.35	-330	-271	-204	-127	-55	-1	34	48	34	3	-46
		-208	-166	-159	-62	91	214	295	320	276	184	39

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	326	456	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	341	385	407	418	423	426	431	434	371	430	437

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	20	55

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 16  
Ονομασία Α1.16

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	92	103	108	111	113	115	116	117	99	116	118
Φορτίο Λανθάνον	41	41	41	41	41	41	41	41	33	41	41
Σύνολο	133	143	149	152	154	155	157	157	132	156	158

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	20	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	17	35	37	38	39	39	39	40	40	40	40
Φορτίο Λανθάνον	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Σύνολο	25	56	58	59	59	59	60	60	60	60	60

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	341	385	407	418	423	426	431	434	371	430	437
Άτομα (Αισθητό)	92	103	108	111	113	115	116	117	99	116	118
Άτομα (Λανθάνον)	41	41	41	41	41	41	41	41	33	41	41
Άτομα (Σύνολο)	133	143	149	152	154	155	157	157	132	156	158
Συσκευές (Αισθητό)	17	35	37	38	39	39	39	40	40	40	40
Συσκευές (Λανθάνον)	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Συσκευές (Σύνολο)	25	56	58	59	59	59	60	60	60	60	60
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.24	0.36	0.39	0.50	0.67	0.79	0.88	0.91	0.79	0.77	0.63
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.29	0.42	0.45	0.57	0.73	0.86	0.94	0.97	0.84	0.83	0.69

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-123.3	-83.28	-37.01	15.42	64.77	101.79	126.46	135.72	126.46	104.87	70.94
Λανθάνον	-170.1	-134.8	-87.22	-22.37	53.78	113.85	154.40	169.81	154.40	118.91	63.67
Σύνολο	-293.5	-218.1	-124.2	-6.95	118.55	215.64	280.87	305.52	280.87	223.78	134.61

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 136  
Λανθάνον : 170  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 60.97

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 17  
Ονομασία Α1.17

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.97	3.6	14.29	1	14.29	4.45	9.84			
T2	BA	0.986	3.97	0.4	1.59	1	1.59		1.59			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ3	E	1.472	1	21.86	21.86	1	21.86		21.86			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	9.84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.59	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	9.84	-7	-8	-7	-5	-2	1	4	7	11	14	18
T2	1.59	-5	-2	2	4	6	7	8	9	10	11	12
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
Δ3	21.86	-354	-291	-219	-137	-60	-2	37	51	37	3	-50
		69	61	17	43	120	184	227	239	213	160	77

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	350	490	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	366	413	437	449	454	457	463	466	399	462	470

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	22	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	99	110	116	120	122	123	125	125	107	124	126
Φορτίο Λανθάνον	44	44	44	44	44	44	44	44	35	44	44
Σύνολο	142	154	160	163	166	167	168	169	142	168	170

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 17

Ονομασία Α1.17

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	22	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	18	38	40	41	42	42	42	42	43	43	43
Φορτίο Λανθάνον	9	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Σύνολο	27	60	62	63	63	64	64	64	64	65	65

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	366	413	437	449	454	457	463	466	399	462	470
Άτομα (Αισθητό)	99	110	116	120	122	123	125	125	107	124	126
Άτομα (Λανθάνον)	44	44	44	44	44	44	44	44	35	44	44
Άτομα (Σύνολο)	142	154	160	163	166	167	168	169	142	168	170
Συσκευές (Αισθητό)	18	38	40	41	42	42	42	42	43	43	43
Συσκευές (Λανθάνον)	9	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Συσκευές (Σύνολο)	27	60	62	63	63	64	64	64	64	65	65
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.55	0.62	0.61	0.65	0.74	0.81	0.86	0.87	0.76	0.79	0.72
Λανθάνον	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
Σύνολο	0.60	0.69	0.68	0.72	0.80	0.87	0.92	0.94	0.82	0.86	0.78

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-132.5	-89.46	-39.76	16.57	69.58	109.34	135.85	145.79	135.85	112.65	76.21
Λανθάνον	-182.7	-144.8	-93.69	-24.03	57.77	122.30	165.86	182.41	165.86	127.74	68.40
Σύνολο	-315.3	-234.2	-133.4	-7.46	127.35	231.64	301.71	328.19	301.71	240.39	144.60

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 146  
Λανθάνον : 182  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 65.49

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 18  
Ονομασία Α1.18

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.13	3.6	14.87	1	14.87	5.03	9.84			
T2	BA	0.986	4.13	0.4	1.65	1	1.65		1.65			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	E	1.472	1	19.69	19.69	1	19.69		19.69			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	9.84	-7	-8	-7	-5	-2	1	4	7	11	14	18
T2	1.65	-6	-2	2	4	6	7	8	9	10	12	12
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ3	19.69	-319	-262	-197	-123	-54	-1	33	46	33	3	-45
		184	156	83	89	158	217	256	266	238	184	100

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	315	441	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	330	372	393	404	409	412	417	420	359	416	423

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	20	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	89	99	104	108	110	111	112	113	96	112	114
Φορτίο Λανθάνον	39	39	39	39	39	39	39	39	32	39	39
Σύνολο	128	139	144	147	149	150	152	152	128	151	153

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 18

Ονομασία Α1.18

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	20	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	16	34	36	37	37	38	38	38	38	39	39
Φορτίο Λανθάνον	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Σύνολο	24	54	56	57	57	57	58	58	58	58	58

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	330	372	393	404	409	412	417	420	359	416	423
Άτομα (Αισθητό)	89	99	104	108	110	111	112	113	96	112	114
Άτομα (Λανθάνον)	39	39	39	39	39	39	39	39	32	39	39
Άτομα (Σύνολο)	128	139	144	147	149	150	152	152	128	151	153
Συσκευές (Αισθητό)	16	34	36	37	37	38	38	38	38	39	39
Συσκευές (Λανθάνον)	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Συσκευές (Σύνολο)	24	54	56	57	57	57	58	58	58	58	58
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.62	0.66	0.62	0.64	0.71	0.78	0.82	0.84	0.73	0.75	0.68
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.67	0.72	0.68	0.70	0.77	0.84	0.88	0.90	0.78	0.81	0.73

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-119.3	-80.58	-35.81	14.92	62.67	98.49	122.36	131.31	122.36	101.47	68.64
Λανθάνον	-164.6	-130.4	-84.39	-21.65	52.04	110.16	149.40	164.30	149.40	115.05	61.61
Σύνολο	-284.0	-211.0	-120.2	-6.72	114.71	208.64	271.76	295.62	271.76	216.52	130.25

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 131  
Λανθάνον : 164  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 58.99

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 19  
Ονομασία Α1.19

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.50	3.6	12.60	1	12.60	4.78	7.82			
T2	BA	0.986	3.5	0.4	1.40	1	1.40		1.40			
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
E1	E	1.51	8	3.2	25.60	1	25.60		25.60			
Δ3	E	1.472	1	21.63	21.63	1	21.63		21.63			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	7.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ3	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	7.82	-5	-6	-6	-4	-2	1	3	6	8	11	14
T2	1.40	-5	-1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
E1	25.60	-425	-350	-263	-164	-72	-2	44	62	44	4	-60
Δ3	21.63	-350	-288	-217	-135	-59	-2	37	51	37	3	-49
		-271	-218	-198	-87	81	214	302	329	282	184	30

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	346	485	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	362	409	432	444	450	453	458	461	395	457	465

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	22	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00



Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 19  
Ονομασία Α1.19

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φορτίο Αισθητό	98	109	115	118	121	122	123	124	106	123	125
Φορτίο Λανθάνον	43	43	43	43	43	43	43	43	35	43	43
Σύνολο	141	152	158	162	164	165	167	167	140	166	168

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	22	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	18	37	40	41	41	42	42	42	42	42	42
Φορτίο Λανθάνον	9	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Σύνολο	26	59	61	62	63	63	63	64	64	64	64

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	362	409	432	444	450	453	458	461	395	457	465
Άτομα (Αισθητό)	98	109	115	118	121	122	123	124	106	123	125
Άτομα (Λανθάνον)	43	43	43	43	43	43	43	43	35	43	43
Άτομα (Σύνολο)	141	152	158	162	164	165	167	167	140	166	168
Συσκευές (Αισθητό)	18	37	40	41	41	42	42	42	42	42	42
Συσκευές (Λανθάνον)	9	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Συσκευές (Σύνολο)	26	59	61	62	63	63	63	64	64	64	64
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.21	0.34	0.39	0.52	0.69	0.83	0.93	0.96	0.82	0.81	0.66
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.26	0.40	0.45	0.58	0.76	0.89	0.99	1.02	0.88	0.87	0.73

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-131.1	-88.52	-39.34	16.39	68.85	108.19	134.42	144.25	134.42	111.47	75.40
Λανθάνον	-180.8	-143.3	-92.71	-23.78	57.16	121.01	164.12	180.49	164.12	126.39	67.68
Σύνολο	-312.0	-231.8	-132.0	-7.39	126.01	229.20	298.53	324.74	298.53	237.86	143.08

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 144  
Λανθάνον : 180  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 64.80

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 20  
Ονομασία Α1.20

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.55	3.6	12.78	1	12.78	4.80	7.98			
T2	BA	0.986	3.55	0.4	1.42	1	1.42		1.42			
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
E1	E	1.51	6.60	3.6	23.76	2	47.52	1.80	45.72			
E2	E	2.46	0.50	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
Δ3	E	1.472	1	20.88	20.88	1	20.88		20.88			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ3	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	7.98	-6	-6	-6	-4	-2	1	3	6	9	12	15
T2	1.42	-5	-1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
E1	45.72	-759	-625	-469	-293	-128	-3	79	110	79	7	-107
E2	1.80	-49	-40	-30	-19	-8	-0	5	7	5	0	-7
Δ3	20.88	-338	-278	-209	-131	-57	-2	35	49	35	3	-48
		-642	-523	-427	-230	18	212	341	383	322	188	-22

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	334	468	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	350	395	417	428	434	437	442	445	381	441	449

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	21	55

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 20  
Ονομασία Α1.20

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	94	105	111	114	116	118	119	120	102	119	121
Φορτίο Λανθάνον	42	42	42	42	42	42	42	42	33	42	42
Σύνολο	136	147	153	156	158	159	161	162	135	161	162

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	21	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	17	36	38	39	40	40	40	41	41	41	41
Φορτίο Λανθάνον	8	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Σύνολο	25	57	59	60	61	61	61	61	62	62	62

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	350	395	417	428	434	437	442	445	381	441	449
Άτομα (Αισθητό)	94	105	111	114	116	118	119	120	102	119	121
Άτομα (Λανθάνον)	42	42	42	42	42	42	42	42	33	42	42
Άτομα (Σύνολο)	136	147	153	156	158	159	161	162	135	161	162
Συσκευές (Αισθητό)	17	36	38	39	40	40	40	41	41	41	41
Συσκευές (Λανθάνον)	8	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Συσκευές (Σύνολο)	25	57	59	60	61	61	61	61	62	62	62
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.18	0.01	0.14	0.35	0.61	0.81	0.94	0.99	0.84	0.79	0.59
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	-0.13	0.08	0.20	0.41	0.67	0.87	1.01	1.05	0.90	0.85	0.65

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-126.5	-85.45	-37.98	15.82	66.46	104.44	129.76	139.25	129.76	107.60	72.79
Λανθάνον	-174.5	-138.3	-89.49	-22.95	55.18	116.82	158.43	174.23	158.43	122.01	65.33
Σύνολο	-301.1	-223.7	-127.4	-7.13	121.64	221.25	288.18	313.48	288.18	229.61	138.12

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 139  
Λανθάνον : 174  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 62.56

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 21  
Ονομασία Α1.21

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	5.60	3.6	20.16	1	20.16	7.05	13.11			
T2	BA	0.986	5.60	0.4	2.24	1	2.24		2.24			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
E1	E	1.51	6.60	3.6	23.76	1	23.76	1.80	21.96			
E2	E	2.46	0.5	3.6	1.80	1	1.80		1.80			
Δ3	E	1.472	1	36.13	36.13	1	36.13		36.13			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	13.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ3	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	13.11	-9	-10	-9	-7	-3	1	5	10	14	19	24
T2	2.24	-8	-2	3	6	8	9	11	12	14	16	16
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
E1	21.96	-365	-300	-225	-141	-61	-2	38	53	38	3	-51
E2	1.80	-49	-40	-30	-19	-8	-0	5	7	5	0	-7
Δ3	36.13	-585	-481	-362	-226	-98	-3	61	85	61	5	-82
		-283	-226	-218	-83	133	306	420	456	395	265	63

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	578	809	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	605	683	722	741	751	756	766	770	659	764	776

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	36	55

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 21  
Ονομασία Α1.21

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	163	182	192	198	201	204	206	207	176	206	209
Φορτίο Λανθάνον	72	72	72	72	72	72	72	72	58	72	72
Σύνολο	235	254	264	270	274	276	278	280	234	278	281

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	36	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	30	63	66	68	69	69	70	70	70	71	71
Φορτίο Λανθάνον	14	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Σύνολο	44	99	102	104	105	105	106	106	107	107	107

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	605	683	722	741	751	756	766	770	659	764	776
Άτομα (Αισθητό)	163	182	192	198	201	204	206	207	176	206	209
Άτομα (Λανθάνον)	72	72	72	72	72	72	72	72	58	72	72
Άτομα (Σύνολο)	235	254	264	270	274	276	278	280	234	278	281
Συσκευές (Αισθητό)	30	63	66	68	69	69	70	70	70	71	71
Συσκευές (Λανθάνον)	14	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Συσκευές (Σύνολο)	44	99	102	104	105	105	106	106	107	107	107
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.52	0.70	0.76	0.92	1.15	1.34	1.46	1.50	1.30	1.31	1.12
Λανθάνον	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
Σύνολο	0.60	0.81	0.87	1.03	1.26	1.44	1.57	1.61	1.39	1.41	1.23

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-219.0	-147.8	-65.71	27.38	115.00	180.71	224.52	240.95	224.52	186.19	125.95
Λανθάνον	-302.1	-239.3	-154.8	-39.72	95.48	202.14	274.13	301.48	274.13	211.12	113.05
Σύνολο	-521.1	-387.2	-220.5	-12.34	210.48	382.85	498.66	542.44	498.66	397.31	239.00

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 241  
Λανθάνον : 301  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 108.25

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 22  
Ονομασία Α1.22

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	6.20	3.6	22.32	1	22.32	7.29	15.03			
T2	BA	0.986	6.20	0.4	2.48	1	2.48		2.48			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	E	1.472	1	33.54	33.54	1	33.54		33.54			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.03	-11	-12	-11	-8	-3	1	6	11	16	22	27
T2	2.48	-8	-3	3	7	9	10	12	14	16	17	18
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ3	33.54	-543	-447	-336	-210	-91	-2	57	79	57	5	-77
		171	147	62	93	210	309	375	392	351	266	132

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	537	751	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	562	634	670	688	697	702	711	715	612	709	721

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	34	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	151	169	178	184	187	189	191	192	164	191	194
Φορτίο Λανθάνον	67	67	67	67	67	67	67	67	54	67	67
Σύνολο	219	236	245	251	254	256	258	259	217	258	261

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 22  
Ονομασία Α1.22

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	34	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	27	58	61	63	64	64	65	65	65	66	66
Φορτίο Λανθάνον	13	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Σύνολο	41	92	95	96	97	98	98	99	99	99	99

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	562	634	670	688	697	702	711	715	612	709	721
Άτομα (Αισθητό)	151	169	178	184	187	189	191	192	164	191	194
Άτομα (Λανθάνον)	67	67	67	67	67	67	67	67	54	67	67
Άτομα (Σύνολο)	219	236	245	251	254	256	258	259	217	258	261
Συσκευές (Αισθητό)	27	58	61	63	64	64	65	65	65	66	66
Συσκευές (Λανθάνον)	13	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Συσκευές (Σύνολο)	41	92	95	96	97	98	98	99	99	99	99
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.91	1.01	0.97	1.03	1.16	1.26	1.34	1.37	1.19	1.23	1.11
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
Σύνολο	0.99	1.11	1.07	1.13	1.26	1.37	1.44	1.47	1.28	1.33	1.21

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-203.3	-137.2	-61.00	25.42	106.76	167.76	208.43	223.68	208.43	172.84	116.92
Λανθάνον	-280.4	-222.2	-143.7	-36.87	88.64	187.65	254.48	279.87	254.48	195.98	104.94
Σύνολο	-483.8	-359.4	-204.7	-11.45	195.39	355.41	462.91	503.55	462.91	368.83	221.87

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 224  
Λανθάνον : 280  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 100.49

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 23  
Ονομασία Α1.23

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	6.50	3.6	23.40	1	23.40	7.41	15.99			
T2	BA	0.986	6.50	0.4	2.60	1	2.60		2.60			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	E	1.472	1	30.42	30.42	1	30.42		30.42			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	15.99	-11	-13	-11	-8	-4	1	6	12	17	23	29
T2	2.60	-9	-3	3	7	9	11	12	14	17	18	19
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ3	30.42	-493	-405	-304	-190	-83	-2	51	72	51	4	-69
		220	188	93	112	218	310	370	386	347	267	142

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	487	681	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	510	575	608	624	632	636	645	649	555	643	654

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	30	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	137	153	161	166	169	171	173	174	148	173	176
Φορτίο Λανθάνον	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Σύνολο	198	214	222	227	230	232	234	235	197	234	237



Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 23

Ονομασία Α1.23

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	30	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	25	53	56	57	58	58	59	59	59	60	60
Φορτίο Λανθάνον	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Σύνολο	37	83	86	88	88	89	89	90	90	90	90

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	510	575	608	624	632	636	645	649	555	643	654
Άτομα (Αισθητό)	137	153	161	166	169	171	173	174	148	173	176
Άτομα (Λανθάνον)	61	61	61	61	61	61	61	61	49	61	61
Άτομα (Σύνολο)	198	214	222	227	230	232	234	235	197	234	237
Συσκευές (Αισθητό)	25	53	56	57	58	58	59	59	59	60	60
Συσκευές (Λανθάνον)	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Συσκευές (Σύνολο)	37	83	86	88	88	89	89	90	90	90	90
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.89	0.97	0.92	0.96	1.08	1.18	1.25	1.27	1.11	1.14	1.03
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.97	1.06	1.01	1.05	1.17	1.27	1.34	1.36	1.19	1.23	1.12

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-184.4	-124.4	-55.33	23.05	96.83	152.15	189.04	202.87	189.04	156.76	106.05
Λανθάνον	-254.3	-201.5	-130.3	-33.44	80.39	170.19	230.81	253.84	230.81	177.75	95.18
Σύνολο	-438.7	-326.0	-185.7	-10.39	177.22	322.34	419.85	456.71	419.85	334.52	201.23

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 203  
Λανθάνον : 254  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 91.14

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 24  
Ονομασία Α1.24

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	5.55	3.6	19.98	1	19.98	7.03	12.95			
T2	BA	0.986	5.55	0.4	2.22	1	2.22		2.22			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	E	1.472	1	31.84	31.84	1	31.84		31.84			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	12.95	-9	-10	-9	-6	-3	1	5	10	14	19	24
T2	2.22	-8	-2	3	6	8	9	11	12	14	16	16
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ3	31.84	-516	-424	-319	-199	-87	-2	54	75	54	5	-73
		201	172	80	104	214	308	370	385	344	260	130

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	509	713	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	533	602	636	653	662	666	675	679	581	673	684

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	32	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	144	161	169	174	177	179	182	183	155	181	184
Φορτίο Λανθάνον	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Σύνολο	207	224	233	238	241	243	245	246	206	245	248

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 24  
Ονομασία Α1.24

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	32	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	26	55	58	60	61	61	61	62	62	62	63
Φορτίο Λανθάνον	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Σύνολο	39	87	90	92	92	93	93	94	94	94	94

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	533	602	636	653	662	666	675	679	581	673	684
Άτομα (Αισθητό)	144	161	169	174	177	179	182	183	155	181	184
Άτομα (Λανθάνον)	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64	64
Άτομα (Σύνολο)	207	224	233	238	241	243	245	246	206	245	248
Συσκευές (Αισθητό)	26	55	58	60	61	61	61	62	62	62	63
Συσκευές (Λανθάνον)	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Συσκευές (Σύνολο)	39	87	90	92	92	93	93	94	94	94	94
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.90	0.99	0.94	0.99	1.11	1.22	1.29	1.31	1.14	1.18	1.06
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	0.98	1.08	1.04	1.09	1.21	1.31	1.38	1.40	1.22	1.27	1.16

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-193.0	-130.3	-57.91	24.13	101.35	159.26	197.86	212.34	197.86	164.08	111.00
Λανθάνον	-266.2	-210.9	-136.4	-35.00	84.14	178.14	241.58	265.69	241.58	186.05	99.62
Σύνολο	-459.2	-341.2	-194.3	-10.87	185.49	337.39	439.45	478.03	439.45	350.13	210.62

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 212  
Λανθάνον : 266  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 95.39

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 25  
Ονομασία Α1.25

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	3.55	3.6	12.78	1	12.78	4.80	7.98			
T2	BA	0.986	3.55	0.4	1.42	1	1.42		1.42			
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
Δ3	E	1.472	1	18.67	18.67	1	18.67		18.67			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	7.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	7.98	-6	-6	-6	-4	-2	1	3	6	9	12	15
T2	1.42	-5	-1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
Δ3	18.67	-302	-249	-187	-117	-51	-1	32	44	32	3	-43
		202	171	94	96	160	216	252	260	233	180	97

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	299	418	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	313	353	373	383	388	391	396	398	341	395	401

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	19	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	84	94	99	102	104	105	106	107	91	106	108
Φορτίο Λανθάνον	37	37	37	37	37	37	37	37	30	37	37
Σύνολο	122	131	136	140	141	143	144	144	121	144	145

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 25  
Ονομασία Α1.25

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	19	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	15	32	34	35	35	36	36	36	36	37	37
Φορτίο Λανθάνον	7	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Σύνολο	23	51	53	54	54	54	55	55	55	55	55

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	313	353	373	383	388	391	396	398	341	395	401
Άτομα (Αισθητό)	84	94	99	102	104	105	106	107	91	106	108
Άτομα (Λανθάνον)	37	37	37	37	37	37	37	37	30	37	37
Άτομα (Σύνολο)	122	131	136	140	141	143	144	144	121	144	145
Συσκευές (Αισθητό)	15	32	34	35	35	36	36	36	36	37	37
Συσκευές (Λανθάνον)	7	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Συσκευές (Σύνολο)	23	51	53	54	54	54	55	55	55	55	55
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.61	0.65	0.60	0.62	0.69	0.75	0.79	0.80	0.70	0.72	0.64
Λανθάνον	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.66	0.71	0.66	0.67	0.74	0.80	0.85	0.86	0.75	0.77	0.70

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-113.1	-76.40	-33.96	14.15	59.43	93.38	116.02	124.51	116.02	96.21	65.09
Λανθάνον	-156.1	-123.6	-80.02	-20.52	49.34	104.45	141.66	155.79	141.66	109.09	58.42
Σύνολο	-269.3	-200.0	-113.9	-6.38	108.77	197.84	257.68	280.30	257.68	205.31	123.50

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 125  
Λανθάνον : 156  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 55.94

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 26  
Ονομασία Α1.26

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.40	3.6	15.84	1	15.84	4.62	11.22			
T2	BA	0.986	4.40	0.4	1.76	1	1.76		1.76			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
Δ3	E	1.472	1	22.80	22.80	1	22.80		22.80			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	11.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	11.22	-8	-9	-8	-6	-3	1	4	8	12	16	20
T2	1.76	-6	-2	2	5	6	7	8	10	11	12	13
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
Δ3	22.80	-369	-304	-228	-143	-62	-2	39	54	39	3	-52
		53	47	7	37	117	185	230	243	218	164	78

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	365	511	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	382	431	456	468	474	477	483	486	416	482	490

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	23	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	103	115	121	125	127	129	130	131	111	130	132
Φορτίο Λανθάνον	46	46	46	46	46	46	46	46	36	46	46
Σύνολο	149	161	167	170	173	174	176	176	148	175	177

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 26

Ονομασία Α1.26

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	23	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	19	39	42	43	43	44	44	44	44	45	45
Φορτίο Λανθάνον	9	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Σύνολο	28	62	65	66	66	67	67	67	67	67	68

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	382	431	456	468	474	477	483	486	416	482	490
Άτομα (Αισθητό)	103	115	121	125	127	129	130	131	111	130	132
Άτομα (Λανθάνον)	46	46	46	46	46	46	46	46	36	46	46
Άτομα (Σύνολο)	149	161	167	170	173	174	176	176	148	175	177
Συσκευές (Αισθητό)	19	39	42	43	43	44	44	44	44	45	45
Συσκευές (Λανθάνον)	9	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Συσκευές (Σύνολο)	28	62	65	66	66	67	67	67	67	67	68
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.56	0.63	0.63	0.67	0.76	0.83	0.89	0.90	0.79	0.82	0.74
Λανθάνον	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
Σύνολο	0.61	0.70	0.69	0.74	0.83	0.90	0.96	0.97	0.85	0.89	0.81

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-138.2	-93.31	-41.47	17.28	72.57	114.04	141.69	152.05	141.69	117.50	79.48
Λανθάνον	-190.6	-151.0	-97.72	-25.06	60.25	127.56	172.99	190.25	172.99	133.23	71.34
Σύνολο	-328.8	-244.3	-139.1	-7.79	132.83	241.60	314.68	342.31	314.68	250.72	150.82

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 152  
Λανθάνον : 190  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 68.31

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 27  
Ονομασία Α1.27

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	4.45	3.6	16.02	1	16.02	5.16	10.86			
T2	BA	0.986	4.45	0.4	1.78	1	1.78		1.78			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	1	1.43		1.43	0.51		
A1	BA	2.79	1.5	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
Δ3	E	1.472	1	20.81	20.81	1	20.81		20.81			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T1	10.86	-8	-9	-8	-5	-2	1	4	8	12	16	20
T2	1.78	-6	-2	2	5	6	7	8	10	11	12	13
A1	1.43	218	181	121	90	88	89	89	86	78	66	49
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
Δ3	20.81	-337	-277	-208	-130	-57	-2	35	49	35	3	-47
		164	140	71	82	155	218	259	270	242	187	100

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	333	466	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	349	393	416	427	433	435	441	444	380	440	447

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	21	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	94	105	110	114	116	117	119	119	102	118	120
Φορτίο Λανθάνον	42	42	42	42	42	42	42	42	33	42	42
Σύνολο	136	147	152	155	158	159	160	161	135	160	162



Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 27  
Ονομασία Α1.27

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	21	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	17	36	38	39	40	40	40	40	41	41	41
Φορτίο Λανθάνον	8	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Σύνολο	25	57	59	60	60	61	61	61	61	62	62

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	349	393	416	427	433	435	441	444	380	440	447
Άτομα (Αισθητό)	94	105	110	114	116	117	119	119	102	118	120
Άτομα (Λανθάνον)	42	42	42	42	42	42	42	42	33	42	42
Άτομα (Σύνολο)	136	147	152	155	158	159	160	161	135	160	162
Συσκευές (Αισθητό)	17	36	38	39	40	40	40	40	41	41	41
Συσκευές (Λανθάνον)	8	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Συσκευές (Σύνολο)	25	57	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.62	0.67	0.64	0.66	0.74	0.81	0.86	0.87	0.76	0.79	0.71
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.67	0.74	0.70	0.72	0.81	0.87	0.92	0.94	0.82	0.85	0.77

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-126.1	-85.16	-37.85	15.77	66.24	104.09	129.32	138.78	129.32	107.24	72.55
Λανθάνον	-174.0	-137.8	-89.19	-22.88	55.00	116.43	157.89	173.65	157.89	121.60	65.11
Σύνολο	-300.1	-223.0	-127.0	-7.11	121.23	220.51	287.21	312.43	287.21	228.84	137.66

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 139  
Λανθάνον : 174  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 62.35

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 28  
Ονομασία Α1.28

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	BA	0.558	6.80	3.6	24.48	1	24.48	7.53	16.95			
T2	BA	0.986	6.80	0.4	2.72	1	2.72		2.72			
A1	BA	2.79	1.10	1.30	1.43	2	2.86		2.86	0.51		
A1	BA	2.79	1.50	1.30	1.95	1	1.95		1.95	0.51		
E1	E	1.51	7.65	3.60	27.54	1	27.54	9.36	18.18			
E2	E	2.46	2.60	3.60	9.36	1	9.36		9.36			
Δ3	E	1.472	1	32.04	32.04	1	32.04		32.04			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	16.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	2.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ3	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	16.95	-12	-13	-12	-9	-4	1	7	13	18	25	31
T2	2.72	-9	-3	3	7	10	11	13	15	17	19	20
A1	2.86	436	362	241	180	176	179	179	172	156	132	97
A1	1.95	297	247	165	123	120	122	122	117	106	90	66
E1	18.18	-302	-248	-187	-117	-51	-1	32	44	32	3	-43
E2	9.36	-253	-208	-157	-98	-43	-1	26	37	26	2	-36
Δ3	32.04	-519	-427	-321	-200	-87	-2	54	75	54	5	-73
		-362	-291	-267	-113	121	308	432	472	410	275	63

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	518	726	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	543	613	647	665	674	678	687	691	591	685	696

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	32	55

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 28  
Ονομασία Α1.28

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	146	163	172	177	181	183	185	186	158	184	187
Φορτίο Λανθάνον	65	65	65	65	65	65	65	65	52	65	65
Σύνολο	211	228	237	242	245	247	250	251	210	249	252

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	32	50

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	27	56	59	61	62	62	63	63	63	63	64
Φορτίο Λανθάνον	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Σύνολο	39	89	92	93	94	95	95	95	96	96	96

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	543	613	647	665	674	678	687	691	591	685	696
Άτομα (Αισθητό)	146	163	172	177	181	183	185	186	158	184	187
Άτομα (Λανθάνον)	65	65	65	65	65	65	65	65	52	65	65
Άτομα (Σύνολο)	211	228	237	242	245	247	250	251	210	249	252
Συσκευές (Αισθητό)	27	56	59	61	62	62	63	63	63	63	64
Συσκευές (Λανθάνον)	13	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Συσκευές (Σύνολο)	39	89	92	93	94	95	95	95	96	96	96
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.35	0.54	0.61	0.79	1.04	1.23	1.37	1.41	1.22	1.21	1.01
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	0.43	0.64	0.71	0.89	1.13	1.33	1.46	1.51	1.31	1.30	1.11

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-196.4	-132.5	-58.93	24.55	103.13	162.06	201.34	216.08	201.34	166.97	112.95
Λανθάνον	-270.9	-214.6	-138.8	-35.62	85.62	181.27	245.83	270.36	245.83	189.32	101.37
Σύνολο	-467.3	-347.2	-197.8	-11.06	188.75	343.33	447.18	486.44	447.18	356.29	214.32

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 216  
Λανθάνον : 270  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 97.07

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 29  
Ονομασία A1.29

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T3	Δ	0.858	1.20	3.6	4.32	1	4.32		4.32			
T5	Δ	3.5	2.72	3.6	9.79	1	9.79	1.09	8.70			
T2	Δ	0.986	2.72	0.4	1.09	1	1.09		1.09			
E2	E	2.46	2	3.6	7.20	1	7.20		7.20			
Δ3	E	1.472	1	9.23	9.23	1	9.23		9.23			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T3	4.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T5	8.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E2	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ3	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
T3	4.32	-21	-20	-18	-14	-9	-3	6	17	31	45	56
T5	8.70	-48	21	97	180	267	550	851	1096	1235	1220	964
T2	1.09	-6	-6	-5	-4	-3	-1	2	5	9	13	16
E2	7.20	-195	-160	-120	-75	-33	-1	20	28	20	2	-27
Δ3	9.23	-149	-123	-92	-58	-25	-1	16	22	16	1	-21
		-420	-288	-139	28	197	545	894	1168	1311	1282	989

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	148	207	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80
Φορτίο	79	88	93	139	147	106	103	101	145	152	156

Δεδομένα Ατόμων ( Watt )

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	6.00	2.00	9	55

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	42	47	49	51	51	52	53	53	45	53	53
Φορτίο Λανθάνον	18	18	18	18	18	18	18	18	15	18	18
Σύνολο	60	65	67	69	70	70	71	71	60	71	72

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 29

Ονομασία Α1.29

## Δεδομένα Συσκευών ( Watt )

Είδος Συσκευής	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Συσκευών	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	2.00	1.00	9	50

## Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χρονοπρόγραμμα	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Φορτίο Αισθητό	8	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18
Φορτίο Λανθάνον	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Σύνολο	11	25	26	27	27	27	27	27	27	27	27

## Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Φωτισμός	79	88	93	139	147	106	103	101	145	152	156
Άτομα (Αισθητό)	42	47	49	51	51	52	53	53	45	53	53
Άτομα (Λανθάνον)	18	18	18	18	18	18	18	18	15	18	18
Άτομα (Σύνολο)	60	65	67	69	70	70	71	71	60	71	72
Συσκευές (Αισθητό)	8	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18
Συσκευές (Λανθάνον)	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Συσκευές (Σύνολο)	11	25	26	27	27	27	27	27	27	27	27
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.29	-0.14	0.02	0.24	0.41	0.72	1.07	1.34	1.52	1.50	1.22
Λανθάνον	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
Σύνολο	-0.27	-0.11	0.05	0.26	0.44	0.75	1.10	1.37	1.54	1.53	1.24

## Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-55.96	-37.77	-16.79	6.99	29.38	46.17	57.36	61.56	57.36	47.57	32.18
Λανθάνον	-77.18	-61.15	-39.56	-10.15	24.39	51.64	70.03	77.02	70.03	53.93	28.88
Σύνολο	-133.1	-98.92	-56.35	-3.15	53.77	97.81	127.39	138.57	127.39	101.50	61.06

## Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 62  
Λανθάνον : 77  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 27.65

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 30  
Ονομασία Α2.1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
E1	E	1.51	2.90	3.6	10.44	1	10.44		10.44			
T5	BA	3.5	1.90	3.6	6.84	1	6.84	0.76	6.08			
T2	BA	0.986	1.90	0.4	0.76	1	0.76		0.76			
E1	E	1.51	2.96	3.6	10.66	1	10.66	4.40	6.26			
A2	E	3.49	2.00	2.20	4.40	1	4.40		4.40			
Δ3	E	1.472	1	19.99	19.99	1	19.99		19.99			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
E1	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T5	6.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	0.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
E1	10.44	-173	-143	-107	-67	-29	-1	18	25	18	2	-24
T5	6.08	414	380	296	208	224	247	262	262	243	208	154
T2	0.76	-3	-1	1	2	3	3	4	4	5	5	6
E1	6.26	-104	-86	-64	-40	-17	-0	11	15	11	1	-15
A2	4.40	-169	-139	-104	-65	-28	-1	18	25	18	2	-24
Δ3	19.99	-324	-266	-200	-125	-54	-1	34	47	34	3	-46
		-358	-254	-179	-88	98	247	346	378	328	220	51

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	128	179	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	134	151	160	164	166	167	169	171	146	169	172

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	134	151	160	164	166	167	169	171	146	169	172
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 30

Ονομασία Α2.1

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.22	-0.10	-0.02	0.08	0.26	0.41	0.52	0.55	0.47	0.39	0.22
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.22	-0.10	-0.02	0.08	0.26	0.41	0.52	0.55	0.47	0.39	0.22

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-29.45	-19.88	-8.83	3.68	15.46	24.30	30.19	32.39	30.19	25.03	16.93
Λανθάνον	-40.62	-32.18	-20.82	-5.34	12.84	27.18	36.85	40.53	36.85	28.38	15.20
Σύνολο	-70.07	-52.06	-29.65	-1.66	28.30	51.47	67.04	72.93	67.04	53.42	32.13

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 32

Λανθάνον : 41

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 14.55

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 31  
Ονομασία A2.2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
Δ3	Ε	1.472	1	90.81	90.81	1	90.81		90.81			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ3	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ3	90.81	-1470	-1210	-909	-568	-247	-7	154	214	154	13	-207
		-1470	-1210	-909	-568	-247	-7	154	214	154	13	-207

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	581	814	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	593	676	720	744	755	760	765	765	655	747	760

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	593	676	720	744	755	760	765	765	655	747	760
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	-0.88	-0.53	-0.19	0.18	0.51	0.75	0.92	0.98	0.81	0.76	0.55
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.88	-0.53	-0.19	0.18	0.51	0.75	0.92	0.98	0.81	0.76	0.55

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	-133.7	-90.30	-40.13	16.72	70.23	110.37	137.13	147.16	137.13	113.71	76.92
Λανθάνον	-184.5	-146.1	-94.58	-24.26	58.31	123.45	167.42	184.13	167.42	128.94	69.04



Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 31

Ονομασία A2.2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	-318.2	-236.4	-134.7	-7.54	128.55	233.82	304.55	331.29	304.55	242.65	145.97

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 147

Λανθάνον : 184

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 66.11

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 32  
Ονομασία Α2.3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
Δ3	Ε	1.472	1	70.42	70.42	1	70.42		70.42			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ3	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Δ3	70.42	-1140	-938	-705	-441	-192	-5	119	166	119	10	-161
		-1140	-938	-705	-441	-192	-5	119	166	119	10	-161

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	451	631	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	460	524	558	577	586	589	593	593	508	579	589

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	460	524	558	577	586	589	593	593	508	579	589
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	-0.68	-0.41	-0.15	0.14	0.39	0.58	0.71	0.76	0.63	0.59	0.43
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.68	-0.41	-0.15	0.14	0.39	0.58	0.71	0.76	0.63	0.59	0.43

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Αισθητό	-103.7	-70.03	-31.12	12.97	54.46	85.59	106.34	114.12	106.34	88.18	59.65
Λανθάνον	-143.0	-113.3	-73.34	-18.81	45.22	95.73	129.83	142.78	129.83	99.99	53.54

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 32

Ονομασία Α2.3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	-246.8	-183.3	-104.4	-5.84	99.69	181.32	236.17	256.90	236.17	188.17	113.19

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 114

Λανθάνον : 143

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 51.27

Επίπεδο : Επίπεδο 3  
Χώρος 33  
Ονομασία Α2.4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανα	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)	Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
T1	NA	0.558	3.49	3.6	12.56	1	12.56	2.96	9.60			
T2	NA	0.986	3.49	0.4	1.40	1	1.40		1.40			
A1	NA	2.79	1.20	1.30	1.56	1	1.56		1.56	0.51		
E1	E	1.51	2.55	3.6	9.18	1	9.18	4.40	4.78			
A2	E	3.49	2.00	2.20	4.40	1	4.40		4.40			
Δ3	E	1.472	1	29.35	29.35	1	29.35		29.35			

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	9.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T2	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ3	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα ( Watt )

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
T1	9.60	-5	-7	-7	-5	-2	3	9	14	19	24	28
T2	1.40	-6	-3	1	5	8	11	12	13	13	13	13
A1	1.56	232	274	282	255	198	137	117	104	92	77	56
E1	4.78	-79	-65	-49	-31	-13	-0	8	12	8	1	-11
A2	4.40	-169	-139	-104	-65	-28	-1	18	25	18	2	-24
Δ3	29.35	-475	-391	-294	-184	-80	-2	50	69	50	4	-67
		-503	-331	-172	-25	83	148	214	237	200	120	-5

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο	Συντελεστής ακτινοβολίας (%)
Αστυνομική Διεύθυνση	1.40	188	263	60

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00
Φορτίο	197	222	235	241	244	246	249	250	214	248	252

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 μm	9 μm	10 μm	11 μm	12 μm	1 μm	2 μm	3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
Φωτισμός	197	222	235	241	244	246	249	250	214	248	252
Άτομα (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Άτομα (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 33

Ονομασία Α2.4

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (KWatt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.31	-0.11	0.06	0.22	0.33	0.39	0.46	0.49	0.41	0.37	0.25
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.31	-0.11	0.06	0.22	0.33	0.39	0.46	0.49	0.41	0.37	0.25

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα ( Watt )

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-43.24	-29.19	-12.97	5.40	22.70	35.67	44.32	47.56	44.32	36.75	24.86
Λανθάνον	-59.63	-47.25	-30.57	-7.84	18.85	39.90	54.11	59.51	54.11	41.67	22.31
Σύνολο	-102.8	-76.43	-43.54	-2.44	41.55	75.57	98.43	107.07	98.43	78.43	47.18

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )

Αισθητό : 48  
Λανθάνον : 60  
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 21.37

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 1  
Ονομασία 11.1

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.18	0.02	0.22	0.44	0.66	1.23	1.82	2.29	2.51	2.50	2.00
Λανθάνον	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Σύνολο	-0.16	0.04	0.24	0.46	0.68	1.25	1.84	2.31	2.53	2.52	2.02

Χώρος 2  
Ονομασία 11.2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.19	0.28	0.33	0.39	0.48	0.59	0.69	0.75	0.72	0.76	0.71
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	0.23	0.32	0.38	0.43	0.53	0.63	0.73	0.79	0.76	0.80	0.75

Χώρος 3  
Ονομασία 11.3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.28	0.35	0.40	0.44	0.52	0.61	0.69	0.73	0.68	0.70	0.63
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	0.31	0.39	0.44	0.48	0.56	0.65	0.73	0.78	0.72	0.75	0.67

Χώρος 4  
Ονομασία 11.4

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.44	0.48	0.53	0.59	0.74	0.93	1.10	1.19	1.20	1.12	0.93
Λανθάνον	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Σύνολο	0.54	0.59	0.63	0.69	0.84	1.04	1.20	1.29	1.30	1.22	1.03

Χώρος 5  
Ονομασία 11.5

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.14	0.16	0.19	0.25	0.32	0.37	0.44	0.48	0.52	0.49	0.42
Λανθάνον	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.19	0.22	0.24	0.31	0.38	0.43	0.50	0.54	0.58	0.55	0.48

Χώρος 6  
Ονομασία 11.6

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.25	0.33	0.38	0.43	0.56	0.71	0.84	0.92	0.88	0.87	0.74
Λανθάνον	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
Σύνολο	0.28	0.36	0.42	0.47	0.59	0.75	0.88	0.96	0.92	0.91	0.78

Χώρος 7  
Ονομασία 11.9

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.70	0.66	0.58	0.63	0.66	0.62	0.64	0.64	0.70	0.69	0.65
Λανθάνον	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	0.85	0.82	0.73	0.78	0.82	0.78	0.79	0.79	0.85	0.84	0.80

Χώρος 8  
Ονομασία 11.10

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.58	0.52	0.42	0.42	0.44	0.42	0.43	0.43	0.45	0.43	0.40
Λανθάνον	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Σύνολο	0.66	0.61	0.51	0.50	0.52	0.50	0.51	0.51	0.53	0.52	0.48

Χώρος 9  
Ονομασία 11.11

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.27	0.24	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21	0.19
Λανθάνον	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Σύνολο	0.29	0.26	0.21	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.23	0.21

Χώρος 10  
Ονομασία 11.12

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.97	0.87	0.66	0.55	0.51	0.47	0.46	0.43	0.43	0.39	0.32
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.97	0.88	0.66	0.55	0.52	0.47	0.46	0.44	0.43	0.39	0.32

Χώρος 11  
Ονομασία 11.13

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.66	0.60	0.48	0.47	0.49	0.47	0.48	0.47	0.50	0.48	0.43
Λανθάνον	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Σύνολο	0.75	0.69	0.57	0.56	0.57	0.55	0.56	0.56	0.59	0.56	0.52

Χώρος 12  
Ονομασία 11.14

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.20	0.18	0.14	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.19	0.18	0.15
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.20	0.18	0.14	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.19	0.18	0.15

Χώρος 13  
Ονομασία 11.7

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.22	0.26	0.29	0.31	0.33	0.34	0.35	0.35	0.30	0.34	0.33
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
Σύνολο	0.26	0.30	0.33	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.33	0.37	0.37

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 14  
Ονομασία 11.15

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.08	0.23	0.33	0.45	0.59	0.70	0.78	0.81	0.70	0.71	0.62
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.13	0.29	0.39	0.52	0.66	0.77	0.84	0.87	0.75	0.78	0.69

Χώρος 15  
Ονομασία 11.17

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.23	0.33	0.39	0.47	0.57	0.64	0.70	0.72	0.62	0.65	0.59
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.27	0.39	0.44	0.53	0.62	0.70	0.75	0.78	0.67	0.71	0.64

Χώρος 16  
Ονομασία 11.18

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.89	0.90	0.81	0.78	0.80	0.83	0.85	0.85	0.75	0.80	0.75
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.94	0.96	0.87	0.84	0.87	0.89	0.91	0.92	0.80	0.86	0.82

Χώρος 17  
Ονομασία 11.19

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.88	0.91	0.86	0.84	0.87	0.90	0.93	0.94	0.82	0.89	0.85
Λανθάνον	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
Σύνολο	0.94	0.99	0.93	0.92	0.95	0.98	1.00	1.01	0.89	0.96	0.93

Χώρος 18  
Ονομασία 11.20

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.85	0.85	0.75	0.72	0.74	0.76	0.78	0.79	0.69	0.73	0.69
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.90	0.91	0.81	0.78	0.80	0.82	0.84	0.84	0.74	0.79	0.75

Χώρος 19  
Ονομασία 11.21

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.45	0.58	0.66	0.74	0.88	1.06	1.21	1.30	1.22	1.23	1.08
Λανθάνον	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
Σύνολο	0.51	0.65	0.73	0.81	0.96	1.13	1.28	1.37	1.28	1.30	1.15

Χώρος 20  
Ονομασία 11.22

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.61	0.78	0.89	0.98	1.16	1.38	1.56	1.67	1.55	1.59	1.41
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10



Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( kWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	0.69	0.88	0.98	1.08	1.26	1.47	1.66	1.77	1.64	1.69	1.51

Χώρος 21  
Ονομασία 11.23

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.59	0.76	0.88	0.99	1.22	1.51	1.76	1.90	1.80	1.79	1.54
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.66	0.85	0.97	1.08	1.31	1.60	1.85	1.99	1.88	1.88	1.63

Χώρος 22  
Ονομασία 11.24

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.51	0.82	0.90	0.96	1.09	1.25	1.39	1.47	1.41	1.42	1.28
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
Σύνολο	0.54	0.86	0.93	1.00	1.13	1.29	1.42	1.51	1.44	1.45	1.32

Χώρος 23  
Ονομασία 11.25

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.32	1.35	1.23	1.19	1.23	1.27	1.31	1.31	1.15	1.23	1.18
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
Σύνολο	1.40	1.45	1.33	1.29	1.33	1.37	1.41	1.41	1.24	1.33	1.28

Χώρος 24  
Ονομασία 11.26

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.25	1.25	1.14	1.11	1.15	1.19	1.22	1.22	1.07	1.15	1.10
Λανθάνον	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	1.34	1.34	1.24	1.21	1.24	1.28	1.31	1.32	1.16	1.24	1.19

Χώρος 25  
Ονομασία 11.27

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.36	1.36	1.21	1.13	1.14	1.16	1.18	1.18	1.03	1.12	1.08
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	1.44	1.45	1.30	1.23	1.24	1.26	1.27	1.27	1.12	1.21	1.17

Χώρος 26  
Ονομασία 11.28

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.48	0.52	0.49	0.49	0.51	0.53	0.54	0.54	0.48	0.52	0.50
Λανθάνον	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Σύνολο	0.52	0.57	0.55	0.54	0.56	0.58	0.59	0.60	0.52	0.57	0.55

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 27  
Ονομασία 11.29

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.37	0.44	0.43	0.49	0.60	0.69	0.76	0.78	0.68	0.67	0.56
Λανθάνον	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05
Σύνολο	0.42	0.49	0.48	0.54	0.65	0.74	0.81	0.83	0.72	0.72	0.61

Χώρος 28  
Ονομασία 11.30

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1.07	1.30	1.52	1.76	2.25	2.85	3.37	3.69	3.62	3.51	2.98
Λανθάνον	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Σύνολο	1.42	1.65	1.87	2.10	2.59	3.20	3.72	4.04	3.97	3.86	3.33

Χώρος 29  
Ονομασία 11.31

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.69	0.88	1.01	1.13	1.37	1.66	1.91	2.06	1.93	1.94	1.68
Λανθάνον	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
Σύνολο	0.77	0.99	1.12	1.24	1.48	1.77	2.02	2.16	2.02	2.04	1.78

Χώρος 30  
Ονομασία 11.32

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.39	0.51	0.59	0.66	0.82	1.03	1.20	1.30	1.23	1.22	1.04
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.44	0.57	0.65	0.72	0.88	1.09	1.26	1.36	1.28	1.28	1.10

Χώρος 31  
Ονομασία 11.33

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.37	0.48	0.55	0.62	0.76	0.94	1.08	1.17	1.10	1.10	0.95
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.42	0.54	0.61	0.68	0.82	0.99	1.14	1.23	1.15	1.16	1.00

Χώρος 32  
Ονομασία 11.35

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.27	1.06	1.27	1.45	1.60	1.69	1.76	1.80	1.76	1.71	1.61
Λανθάνον	0.21	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
Σύνολο	0.48	1.54	1.75	1.93	2.08	2.17	2.25	2.28	2.24	2.19	2.09

Χώρος 33  
Ονομασία 11.36

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.66	1.11	1.51	1.92	2.55	3.17	3.62	3.80	3.52	3.31	2.69
Λανθάνον	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.20	0.24	0.24

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	0.88	1.35	1.75	2.15	2.79	3.41	3.86	4.04	3.72	3.55	2.93

Χώρος 34  
Ονομασία Ι2.1

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.54	0.59	0.59	0.60	0.86	1.20	1.47	1.61	1.57	1.42	1.06
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.54	0.59	0.59	0.60	0.86	1.20	1.47	1.61	1.57	1.42	1.06

Χώρος 35  
Ονομασία Ι2.2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09

Χώρος 36  
Ονομασία Ι2.3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.19	0.20	0.21	0.18	0.19	0.18
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.19	0.20	0.21	0.18	0.19	0.18

Χώρος 37  
Ονομασία Ι2.4

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.29	0.48	0.65	0.82	1.13	1.49	1.79	1.95	1.84	1.77	1.43
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.29	0.48	0.65	0.82	1.13	1.49	1.79	1.95	1.84	1.77	1.43

Χώρος 38  
Ονομασία Ι2.5

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.18	0.30	0.39	0.48	0.56	0.61	0.65	0.66	0.56	0.60	0.57
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	0.18	0.30	0.39	0.48	0.56	0.61	0.65	0.66	0.56	0.60	0.57

Χώρος 39  
Ονομασία Ι2.6

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.09	0.06	0.20	0.36	0.67	1.03	1.32	1.47	1.42	1.29	0.93
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.09	0.06	0.20	0.36	0.67	1.03	1.32	1.47	1.42	1.29	0.93

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( kWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 1  
Ονομασία A1.1

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.39	-0.20	0.01	0.30	0.82	1.36	1.77	1.99	1.99	1.76	1.26
Λανθάνον	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	-0.35	-0.16	0.04	0.33	0.85	1.39	1.81	2.04	2.03	1.80	1.30

Χώρος 2  
Ονομασία A1.2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.23	0.47	0.67	0.87	1.19	1.54	1.83	1.99	1.86	1.82	1.51
Λανθάνον	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.30	0.57	0.76	0.97	1.28	1.64	1.92	2.08	1.95	1.92	1.61

Χώρος 3  
Ονομασία A1.3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.15	0.31	0.45	0.58	0.80	1.04	1.24	1.35	1.27	1.24	1.02
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.20	0.38	0.51	0.64	0.86	1.10	1.30	1.41	1.32	1.30	1.09

Χώρος 4  
Ονομασία A1.4

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.20	0.44	0.64	0.84	1.13	1.45	1.72	1.87	1.76	1.75	1.49
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	0.28	0.54	0.73	0.93	1.23	1.55	1.82	1.97	1.84	1.85	1.58

Χώρος 5  
Ονομασία A1.5

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.19	0.42	0.61	0.80	1.09	1.40	1.67	1.82	1.72	1.71	1.45
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.26	0.51	0.70	0.89	1.18	1.50	1.76	1.92	1.80	1.80	1.54

Χώρος 6  
Ονομασία A1.6

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.22	0.46	0.65	0.85	1.16	1.51	1.79	1.95	1.83	1.79	1.48
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.29	0.55	0.74	0.94	1.25	1.60	1.89	2.05	1.91	1.89	1.58

Χώρος 7  
Ονομασία A1.7

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.16	0.33	0.47	0.61	0.82	1.04	1.22	1.32	1.23	1.22	1.02
Λανθάνον	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	0.22	0.40	0.54	0.68	0.89	1.11	1.29	1.39	1.29	1.29	1.09

Χώρος 8  
Ονομασία A1.8

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.14	0.29	0.41	0.53	0.72	0.92	1.09	1.18	1.10	1.08	0.89
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.19	0.35	0.47	0.59	0.77	0.98	1.15	1.24	1.15	1.13	0.95

Χώρος 9  
Ονομασία A1.9

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.15	0.31	0.43	0.57	0.78	1.02	1.22	1.33	1.25	1.22	1.00
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.20	0.37	0.49	0.63	0.84	1.08	1.28	1.39	1.30	1.28	1.06

Χώρος 10  
Ονομασία A1.10

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.26	0.54	0.76	0.99	1.33	1.69	1.99	2.15	2.00	1.97	1.65
Λανθάνον	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11
Σύνολο	0.35	0.65	0.87	1.10	1.44	1.80	2.10	2.26	2.10	2.08	1.76

Χώρος 11  
Ονομασία A1.11

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.23	0.49	0.69	0.89	1.19	1.52	1.79	1.94	1.80	1.78	1.49
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
Σύνολο	0.31	0.59	0.79	0.99	1.29	1.62	1.89	2.04	1.89	1.88	1.59

Χώρος 12  
Ονομασία A1.12

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.25	0.52	0.73	0.95	1.28	1.64	1.94	2.10	1.96	1.93	1.61
Λανθάνον	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
Σύνολο	0.33	0.62	0.84	1.05	1.39	1.75	2.05	2.21	2.05	2.03	1.71

Χώρος 13  
Ονομασία A1.13

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.16	0.40	0.59	0.79	1.12	1.49	1.80	2.00	1.92	1.90	1.61
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.23	0.49	0.68	0.88	1.21	1.58	1.89	2.09	1.99	1.99	1.70

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 14  
Ονομασία A1.14

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.09	0.21	0.31	0.41	0.59	0.80	0.98	1.09	1.05	1.03	0.86
Λανθάνον	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Σύνολο	0.12	0.25	0.35	0.46	0.64	0.85	1.02	1.13	1.09	1.08	0.91

Χώρος 15  
Ονομασία A1.15

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.82	1.01	1.09	1.33	1.94	2.50	2.92	3.14	2.99	2.79	2.21
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09
Σύνολο	0.89	1.09	1.17	1.42	2.03	2.58	3.01	3.23	3.06	2.88	2.29

Χώρος 16  
Ονομασία A1.16

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.24	0.36	0.39	0.50	0.67	0.79	0.88	0.91	0.79	0.77	0.63
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.29	0.42	0.45	0.57	0.73	0.86	0.94	0.97	0.84	0.83	0.69

Χώρος 17  
Ονομασία A1.17

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.55	0.62	0.61	0.65	0.74	0.81	0.86	0.87	0.76	0.79	0.72
Λανθάνον	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
Σύνολο	0.60	0.69	0.68	0.72	0.80	0.87	0.92	0.94	0.82	0.86	0.78

Χώρος 18  
Ονομασία A1.18

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.62	0.66	0.62	0.64	0.71	0.78	0.82	0.84	0.73	0.75	0.68
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.67	0.72	0.68	0.70	0.77	0.84	0.88	0.90	0.78	0.81	0.73

Χώρος 19  
Ονομασία A1.19

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.21	0.34	0.39	0.52	0.69	0.83	0.93	0.96	0.82	0.81	0.66
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Σύνολο	0.26	0.40	0.45	0.58	0.76	0.89	0.99	1.02	0.88	0.87	0.73

Χώρος 20  
Ονομασία A1.20

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.18	0.01	0.14	0.35	0.61	0.81	0.94	0.99	0.84	0.79	0.59
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( kWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	-0.13	0.08	0.20	0.41	0.67	0.87	1.01	1.05	0.90	0.85	0.65

Χώρος 21  
Ονομασία A1.21

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.52	0.70	0.76	0.92	1.15	1.34	1.46	1.50	1.30	1.31	1.12
Λανθάνον	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
Σύνολο	0.60	0.81	0.87	1.03	1.26	1.44	1.57	1.61	1.39	1.41	1.23

Χώρος 22  
Ονομασία A1.22

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.91	1.01	0.97	1.03	1.16	1.26	1.34	1.37	1.19	1.23	1.11
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
Σύνολο	0.99	1.11	1.07	1.13	1.26	1.37	1.44	1.47	1.28	1.33	1.21

Χώρος 23  
Ονομασία A1.23

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.89	0.97	0.92	0.96	1.08	1.18	1.25	1.27	1.11	1.14	1.03
Λανθάνον	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
Σύνολο	0.97	1.06	1.01	1.05	1.17	1.27	1.34	1.36	1.19	1.23	1.12

Χώρος 24  
Ονομασία A1.24

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.90	0.99	0.94	0.99	1.11	1.22	1.29	1.31	1.14	1.18	1.06
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	0.98	1.08	1.04	1.09	1.21	1.31	1.38	1.40	1.22	1.27	1.16

Χώρος 25  
Ονομασία A1.25

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.61	0.65	0.60	0.62	0.69	0.75	0.79	0.80	0.70	0.72	0.64
Λανθάνον	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.66	0.71	0.66	0.67	0.74	0.80	0.85	0.86	0.75	0.77	0.70

Χώρος 26  
Ονομασία A1.26

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.56	0.63	0.63	0.67	0.76	0.83	0.89	0.90	0.79	0.82	0.74
Λανθάνον	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
Σύνολο	0.61	0.70	0.69	0.74	0.83	0.90	0.96	0.97	0.85	0.89	0.81

Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( kWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Χώρος 27  
Ονομασία A1.27

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.62	0.67	0.64	0.66	0.74	0.81	0.86	0.87	0.76	0.79	0.71
Λανθάνον	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Σύνολο	0.67	0.74	0.70	0.72	0.81	0.87	0.92	0.94	0.82	0.85	0.77

Χώρος 28  
Ονομασία A1.28

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	0.35	0.54	0.61	0.79	1.04	1.23	1.37	1.41	1.22	1.21	1.01
Λανθάνον	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10
Σύνολο	0.43	0.64	0.71	0.89	1.13	1.33	1.46	1.51	1.31	1.30	1.11

Χώρος 29  
Ονομασία A1.29

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.29	-0.14	0.02	0.24	0.41	0.72	1.07	1.34	1.52	1.50	1.22
Λανθάνον	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
Σύνολο	-0.27	-0.11	0.05	0.26	0.44	0.75	1.10	1.37	1.54	1.53	1.24

Χώρος 30  
Ονομασία A2.1

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.22	-0.10	-0.02	0.08	0.26	0.41	0.52	0.55	0.47	0.39	0.22
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.22	-0.10	-0.02	0.08	0.26	0.41	0.52	0.55	0.47	0.39	0.22

Χώρος 31  
Ονομασία A2.2

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.88	-0.53	-0.19	0.18	0.51	0.75	0.92	0.98	0.81	0.76	0.55
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.88	-0.53	-0.19	0.18	0.51	0.75	0.92	0.98	0.81	0.76	0.55

Χώρος 32  
Ονομασία A2.3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.68	-0.41	-0.15	0.14	0.39	0.58	0.71	0.76	0.63	0.59	0.43
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	-0.68	-0.41	-0.15	0.14	0.39	0.58	0.71	0.76	0.63	0.59	0.43

Χώρος 33  
Ονομασία A2.4

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-0.31	-0.11	0.06	0.22	0.33	0.39	0.46	0.49	0.41	0.37	0.25
Λανθάνον	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Συνολικές Απώλειες Χώρων Χωρίς Αερισμό ( KWatt ) 23 ΙΟΥΛ.

Επίπεδο : Επίπεδο 3

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Σύνολο	-0.31	-0.11	0.06	0.22	0.33	0.39	0.46	0.49	0.41	0.37	0.25

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ( KW )

ΩΡΕΣ	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
23 ΙΟΥΛ.	31	41	46	53	66	79	89	95	89	88	75
24 ΑΥΓ.	22	32	38	48	63	77	87	93	85	83	66

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ( KW )

ΩΡΕΣ	8πμ	9πμ	10πμ	11πμ	12πμ	1μμ	2μμ	3μμ	4μμ	5μμ	6μμ
------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

23 ΙΟΥΛ.

ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :	-8	-5	-2	4	16	29	39	44	44	37	24
Rad. :	8	8	7	7	10	14	17	20	21	20	16
Con. :	-16	-12	-9	-3	6	15	21	24	23	18	8
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :	25	29	30	31	32	32	32	32	28	32	33
Rad. :	12	15	17	18	18	18	19	19	17	19	19
Con. :	14	14	14	14	14	14	14	14	11	14	14
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :	7	8	8	8	9	9	9	9	8	9	9
Rad. :	3	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5
Con. :	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rad. :	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Con. :	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ. :	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ. :	26	36	41	48	61	73	84	90	84	83	70
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ. :	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ											
ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :	-11	-8	-3	1	6	9	12	12	12	10	6
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :	-16	-12	-8	-2	5	10	14	16	14	11	6
ΣΥΝΟΛΟ :	4	21	35	53	77	98	115	123	114	108	88

24 ΑΥΓ.


ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :	-16	-13	-10	-1	13	27	37	42	40	32	15
Rad. :	5	5	4	6	9	14	18	21	21	19	13
Con. :	-21	-18	-14	-7	3	12	19	21	19	13	1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :	25	29	30	31	32	32	32	32	28	32	33
Rad. :	12	15	17	18	18	18	19	19	17	19	19
Con. :	14	14	14	14	14	14	14	14	11	14	14
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :	7	8	8	8	9	9	9	9	8	9	9
Rad. :	3	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5
Con. :	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rad. :	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Con. :	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ. :	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ. :	18	27	33	43	58	71	82	87	81	78	61
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ. :	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ											
ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :	-13	-10	-6	-1	3	6	8	9	8	7	4
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :	-17	-14	-11	-6	0	5	9	10	9	6	1
ΣΥΝΟΛΟ :	-8	8	21	41	66	88	105	112	103	95	71




Διαγράμματα Συγκεντρωτικών Φορτίων Κτιρίου Χωρίς Αερισμό


23 ΙΟΥΛ.  
ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟ

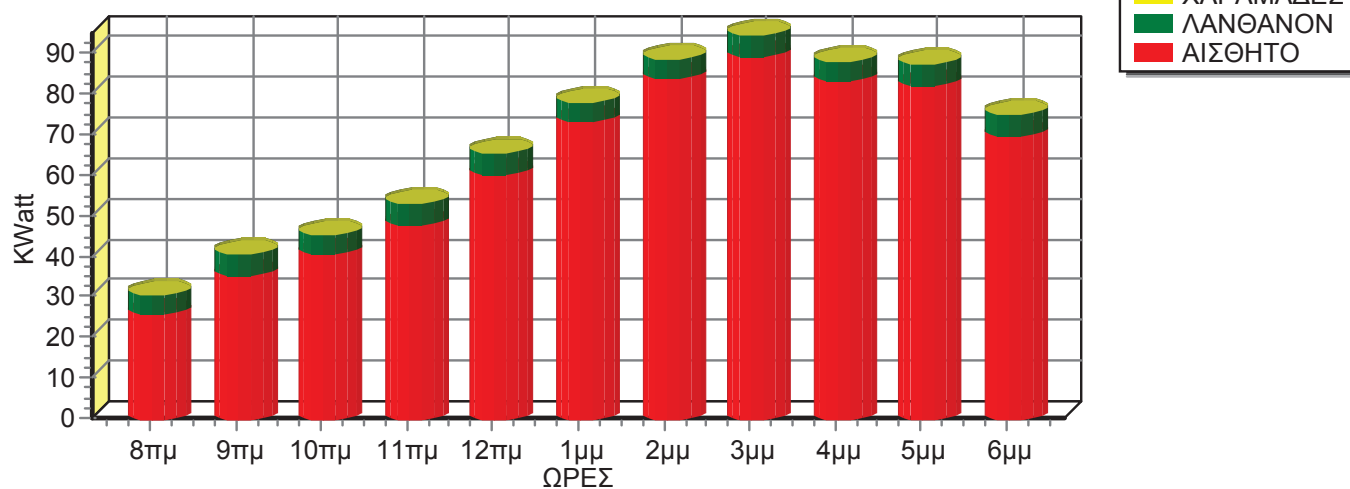

24 ΑΥΓ.  
ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟ

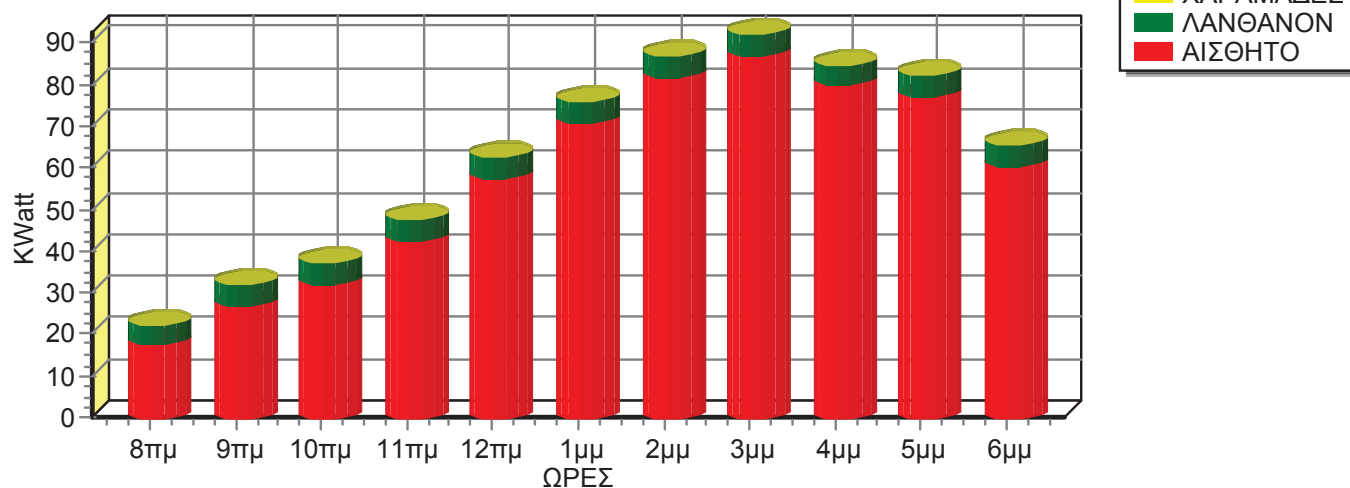

Διαγράμματα Συγκεντρωτικών Φορτίων Κτιρίου Με Αερισμό

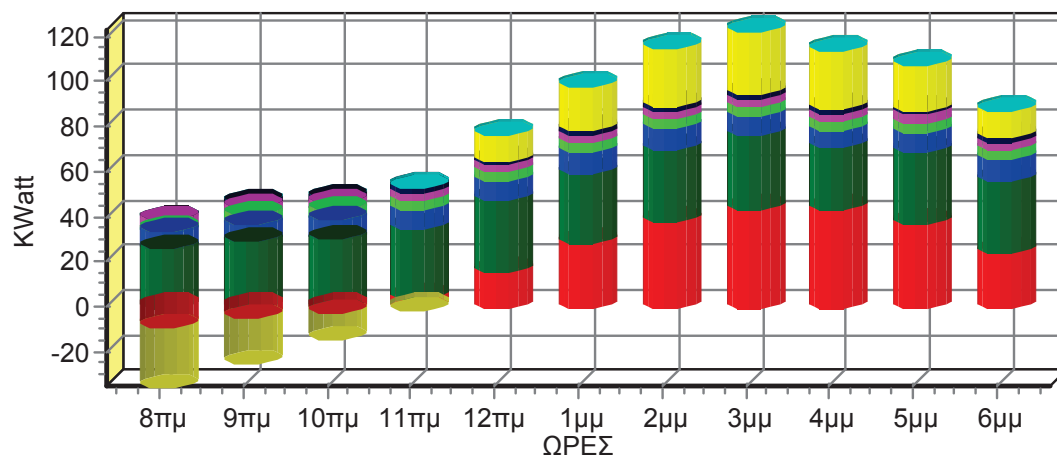23 ΙΟΥΛ.  
ΜΑΖΙ ΜΕ  
ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ24 ΑΥΓ.  
ΜΑΖΙ ΜΕ  
ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ